

# Laatuinformaatio vko 10

pvm:

12.3.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)  
kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

\* viimeisten laivauserien tuloksia

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

## Parainen

	pvm		MPa		pvm		MPa		pvm		MPa		m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Plussementti CEM II/B-M(S-LL)42.5N	01.03.	30	24.02.	42	03.02.	52	470	35	10	13						
	03.03.	30	01.03.	42	08.02.	52										
	08.03.	29	03.03.	42	10.02.	51										
	1 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Rapidsementti CEM II/A-LL 42.5 R	03.03.	23	24.02.	49	03.02.	56	470	33	8	0						
	08.03.	23	01.03.	48	08.02.	56										
	10.03.	24	03.03.	48	10.02.	57										
	1 vrk	2 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Pikaseimentti CEM I 52.5 R	03.03.	32	01.03.	46	03.02.	62	560	35	4	0						
	08.03.	31	03.03.	46	08.02.	62										
	10.03.	31	08.03.	47	10.02.	63										
	1 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Valkoseimentti * CEM I 52.5 R - SR5	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0						

## Lappeenranta

	pvm		MPa		pvm		MPa		pvm		MPa		m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	2 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Oiva-seimentti CEMII/B-M(S-LL)42.5N	01.03.	24	24.02.	39	03.02.	51	450	32	17	10						
	03.03.	24	01.03.	39	08.02.	51										
	08.03.	24	03.03.	39	10.02.	52										
	1 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Rapidsementti CEM II/A-LL 52.5 N	03.03.	21	24.02.	52	03.02.	63	500	29	8	0						
	08.03.	22	01.03.	51	08.02.	61										
	10.03.	22	03.03.	49	10.02.	61										
	1 vrk	2 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
Pikaseimentti CEM I 52.5 R	03.03.	30	01.03.	42	03.02.	68	570	28	4	0						
	08.03.	30	03.03.	43	08.02.	68										
	10.03.	31	08.03.	43	10.02.	69										
	2 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona									
SR-seimentti CEM I 42.5 N - SR3	01.03.	27	24.02.	46	03.02.	55	370	22	2	0						
	03.03.	27	01.03.	44	08.02.	56										
	08.03.	27	03.03.	44	10.02.	57										

## Raahan kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
22.02.	54 %	28.01.	84 %
25.02.	56 %	02.02.	85 %
01.03.	58 %	05.02.	89 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Pekka Rajala	0201 206 342
Sini Ruokonen	0201 206 209


# Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

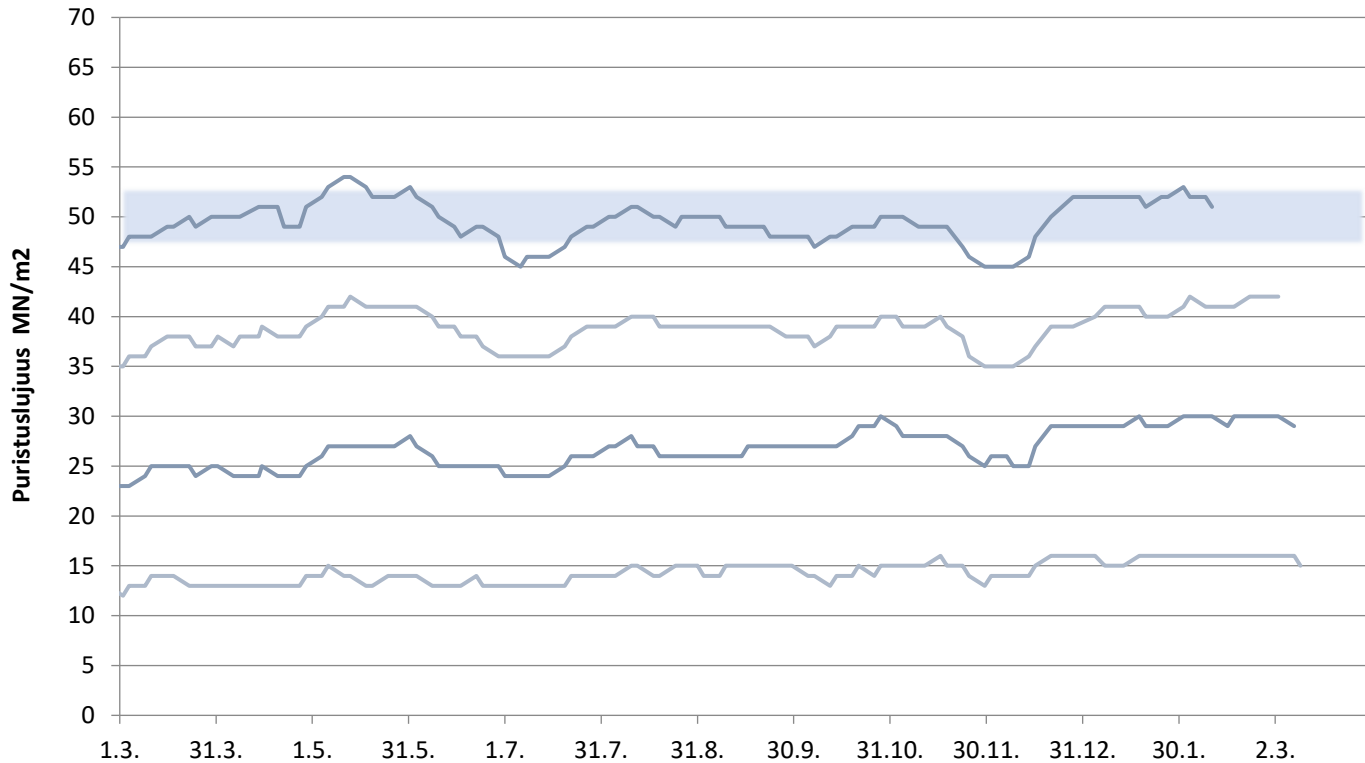


# Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

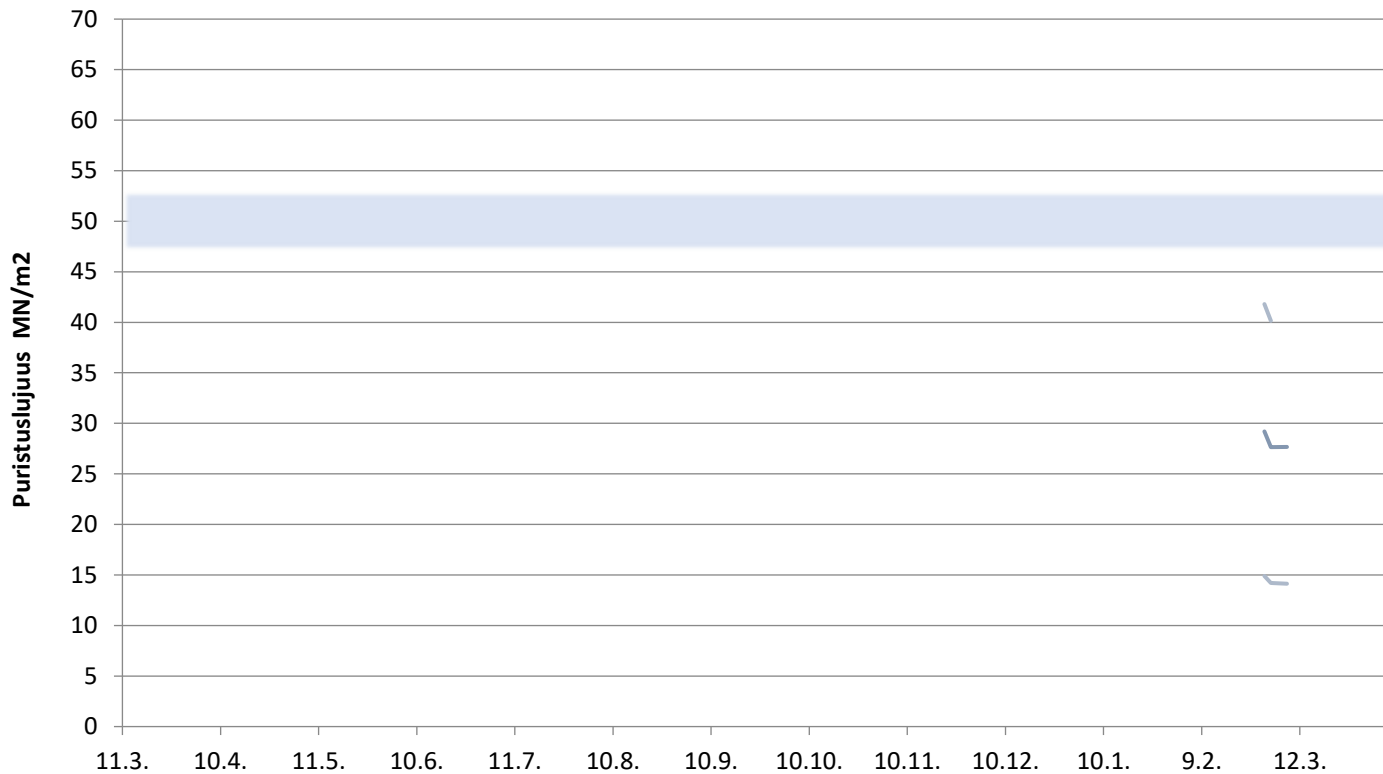


# Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

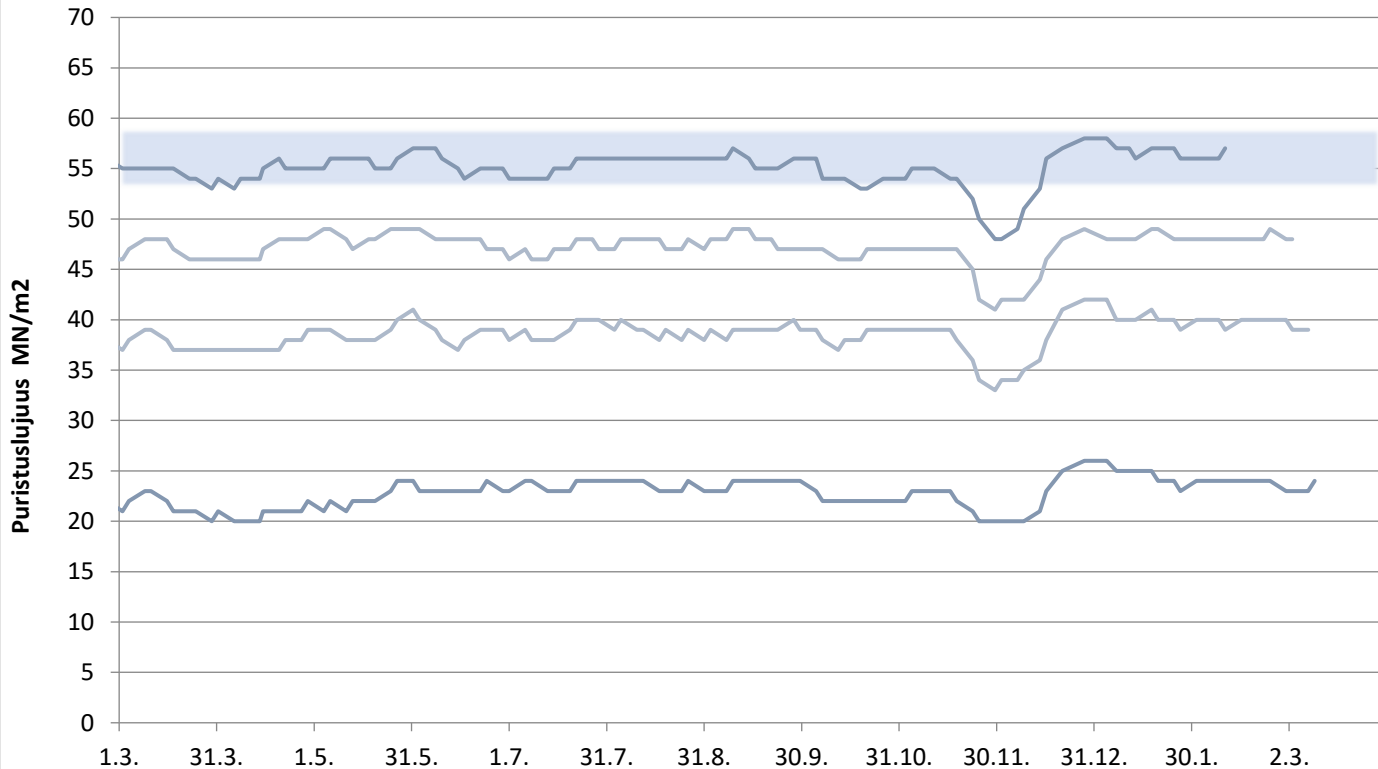

# Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

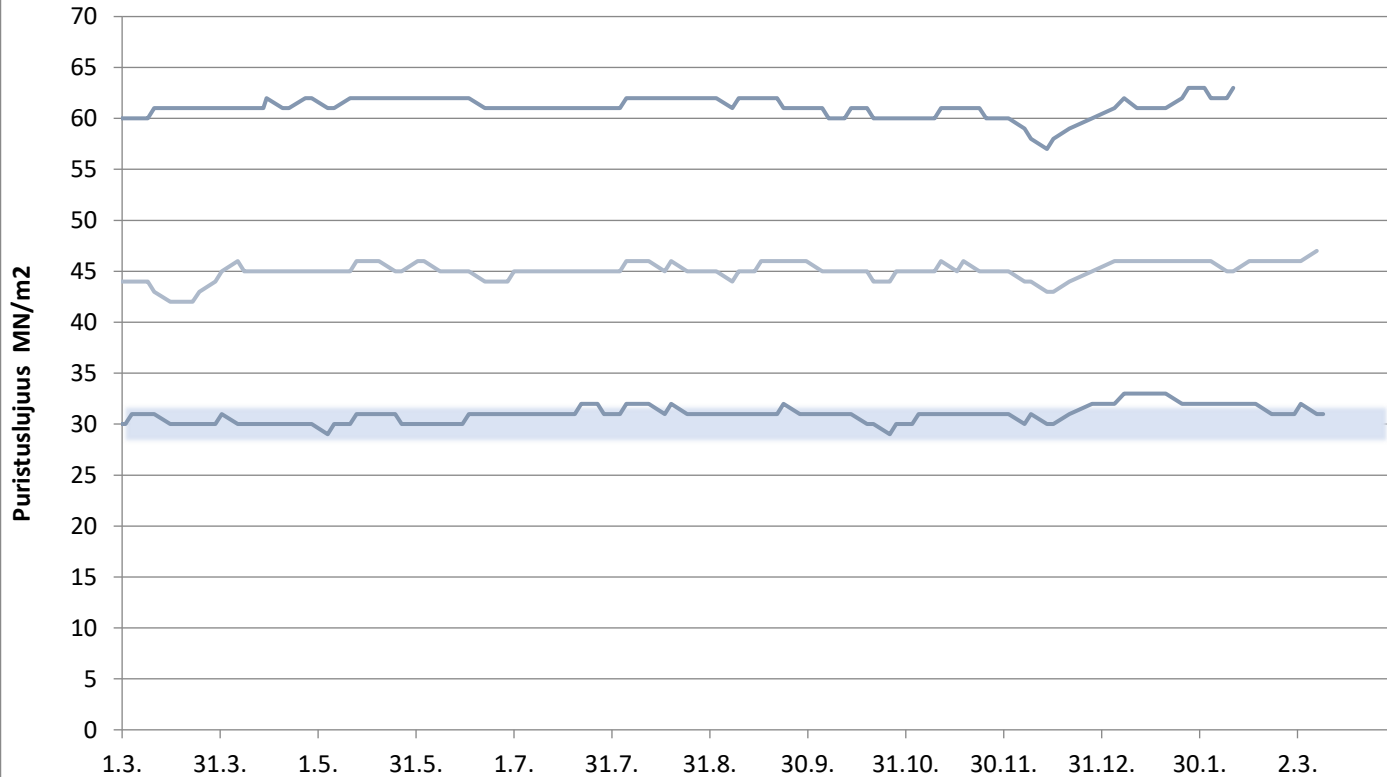


**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

päivitetty 12.3.2021


# Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

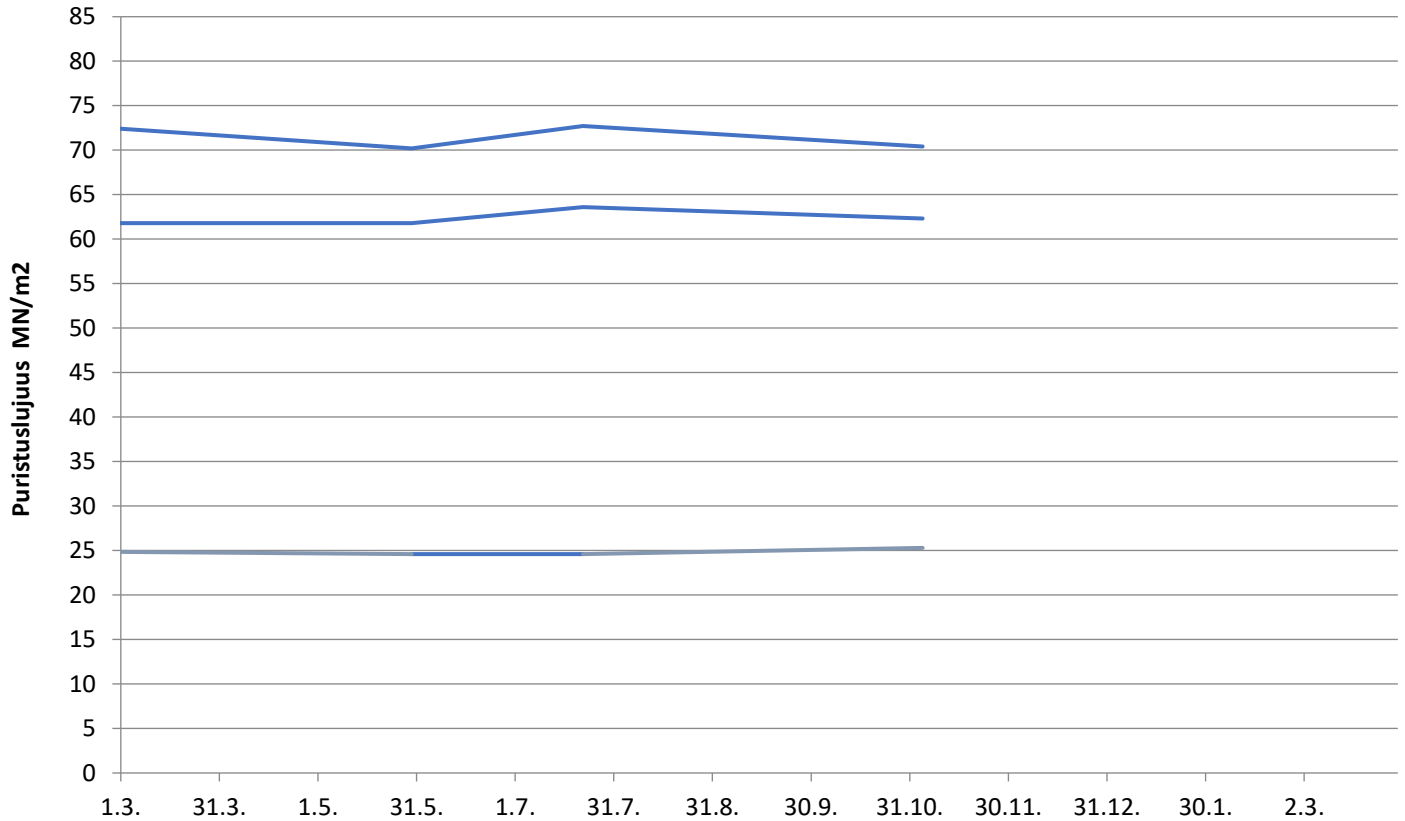

# Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

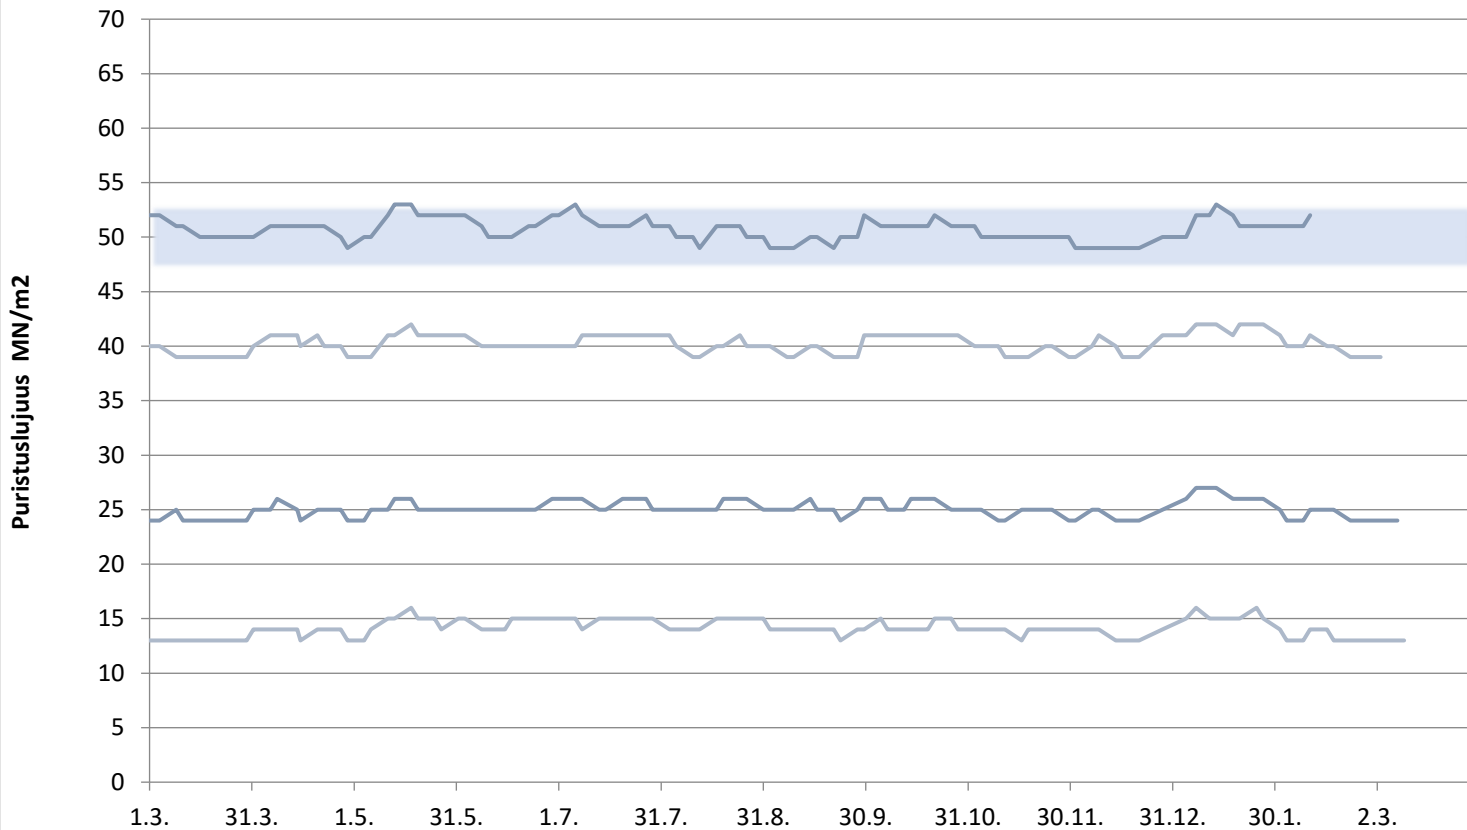

päivitetty 12.3.2021

# Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

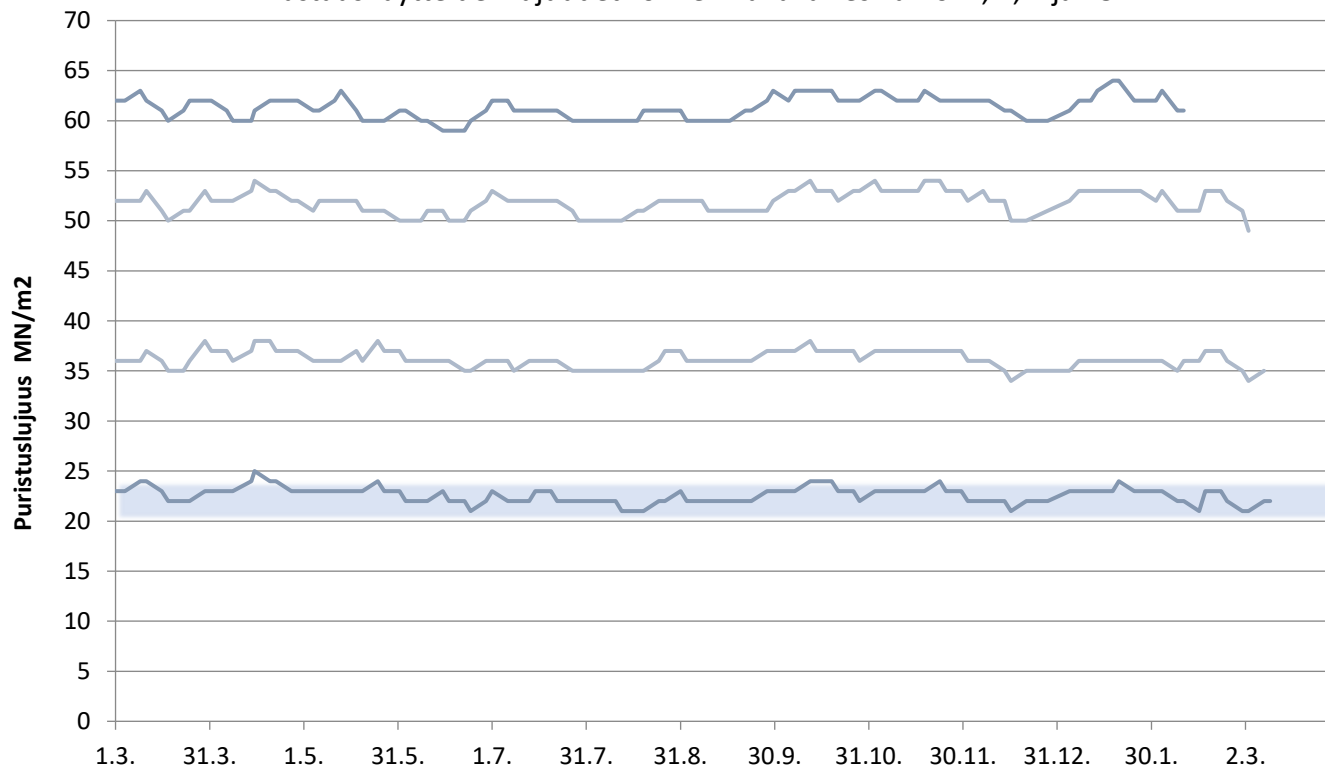


**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

päivitetty 12.3.2021




# Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

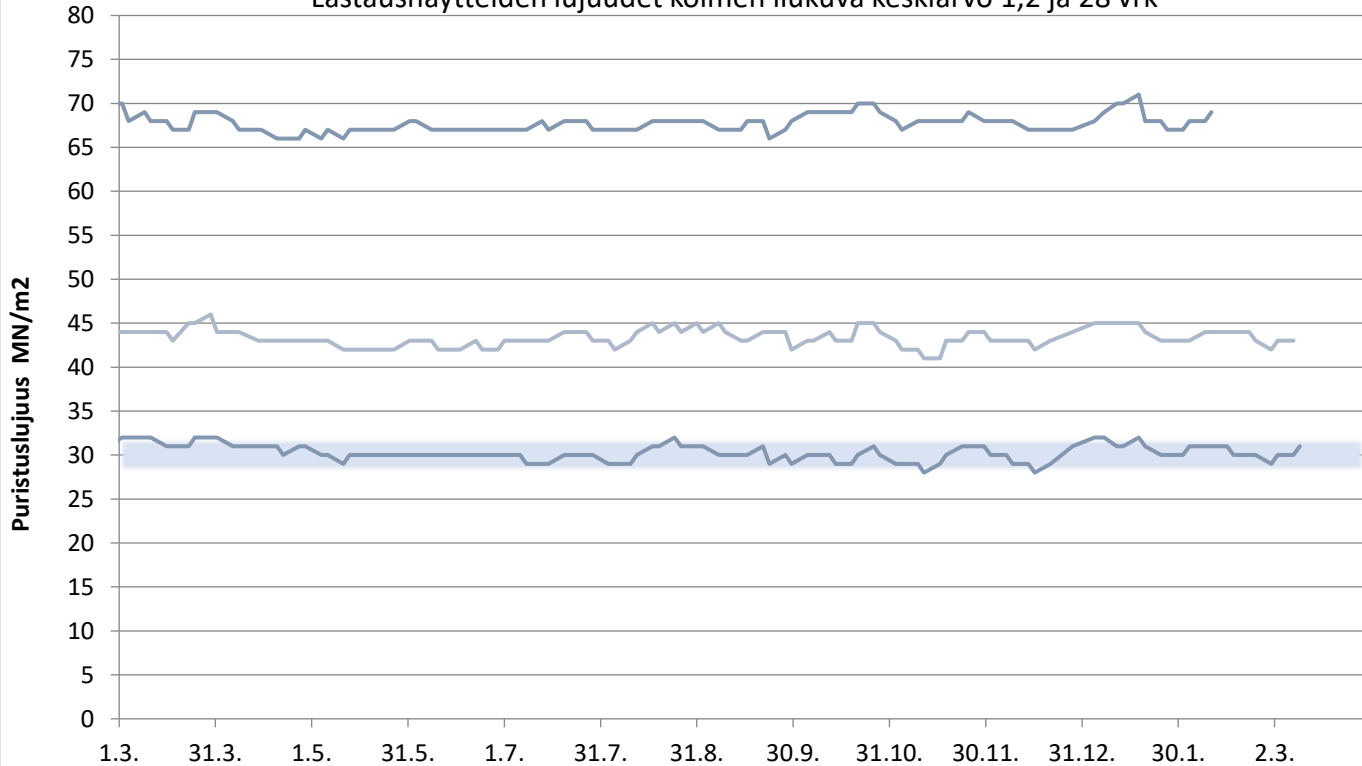


# Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

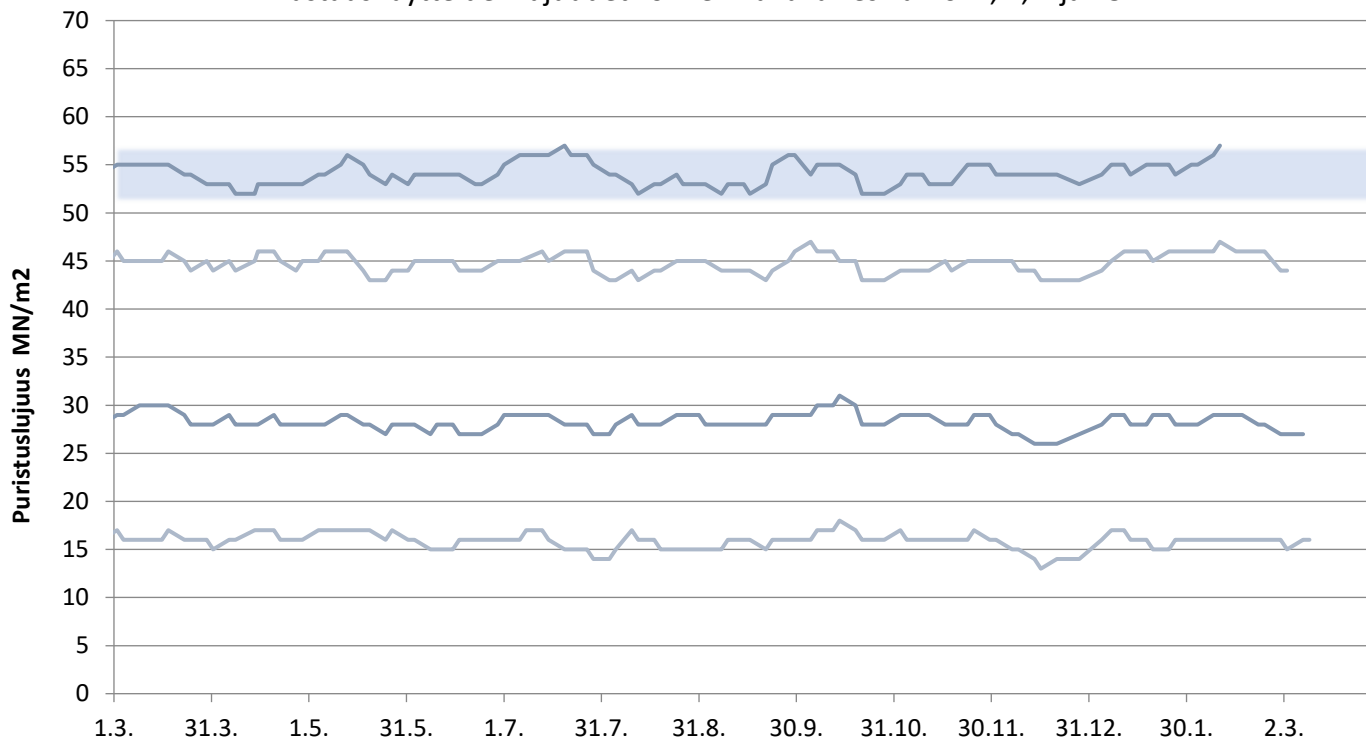


# Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

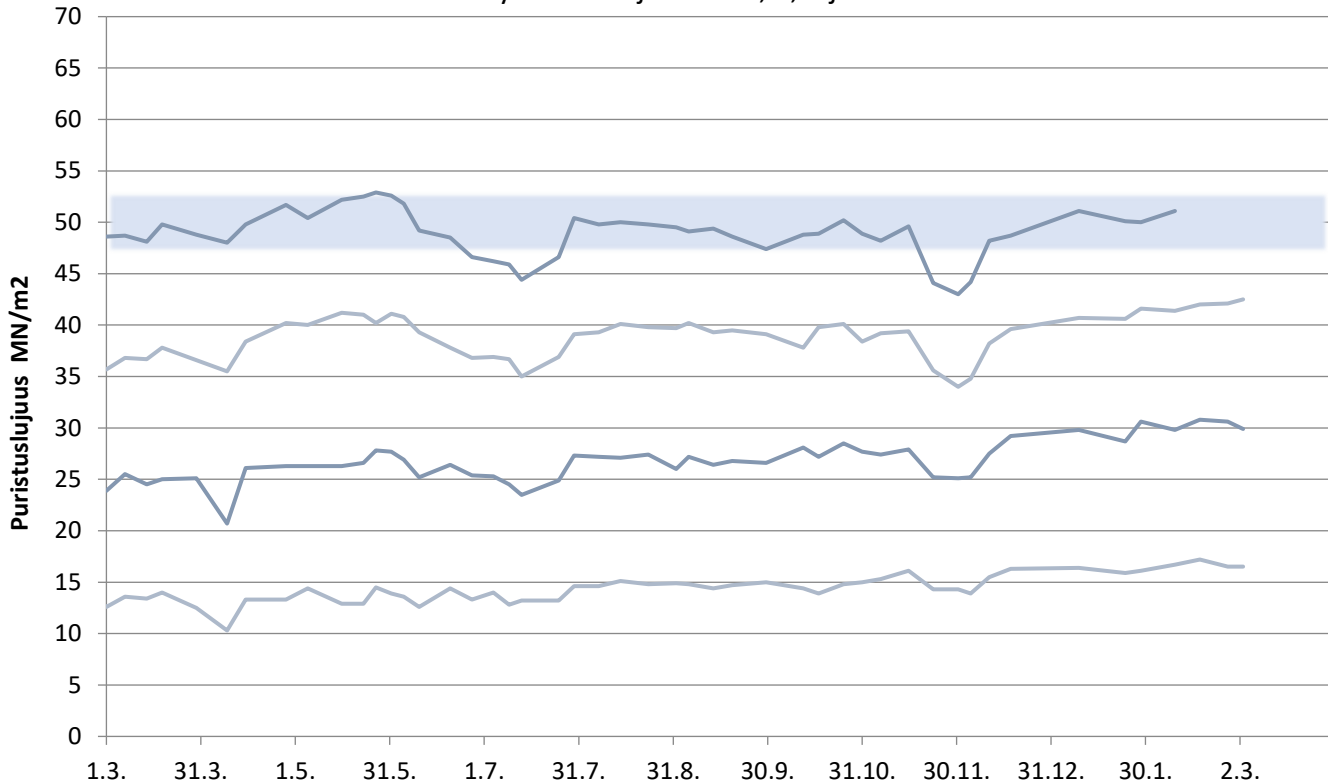


# Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

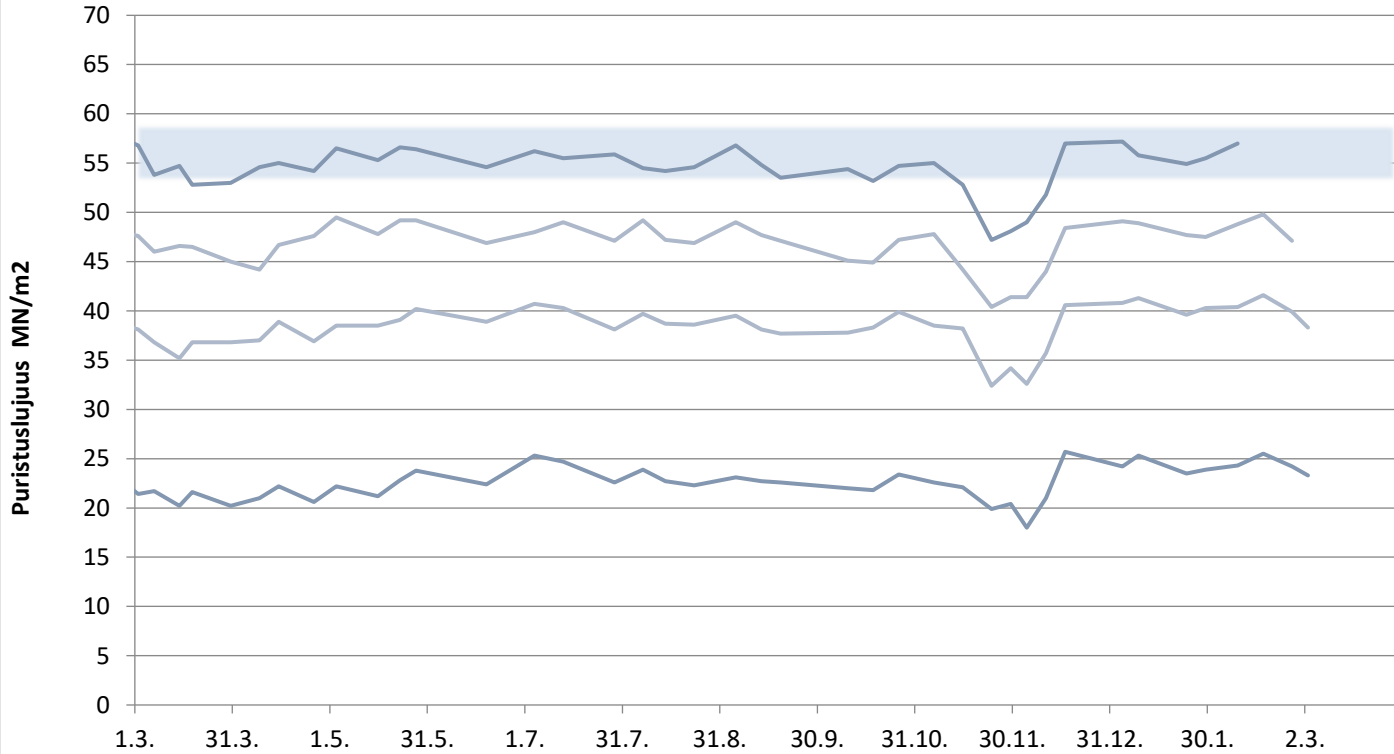


# Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

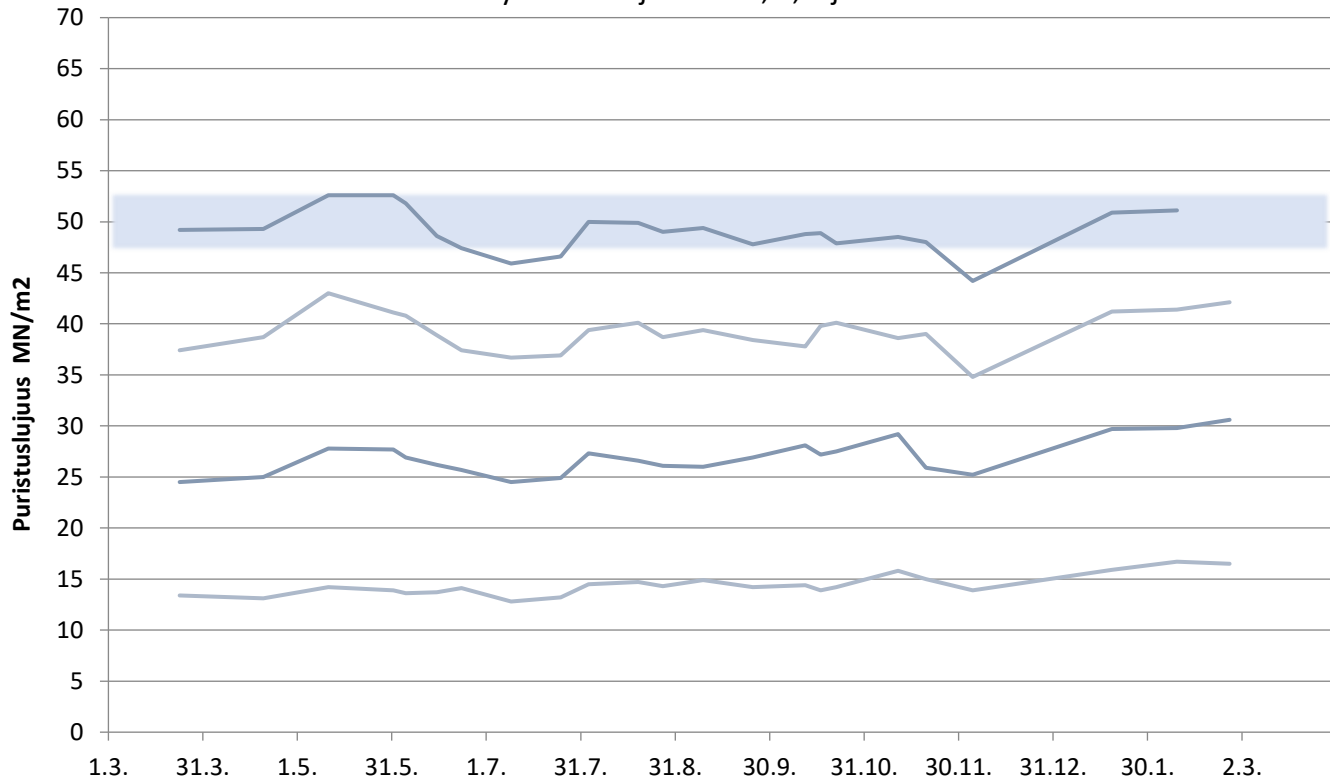


# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

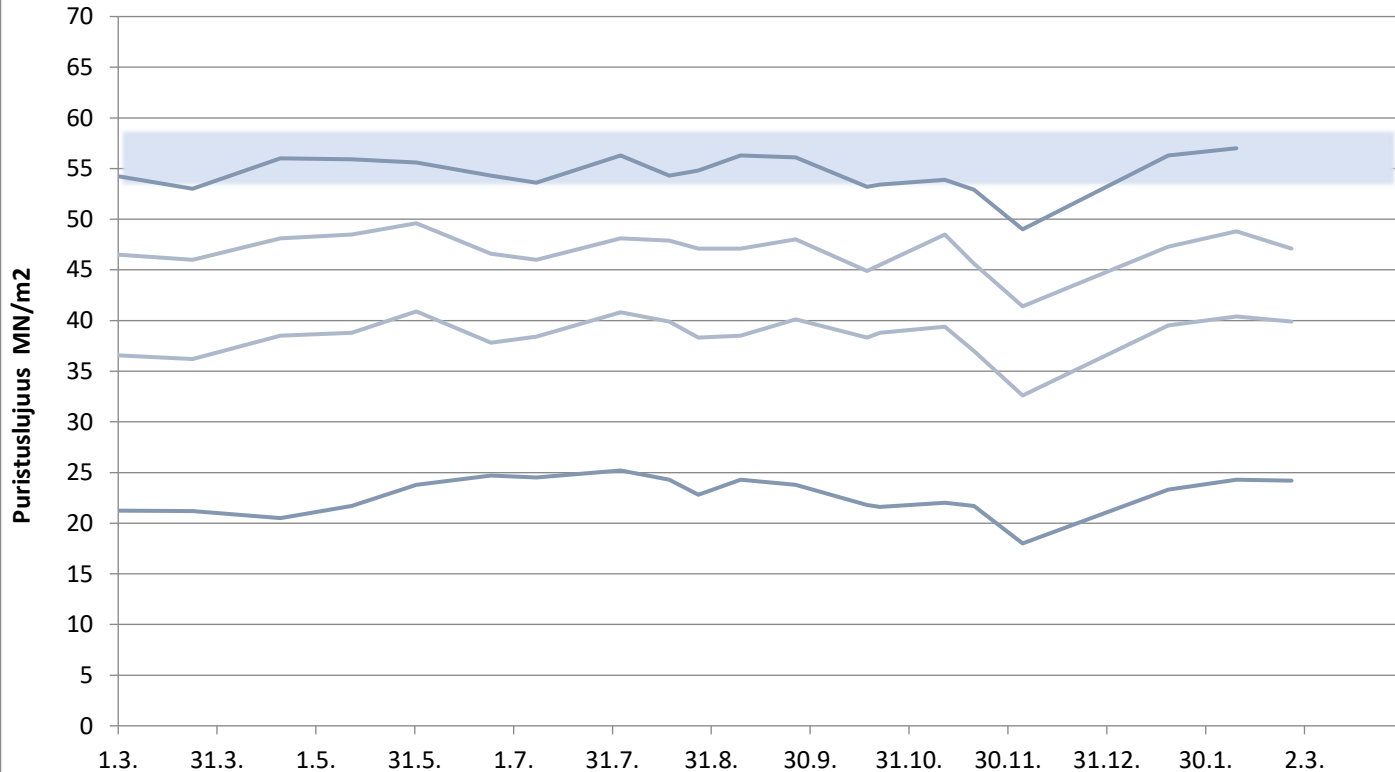


# Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

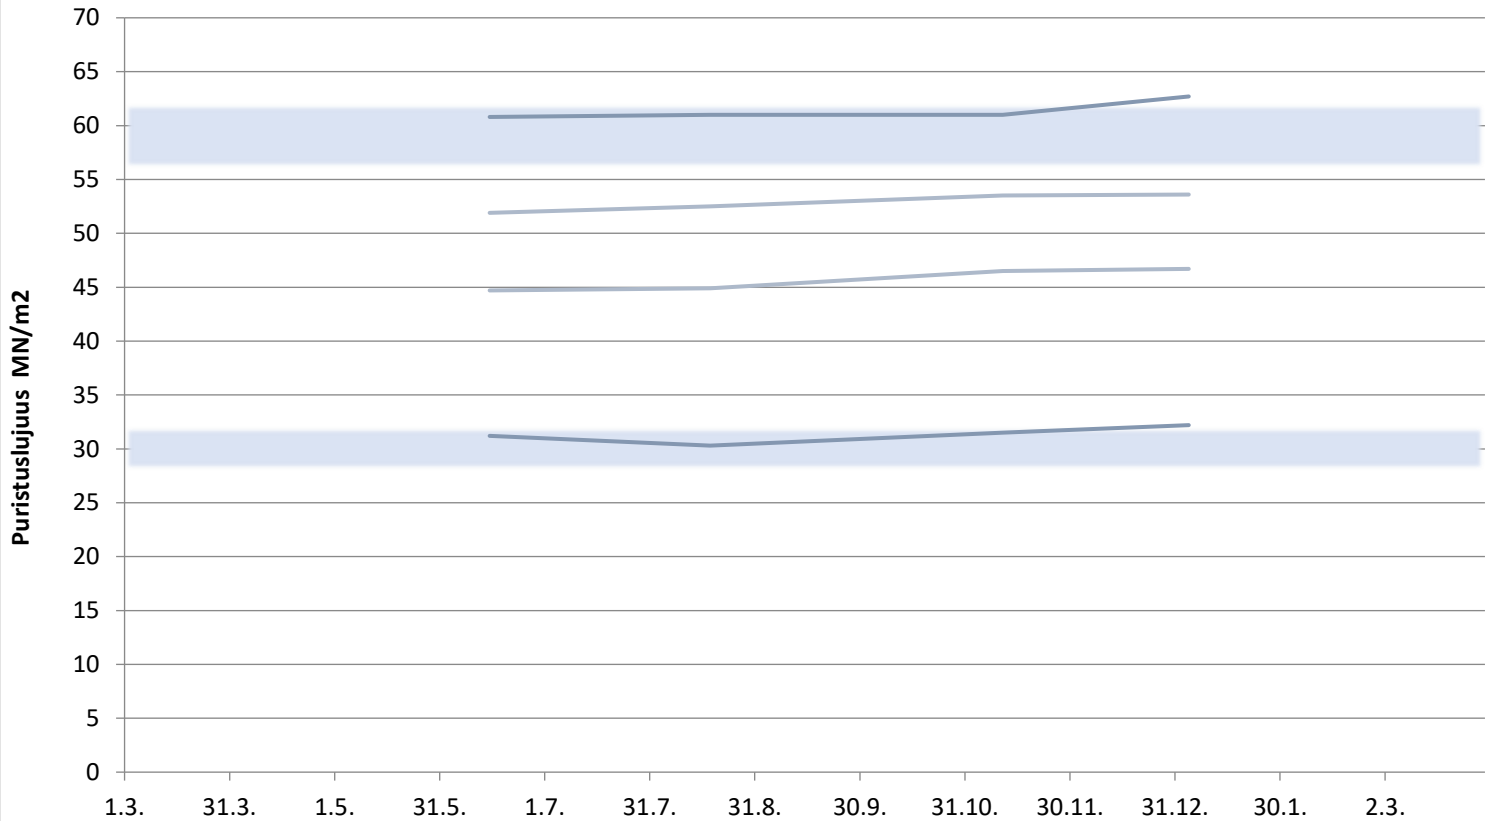

# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

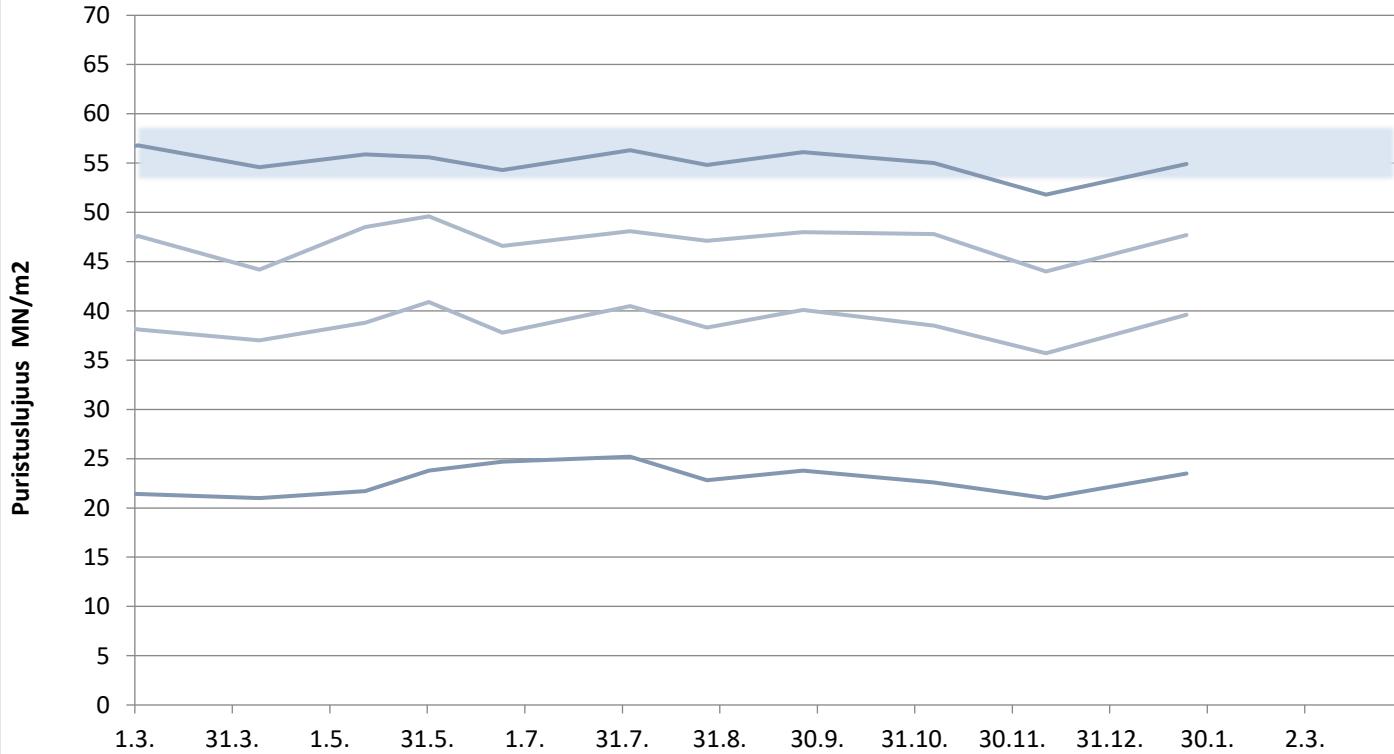



# KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

