

# Laatuinformaatio vko 35

pvm:

2.9.2021

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)  
kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

\* viimeisten laivauserien tuloksia

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

## Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	20.08.	14	17.08.	41	23.07.	53				
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	24.08.	14	20.08.	41	27.07.	52	440	37	11	17
	27.08.	14	24.08.	42	30.07.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	20.08.	23	17.08.	47	23.07.	55				
CEM II/A-LL 42.5 R	24.08.	24	20.08.	48	27.07.	56	460	33	7	0
	27.08.	24	24.08.	48	30.07.	56				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	20.08.	30	20.08.	45	23.07.	60				
CEM I 52.5 R	24.08.	31	24.08.	45	27.07.	60	550	35	4	0
	27.08.	31	27.08.	46	30.07.	60				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti *	04.11.	25	04.11.	62	04.11.	70	400	80	0	0
CEM I 52.5 R - SR5										

## Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti	23.08.	14	18.08.	39	28.07.	52				
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	25.08.	14	23.08.	39	02.08.	52	460	32	15	12
	30.08.	14	25.08.	38	04.08.	52				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti	23.08.	24	16.08.	53	26.07.	63				
CEM II/A-LL 52.5 N	25.08.	23	18.08.	52	28.07.	63	500	30	8	0
	30.08.	23	23.08.	52	02.08.	63				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti	23.08.	30	23.08.	43	28.07.	67				
CEM I 52.5 R	25.08.	30	25.08.	43	02.08.	65	540	30	4	0
	30.08.	30	30.08.	43	04.08.	65				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti	18.08.	28	16.08.	46	26.07.	54				
CEM I 42.5 N - SR3	23.08.	28	18.08.	44	28.07.	54	380	22	4	0
	25.08.	28	23.08.	45	02.08.	54				

## Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
12.08.	50 %	26.07.	76 %
16.08.	50 %	29.07.	76 %
19.08.	50 %	02.08.	76 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Pekka Rajala	0201 206 342
Arvi Hokkanen	0201 206 202


# Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

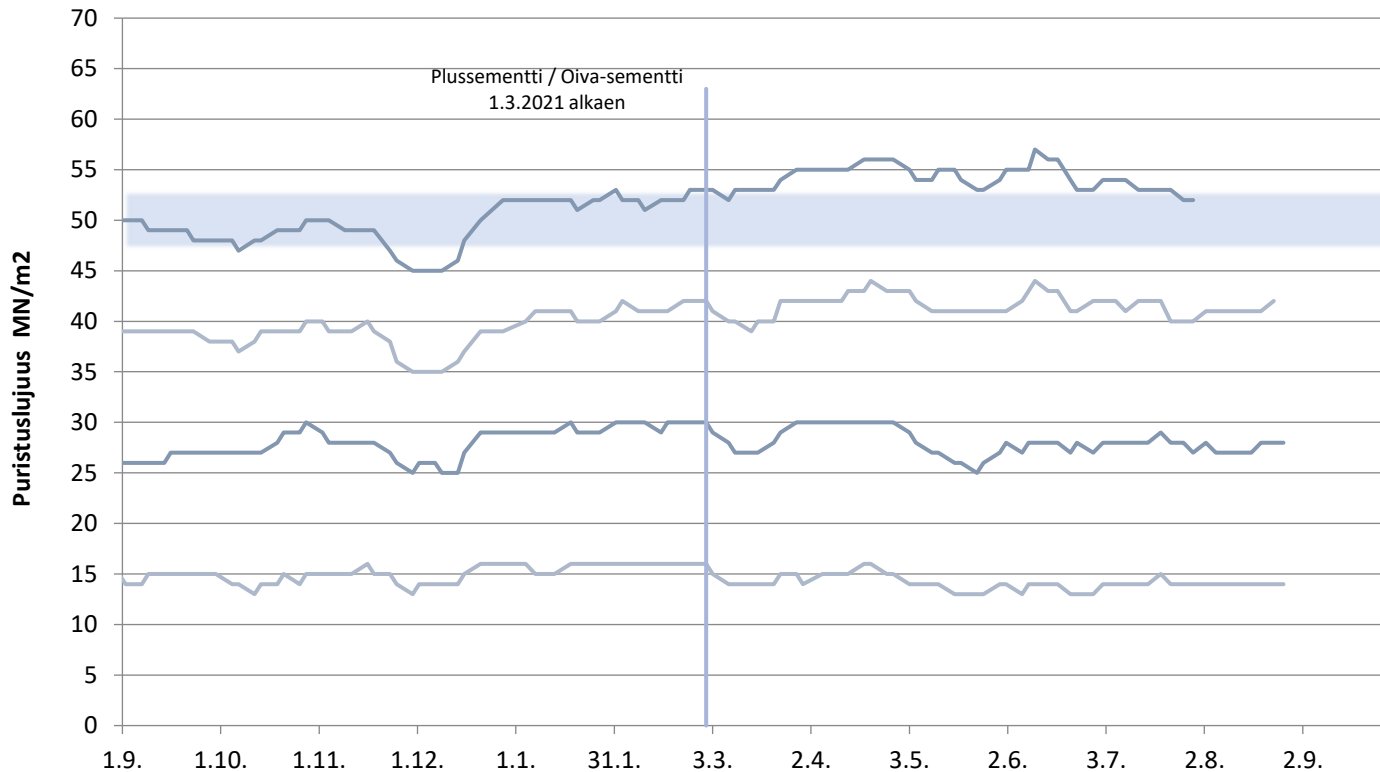


# Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

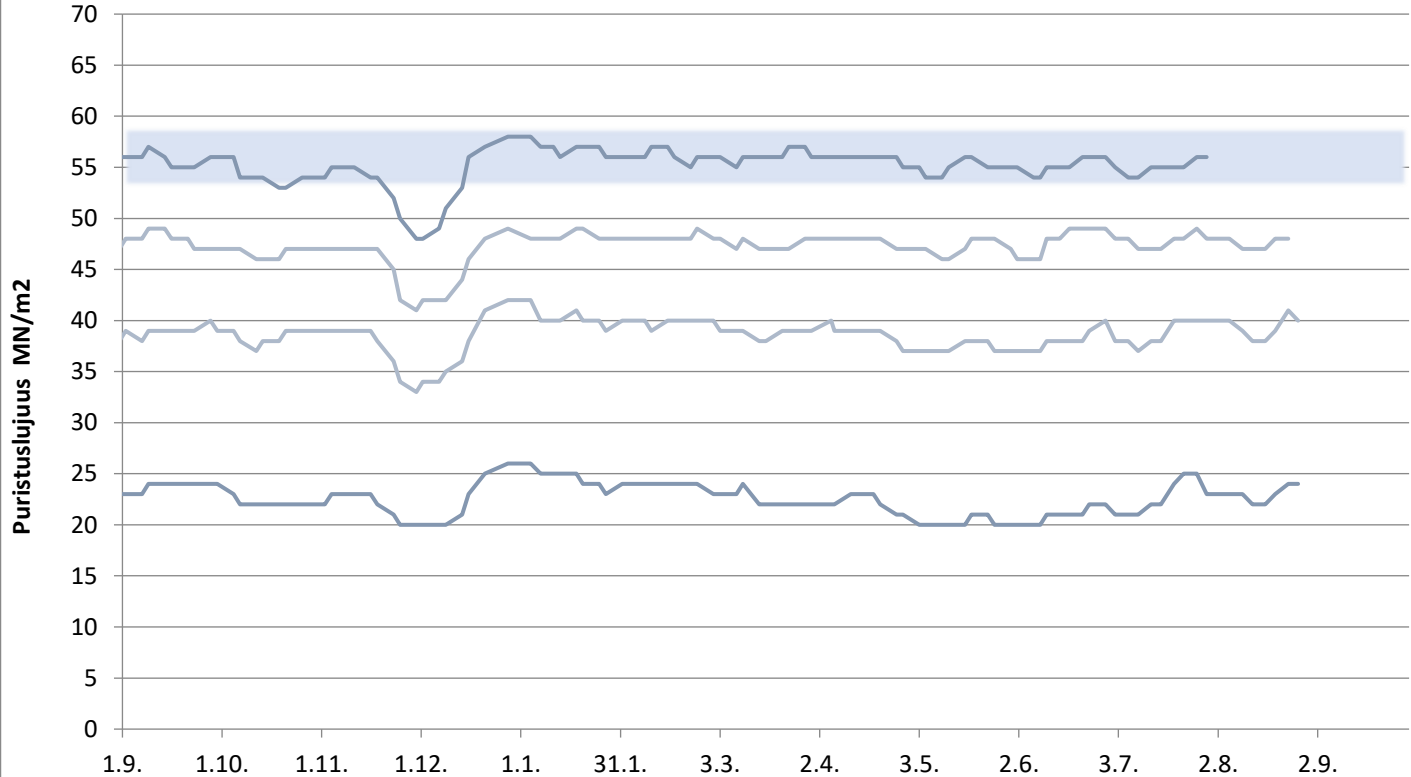


# Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

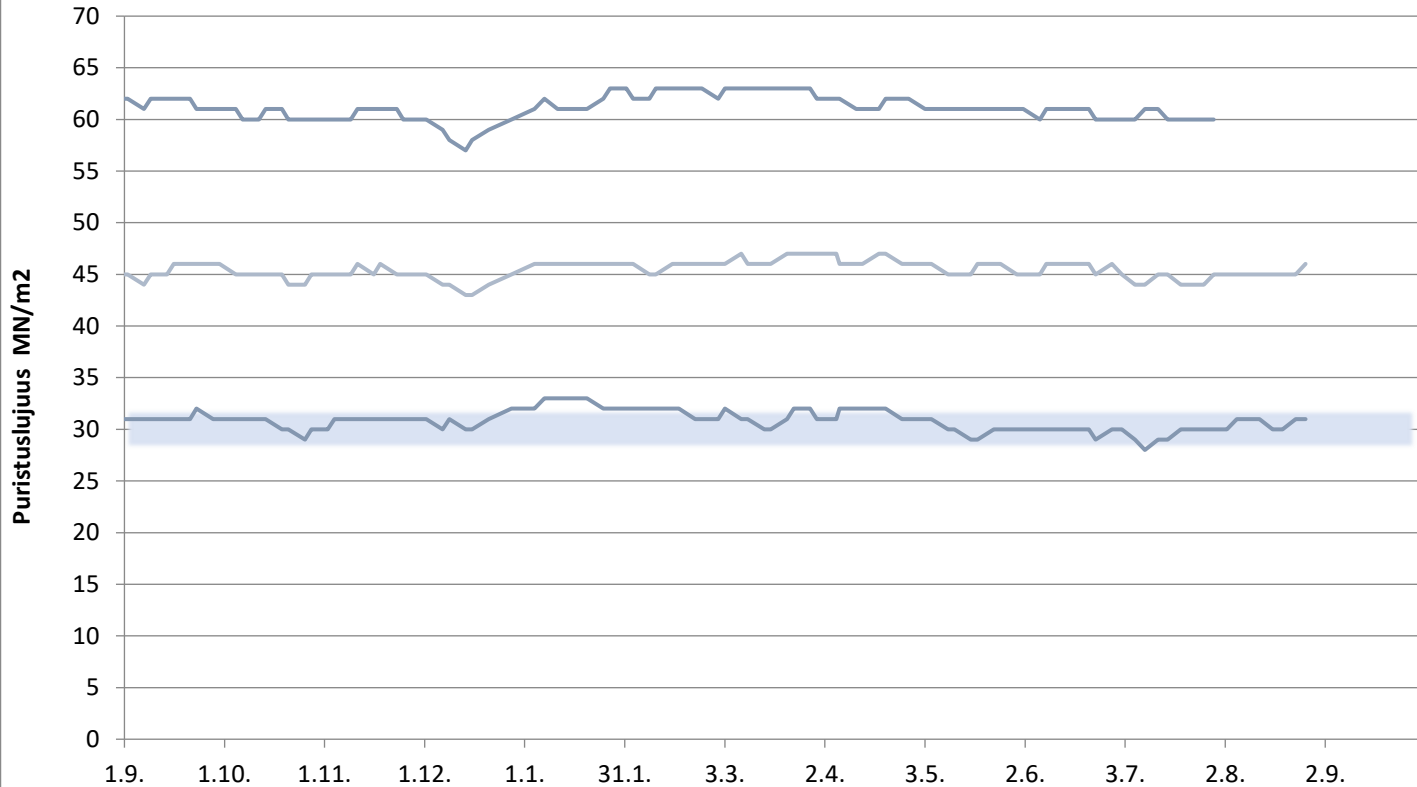


# Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

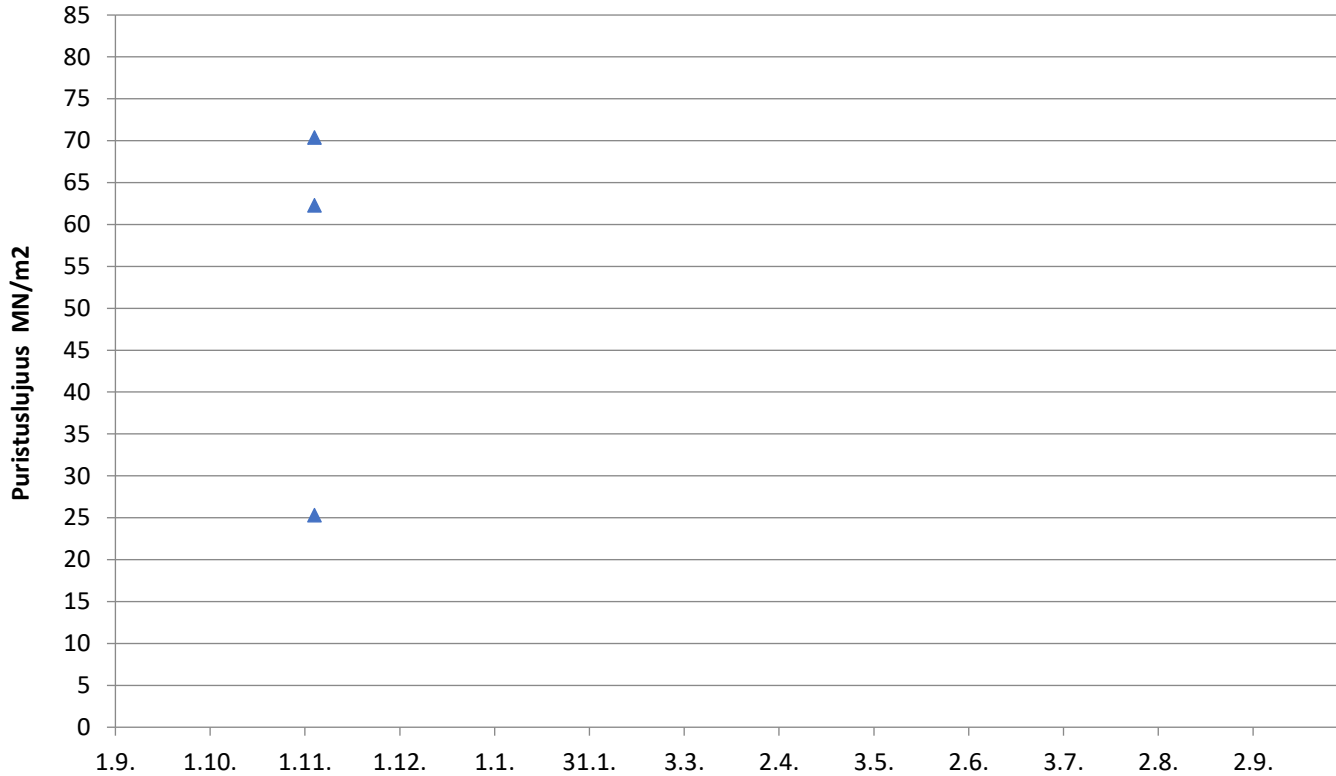

# Lappeenrannan Oiva-sementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

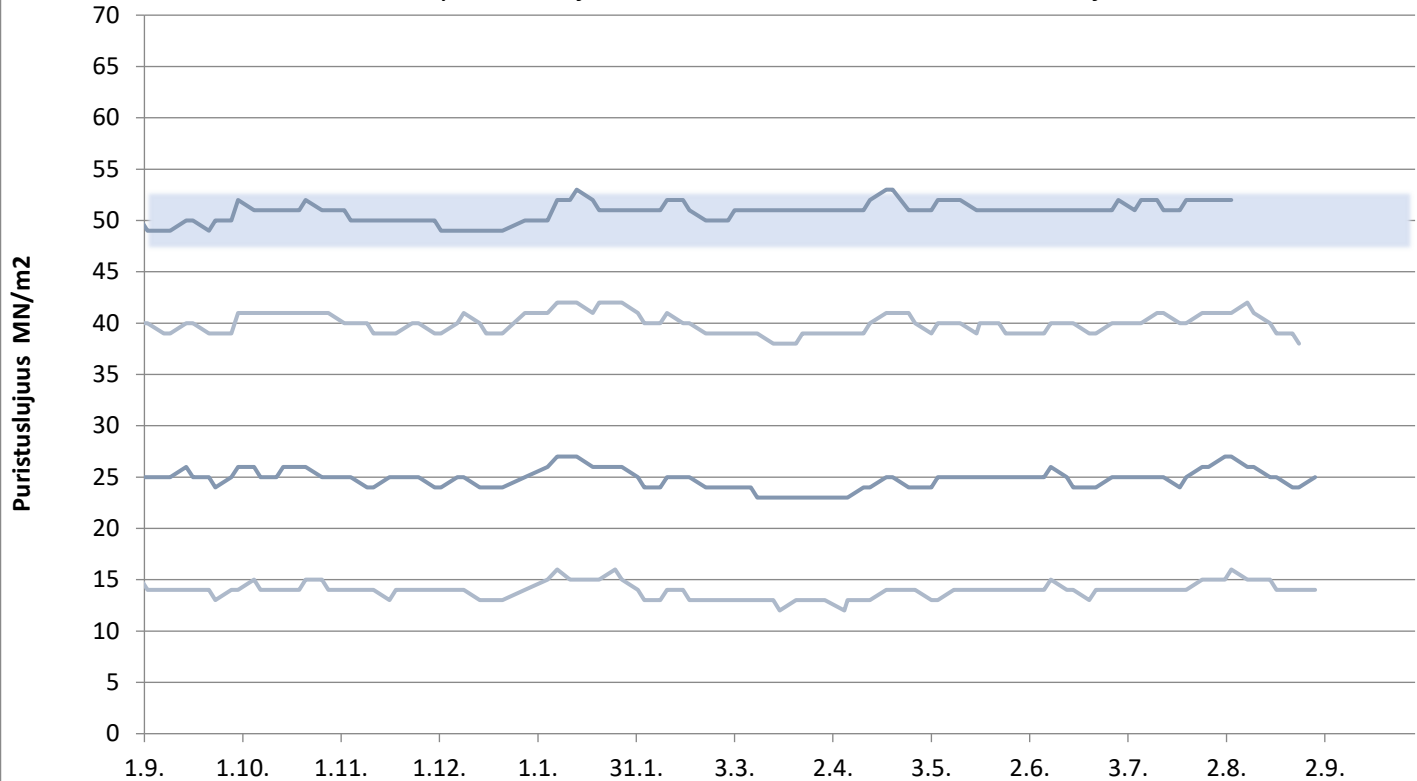

päivitetty 2.9.2021

# Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

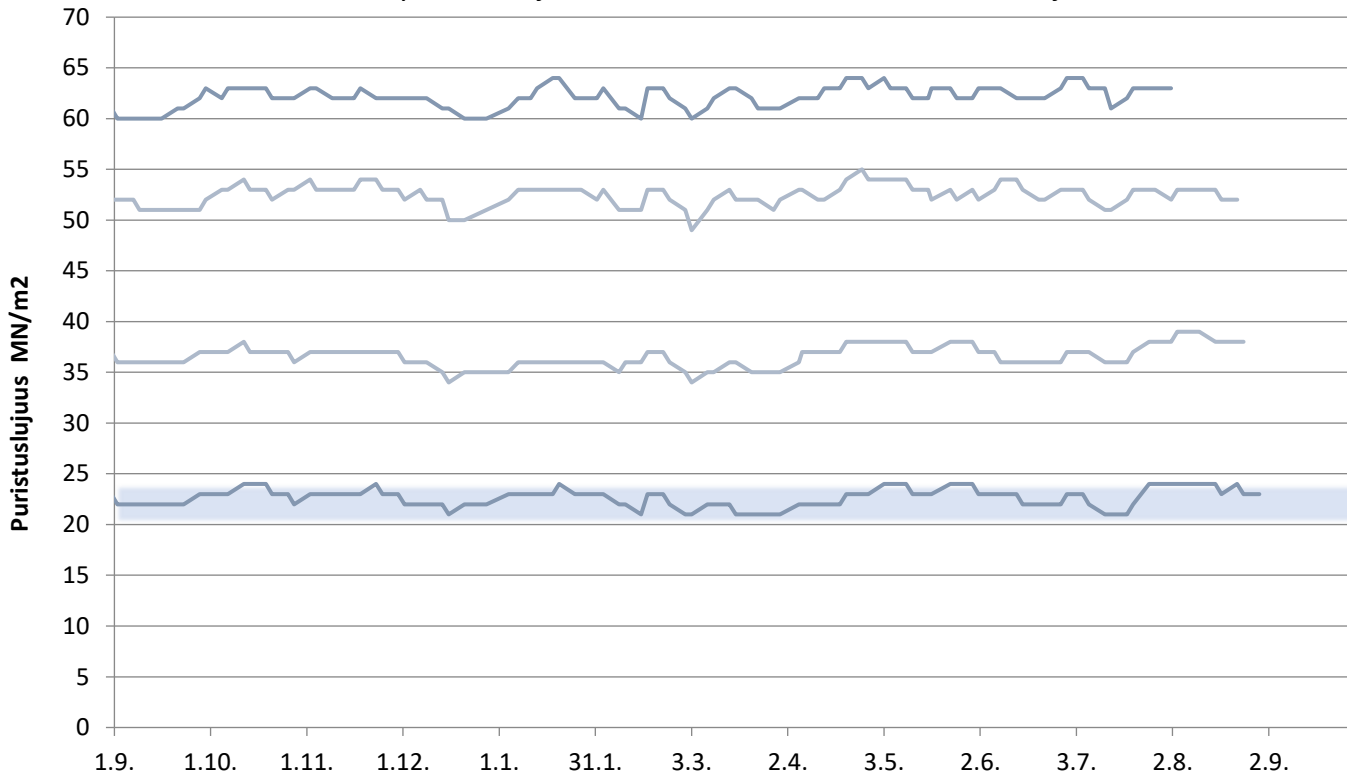


**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

päivitetty 2.9.2021

# Lappeenrannan Pikasementti


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

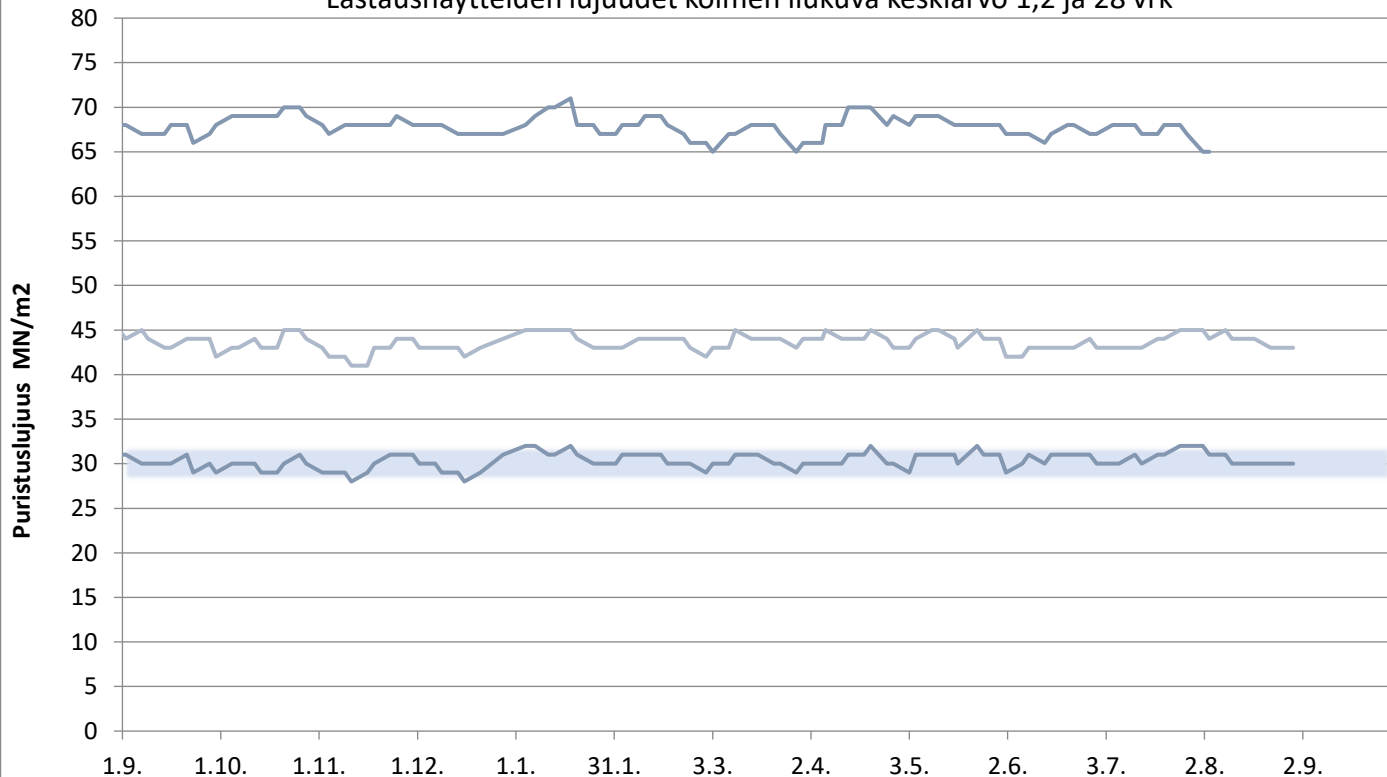




# Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

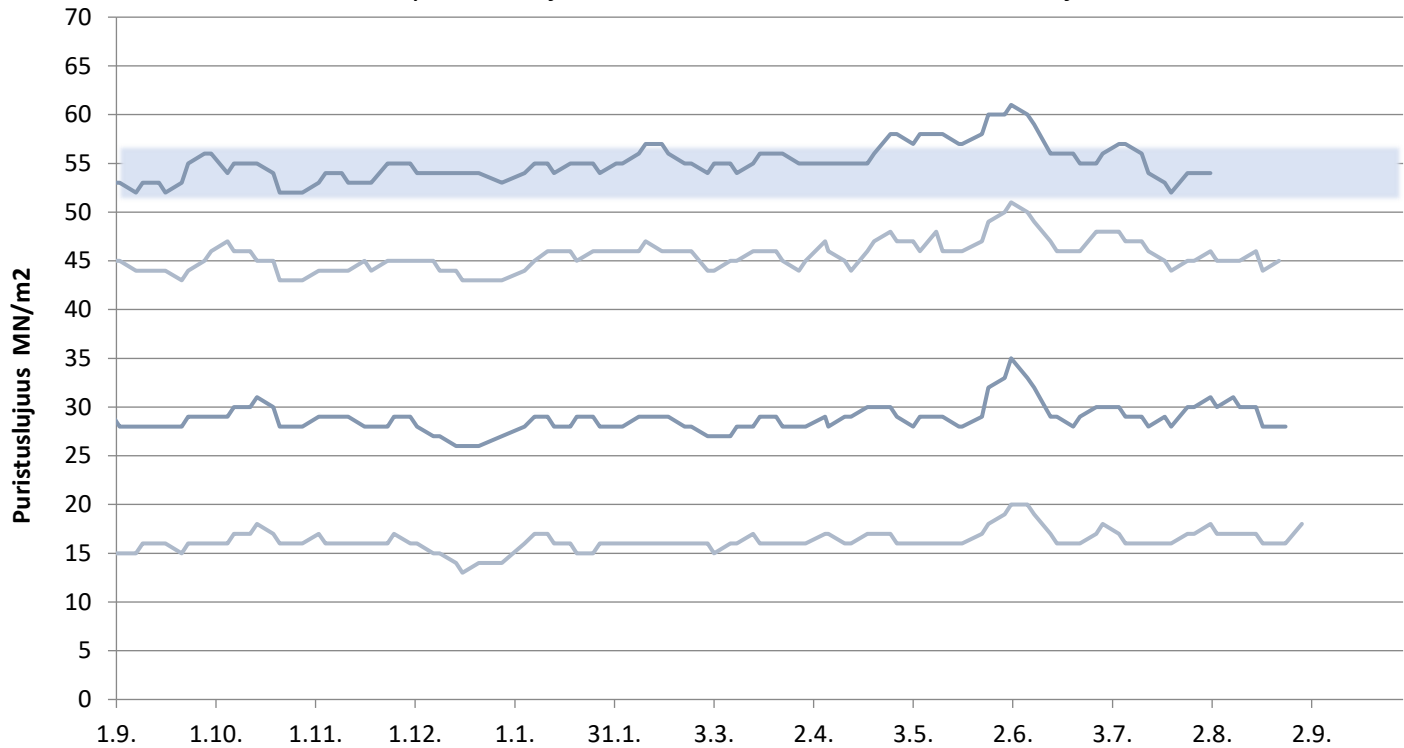


# Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

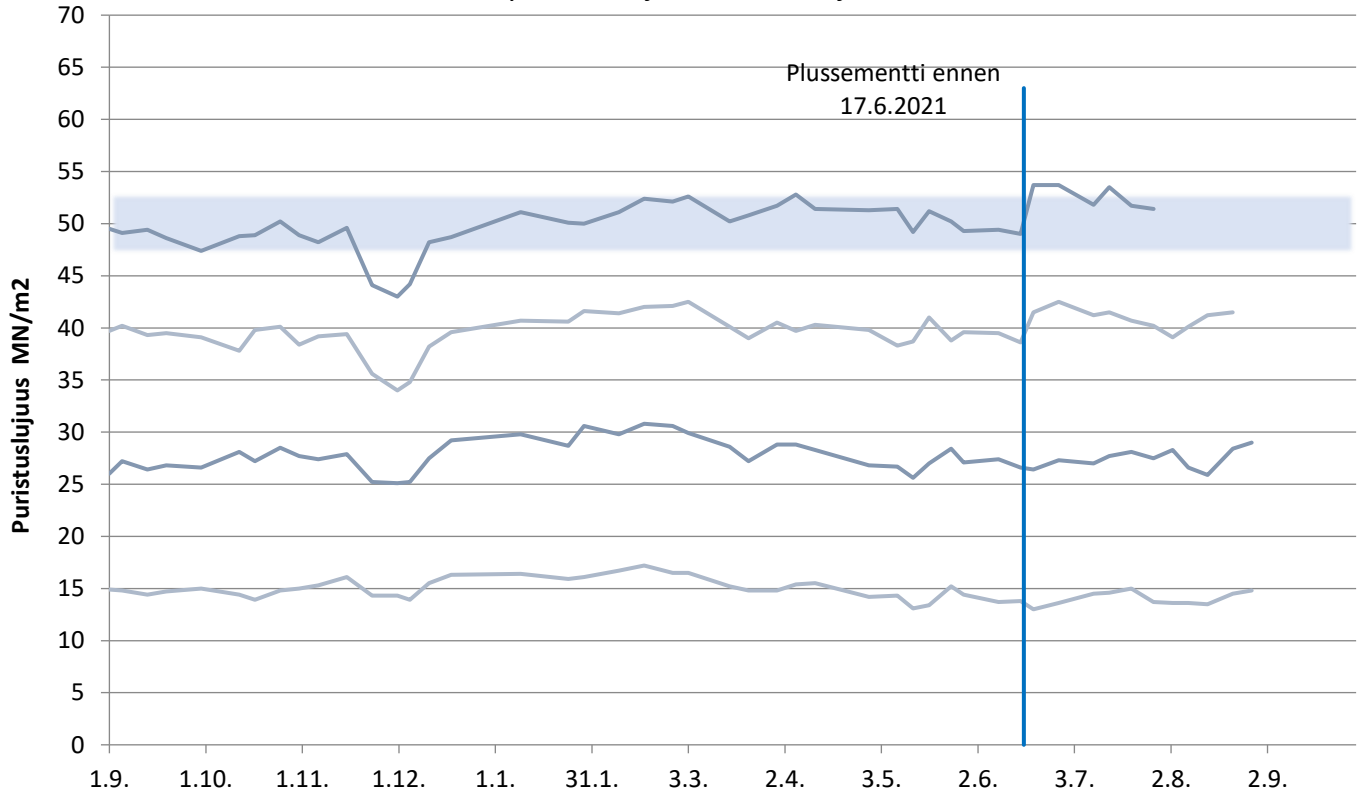


# Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

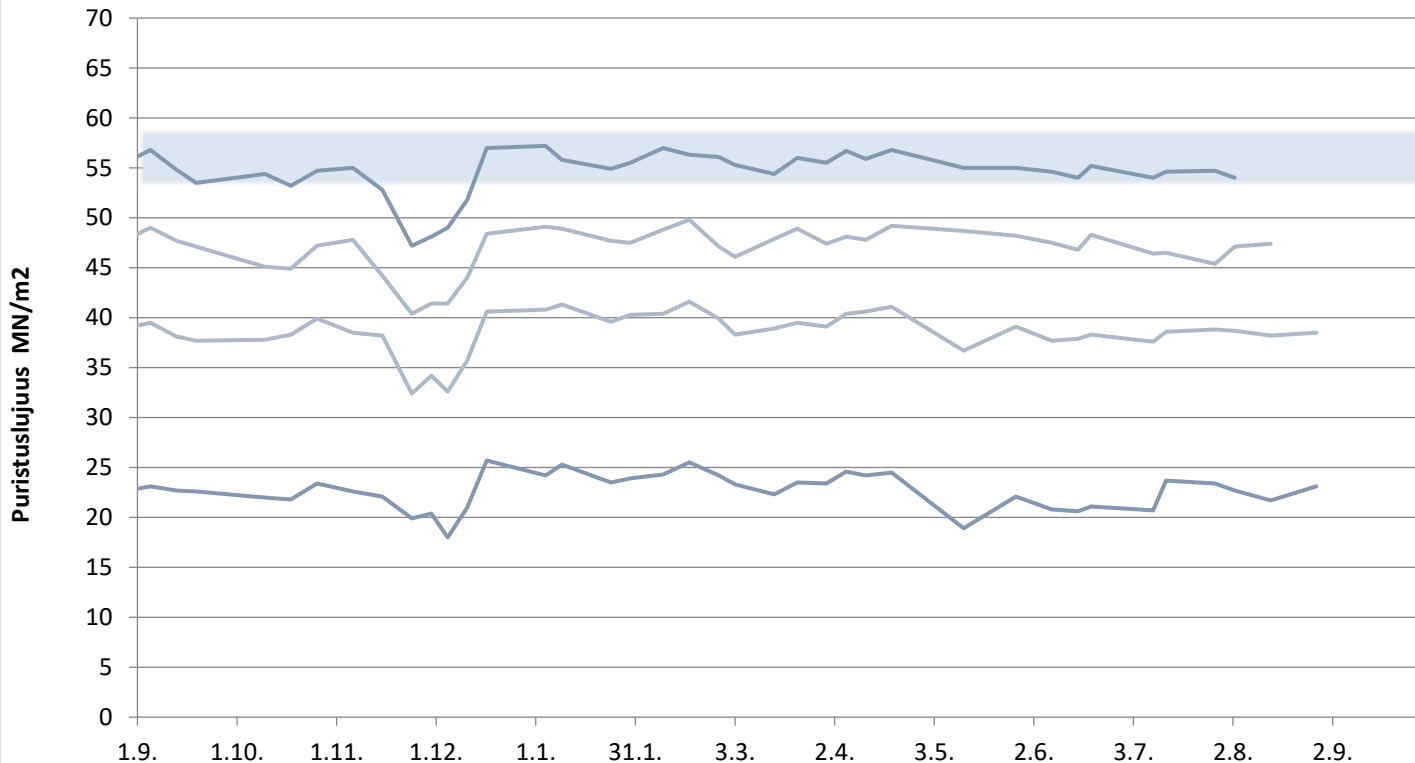


# Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

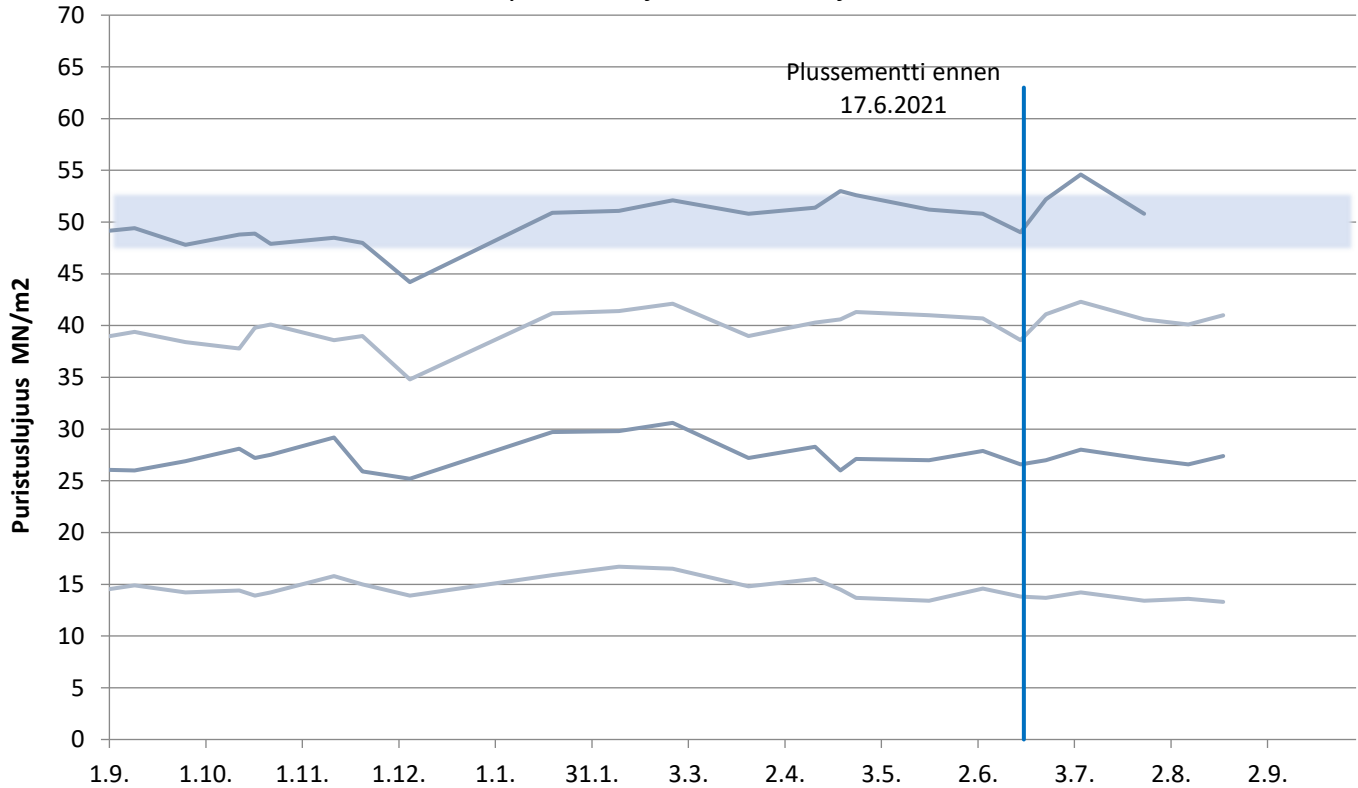


# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

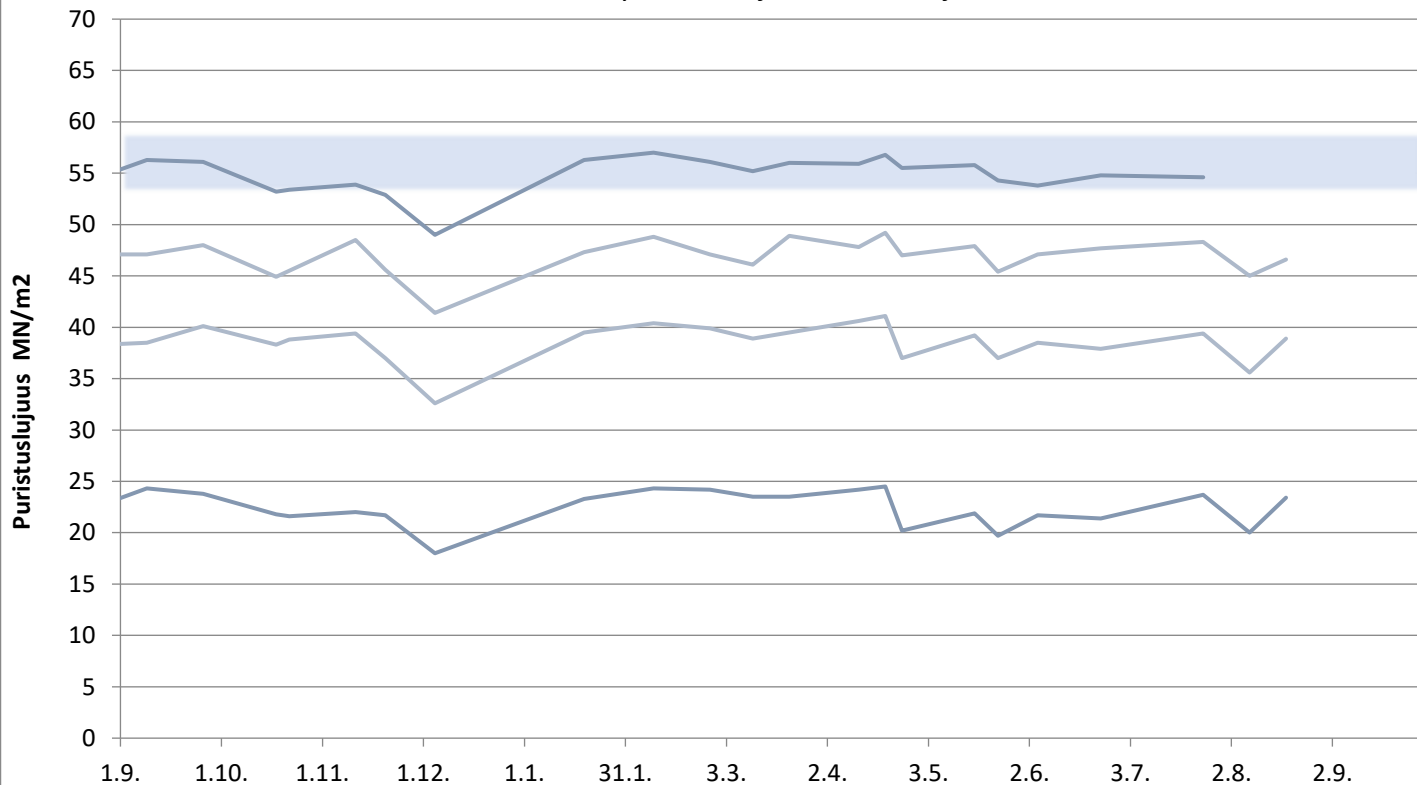


# Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

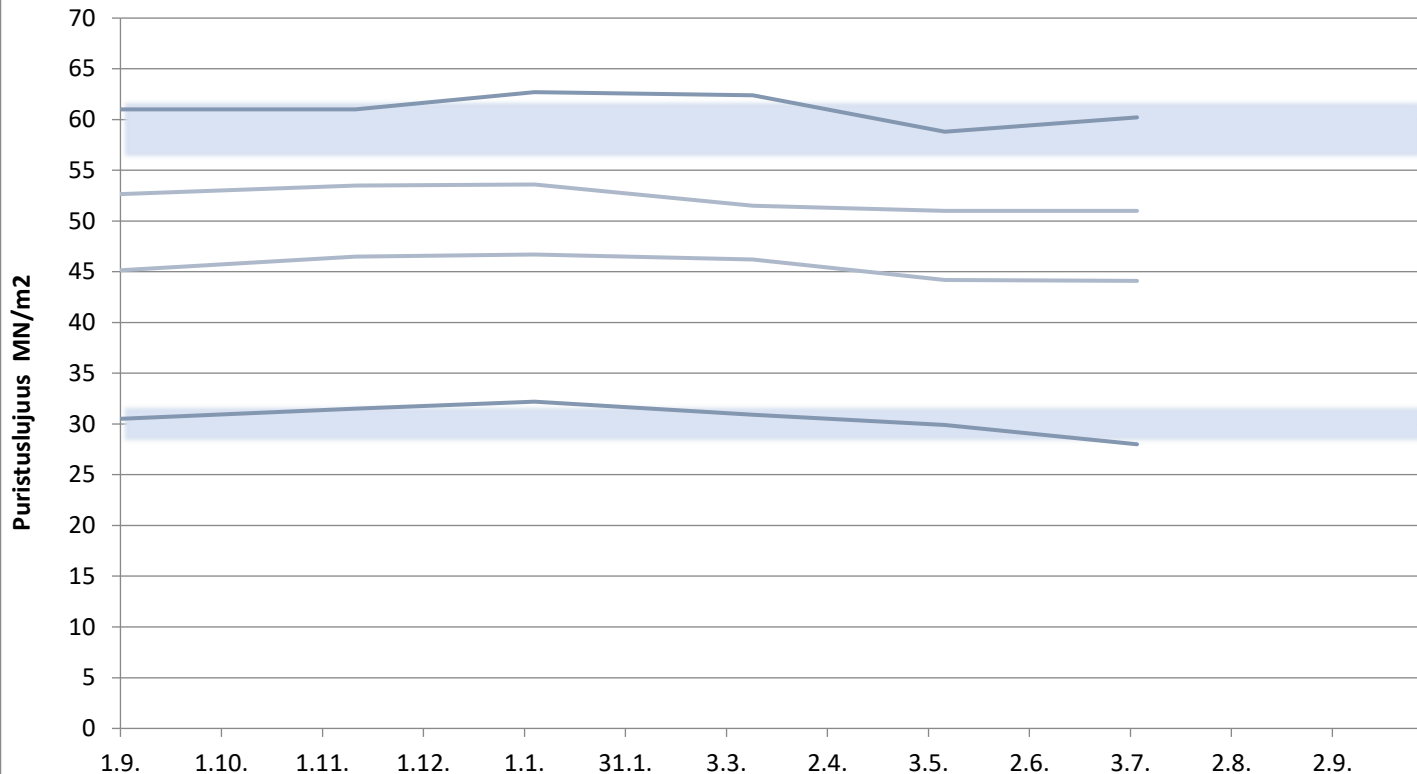

# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

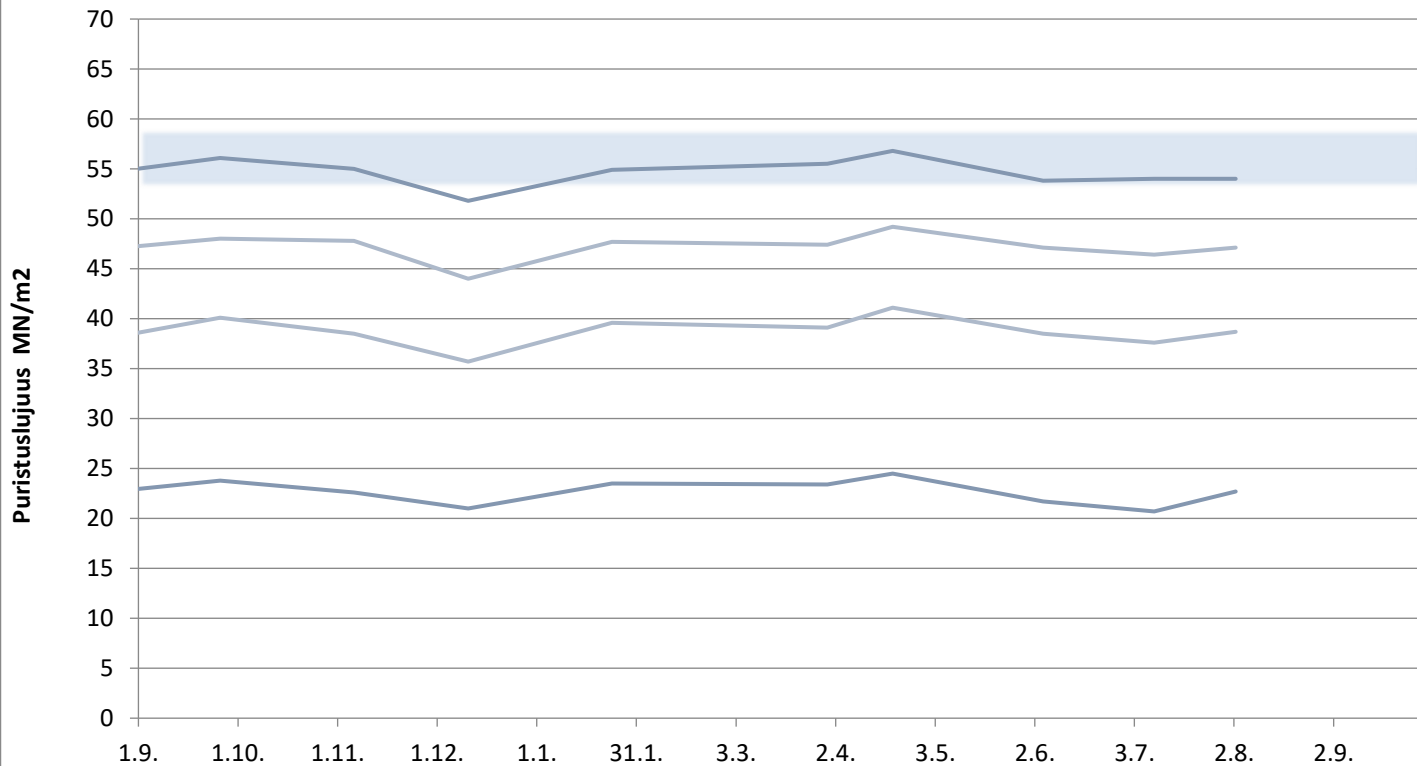

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

päivitetty 2.9.2021

# KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

