

# Laatuinformaatio vko 18

pvm:

5.5.2022

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

\* viimeisten laivauserien tuloksia

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

## Parainen

	pvm		MPa		pvm		MPa		pvm		MPa		m <sup>2</sup> /kg	%	%	%	
	1 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona										
Oiva-sementti	22.04.	13	19.04.	41	25.03.	55											
CEM II/B-M(S-LL)42.5N	26.04.	13	22.04.	39	29.03.	55	440	36	11	20							
	29.04.	13	26.04.	39	01.04.	55											
Rapidsementti	22.04.	24	19.04.	50	25.03.	57											
CEM III/A-LL 42.5 R	26.04.	25	22.04.	48	29.03.	58	470	31	8	4							
	29.04.	23	26.04.	47	01.04.	58											
Pikaseimentti	22.04.	33	22.04.	46	29.03.	63											
CEM I 52.5 R	26.04.	34	26.04.	47	01.04.	63	560	33	4	0							
	29.04.	33	29.04.	47	05.04.	63											
Ykkössementti	22.04.	18	22.04.	33	25.03.	54											
CEM I 42.5 R	26.04.	19	26.04.	33	29.03.	53	420	29	4	0							
	29.04.	18	29.04.	33	01.04.	54											
Kolmossementti	22.04.	11	19.04.	42	25.03.	63											
CEM III/A 52,5 L	26.04.	12	22.04.	41	29.03.	63	500	42	2	40							
	29.04.	13	26.04.	42	01.04.	65											
Valkosementti *	09.04.	23	09.04.	63	04.11.	70	420	82	0	0							
CEM I 52.5 R - SR5																	

## Lappeenranta

	pvm		MPa		pvm		MPa		pvm		MPa		m <sup>2</sup> /kg	%	%	%	
	1 vrk	7 vrk	28 vrk	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona										
Oiva-sementti	25.04.	12	20.04.	38	30.03.	57											
CEMII/B-M(S-LL)42.5N	27.04.	12	25.04.	38	04.04.	56	440	33	13	20							
	02.05.	12	27.04.	38	06.04.	57											
Rapidsementti	25.04.	24	19.04.	53	28.03.	61											
CEM III/A-LL 52.5 N	27.04.	24	20.04.	51	30.03.	62	490	29	11	0							
	02.05.	24	25.04.	53	04.04.	63											
Pikaseimentti	25.04.	30	25.04.	45	30.03.	69											
CEM I 52.5 R	27.04.	30	27.04.	45	04.04.	69	550	31	5	0							
	02.05.	30	02.05.	45	06.04.	70											
SR-sementti	20.04.	31	19.04.	46	23.03.	56											
CEM I 42.5 N - SR3	25.04.	30	20.04.	47	28.03.	55	370	23	4	0							
	27.04.	31	25.04.	47	30.03.	56											

## Raahen kuonajauheen laatuinformaatio


Aktiivisuusindeksi			
pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
11.04.	56 %	21.03.	93 %
18.04.	57 %	24.03.	91 %
21.04.	59 %	28.03.	91 %

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Jukka Tuohino	0201 206 205


# Paraisten Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

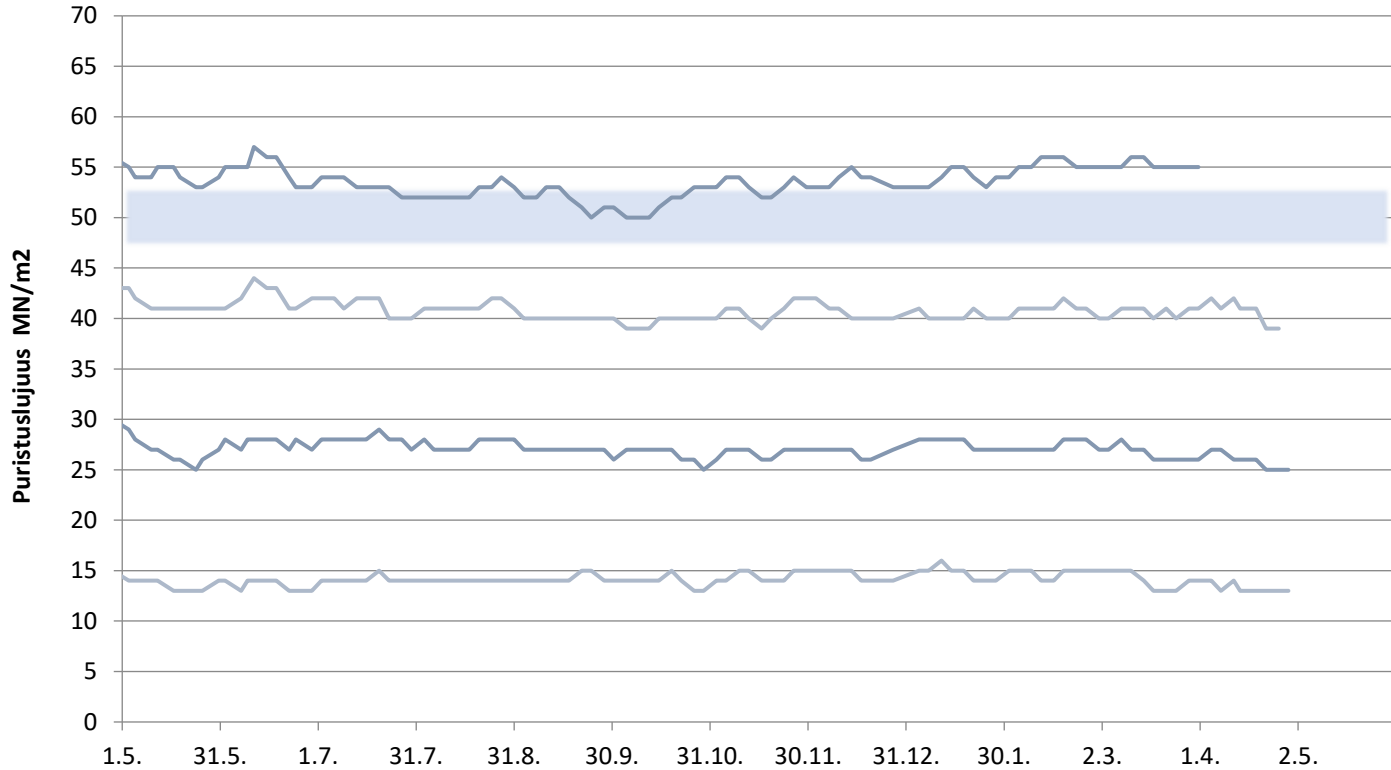


# Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

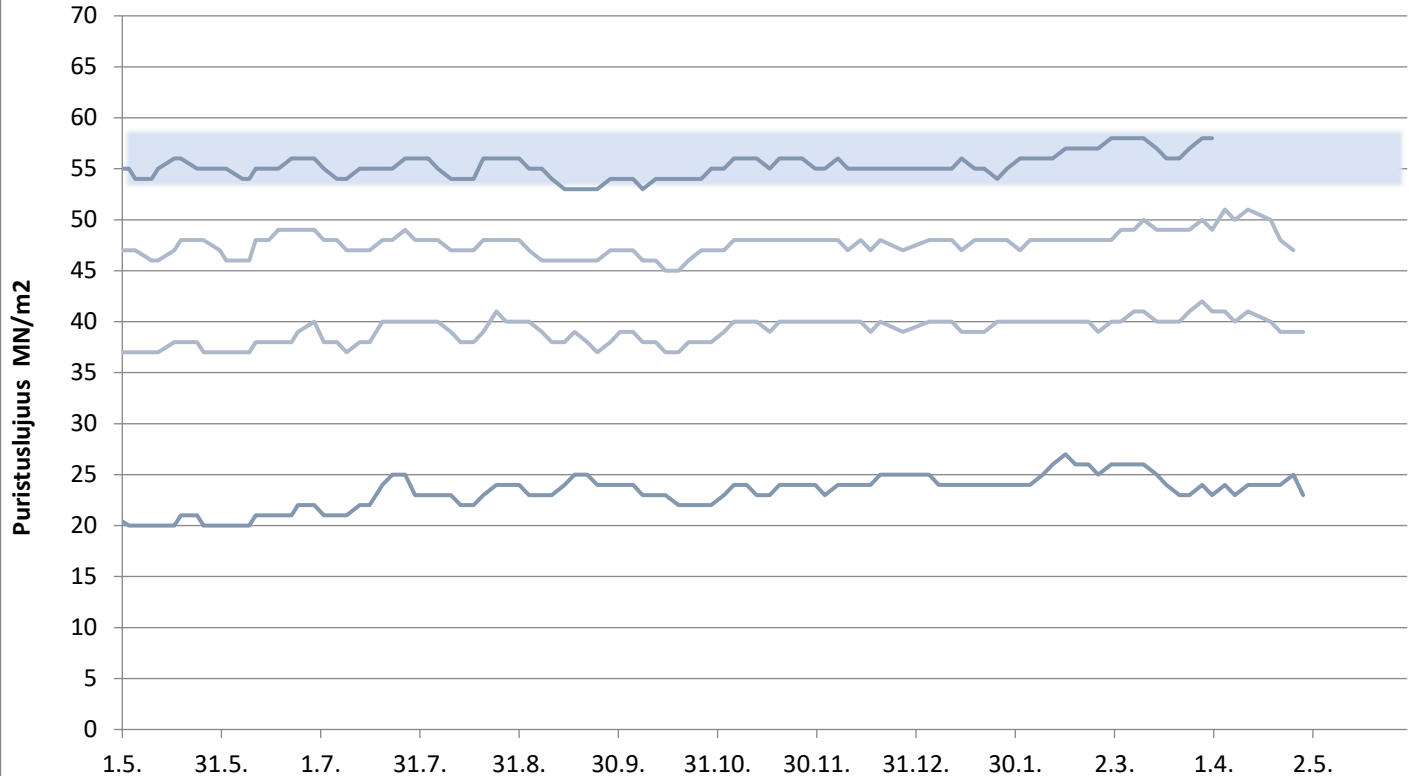


# Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

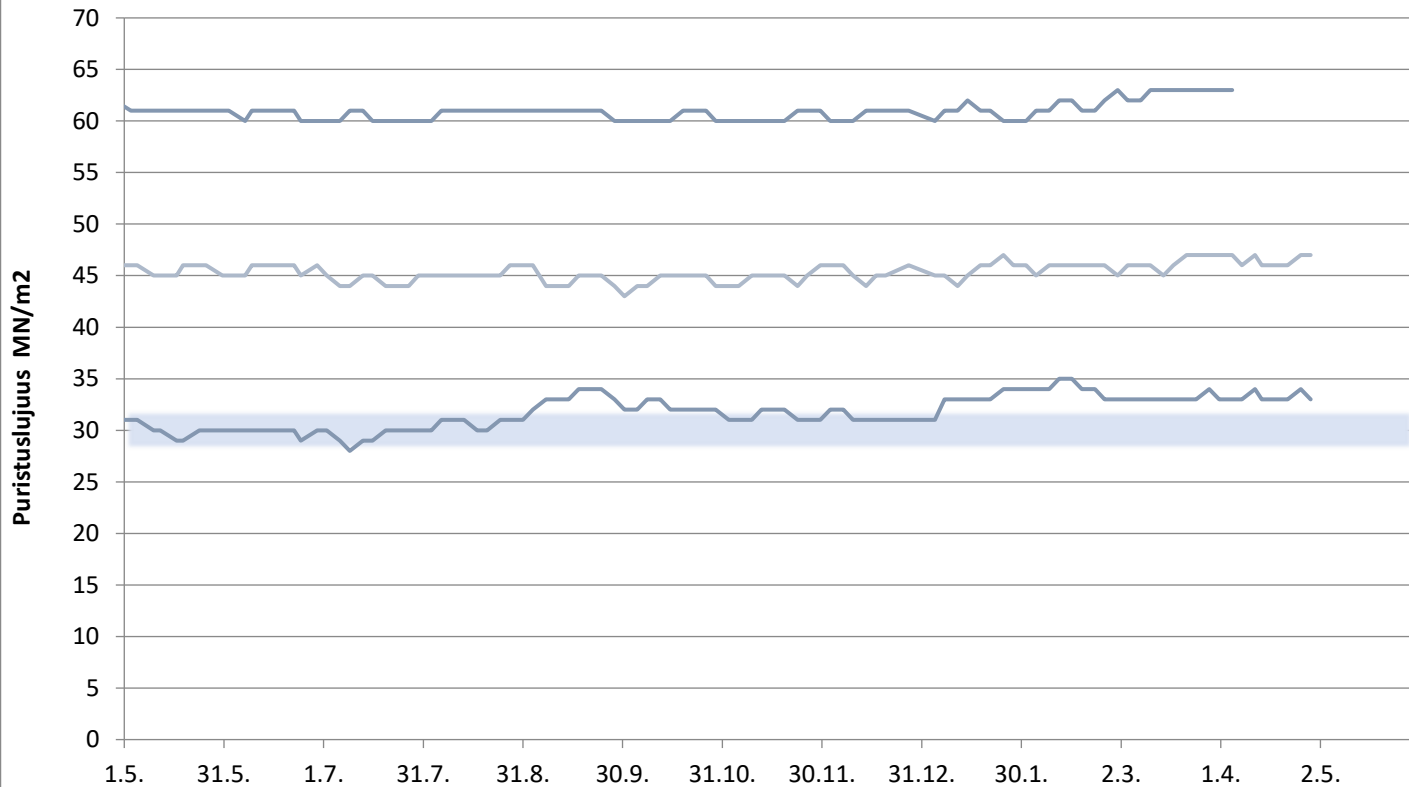


# Paraisten Ykkössementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk

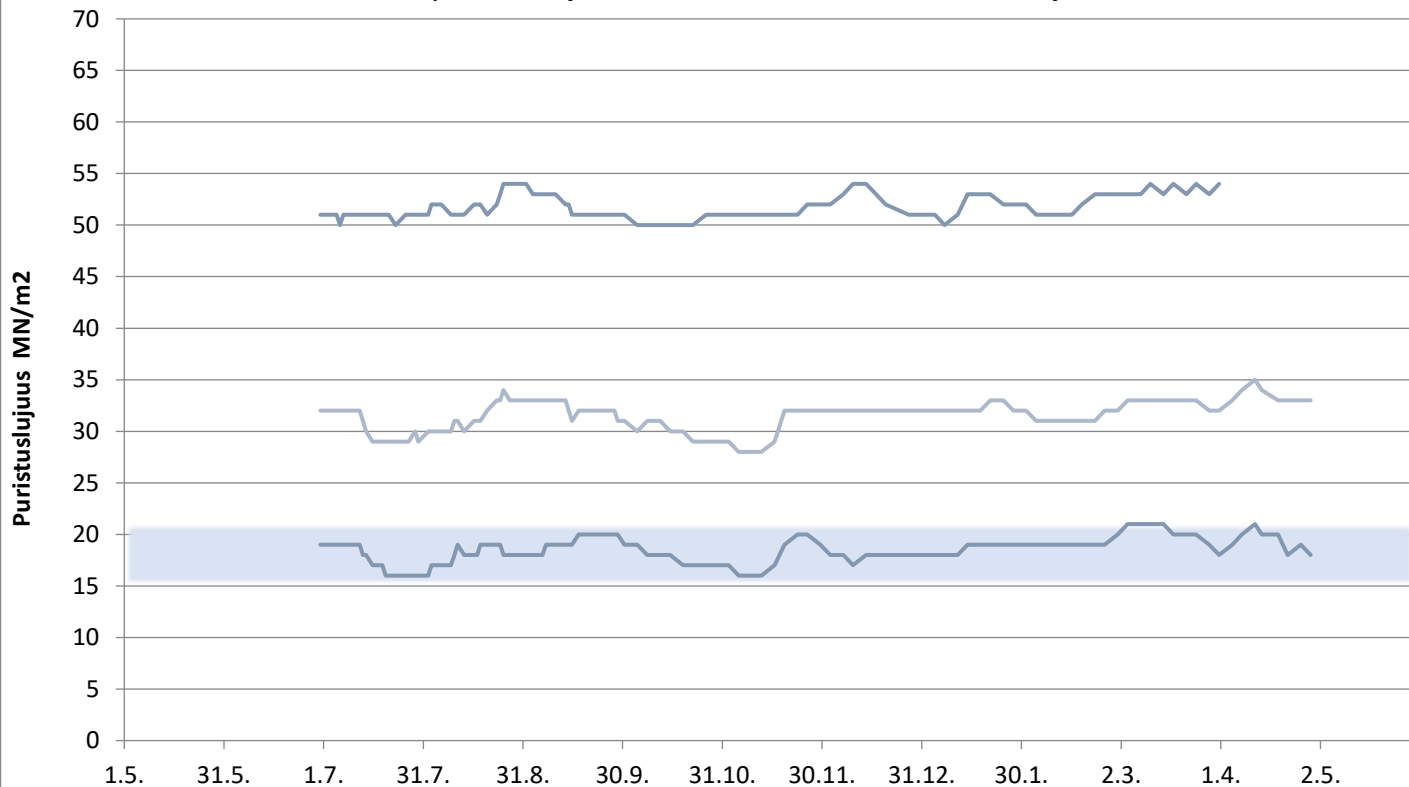


# Paraisten Kolmossementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

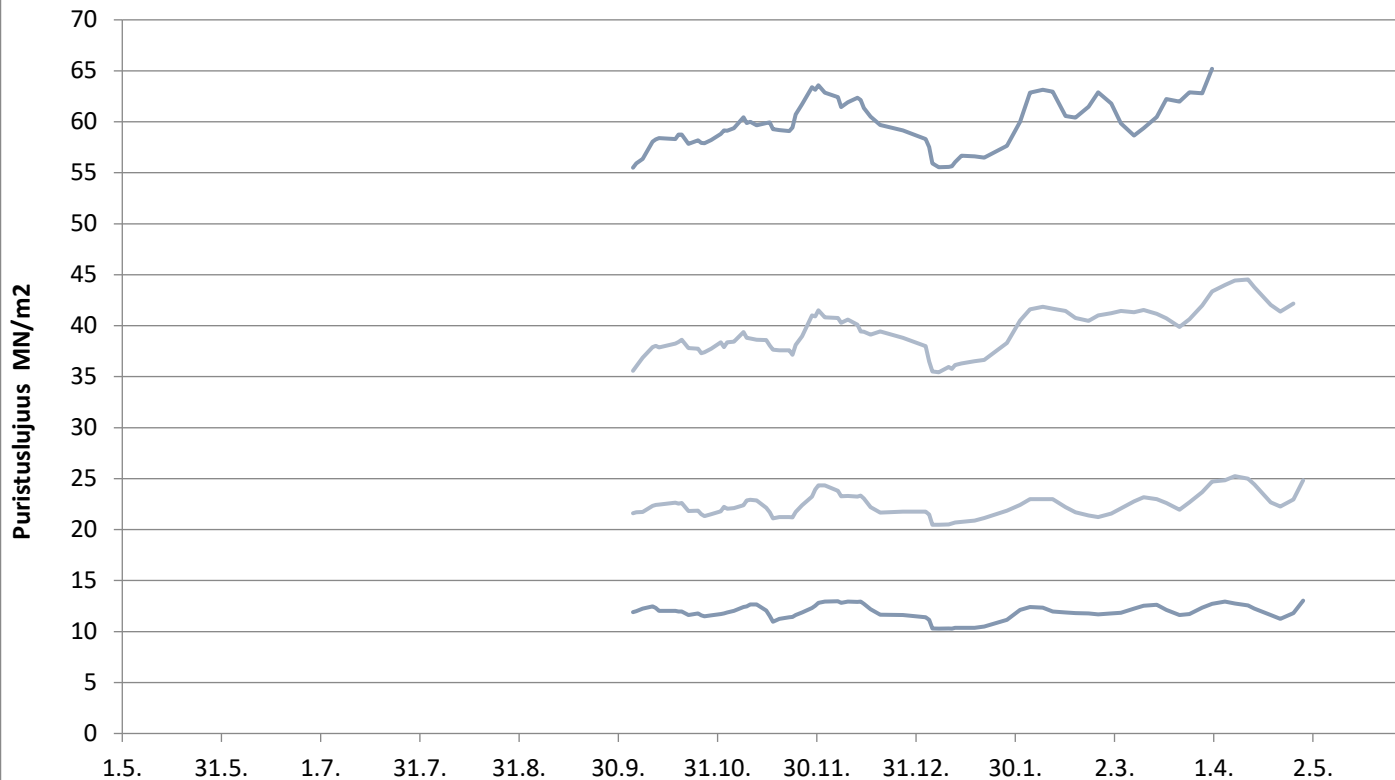


# Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk

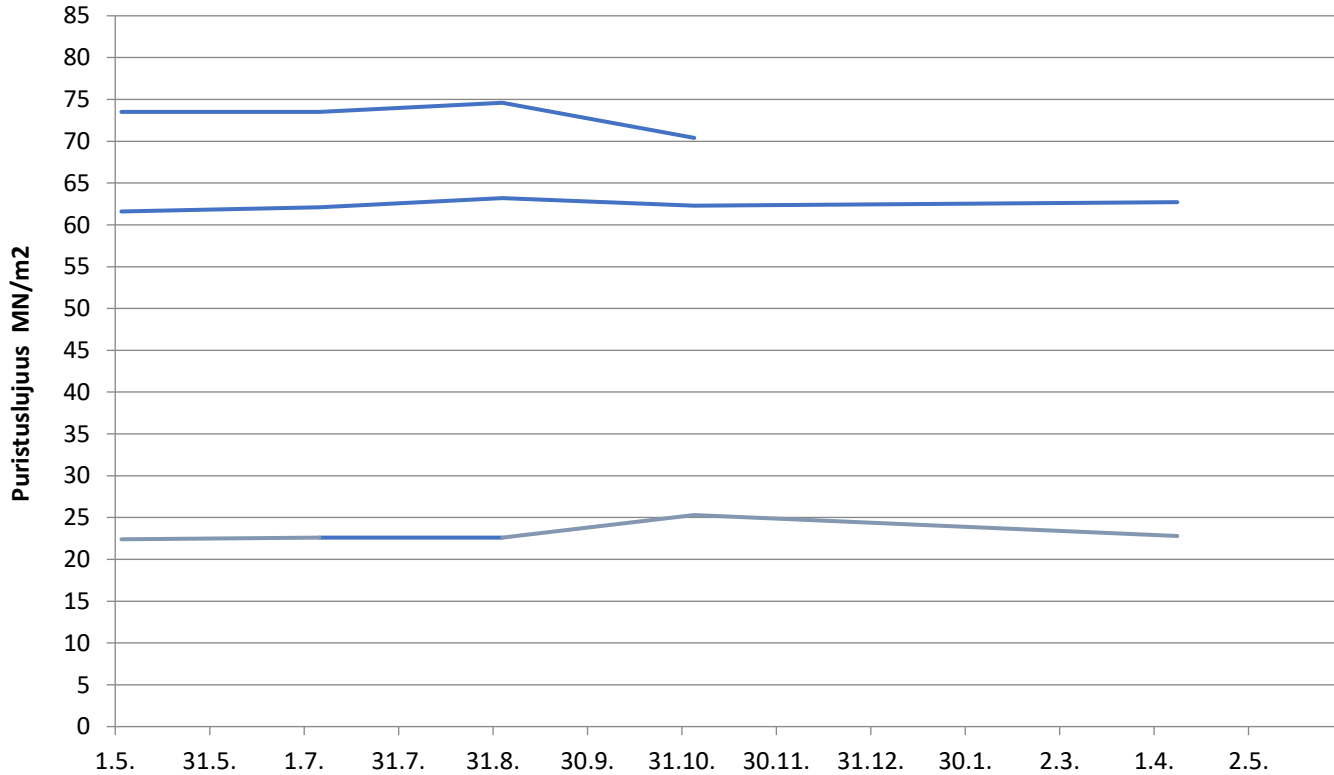

# Lappeenrannan Oiva-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

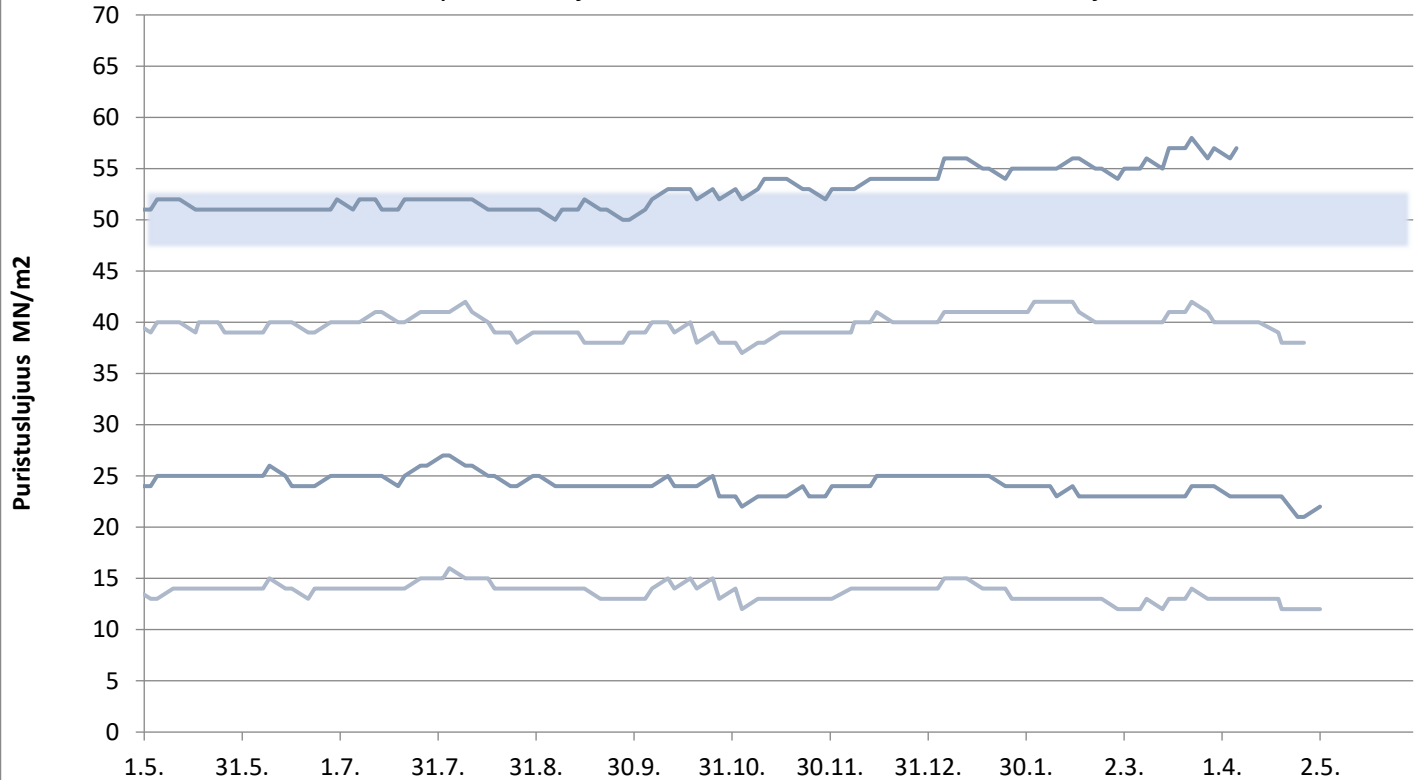


päivitetty 5.5.2022



# Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

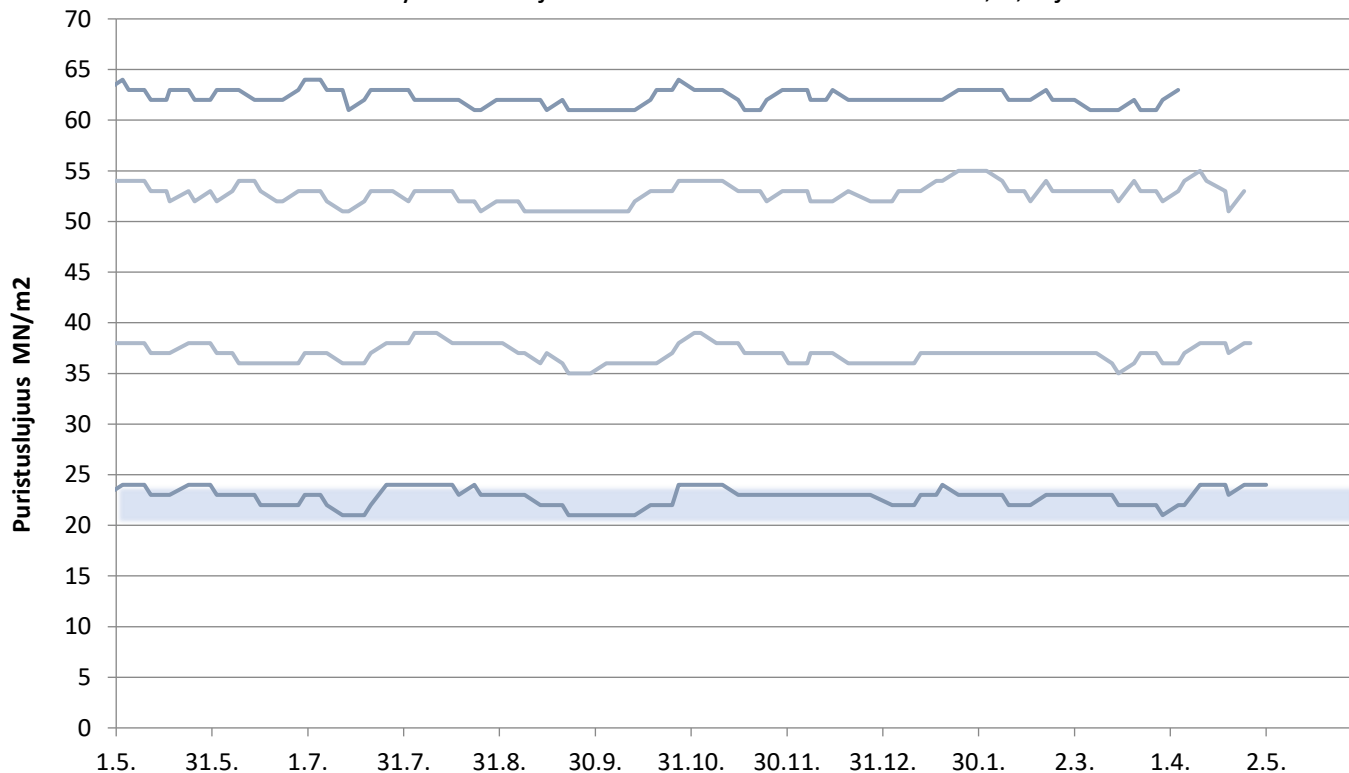


**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

päivitetty 5.5.2022


# Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk

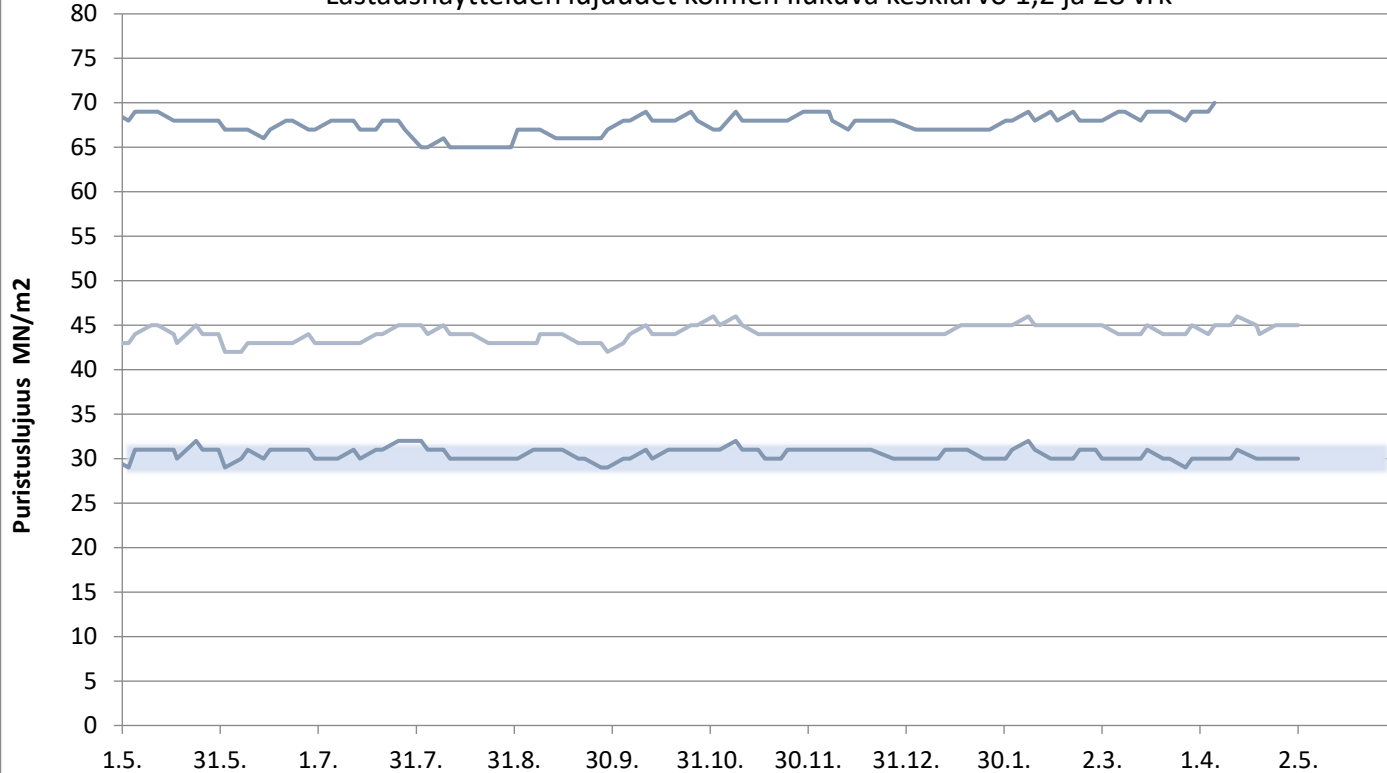


# Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

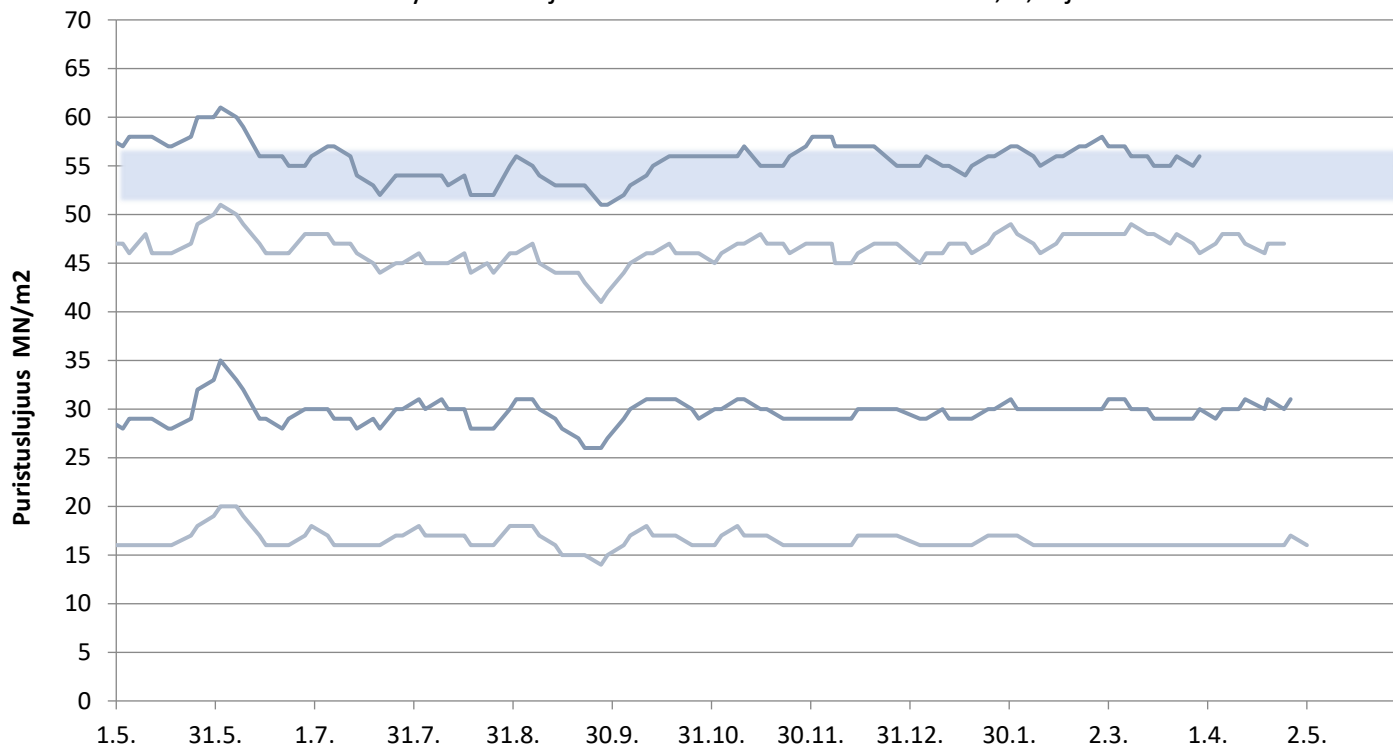


# Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

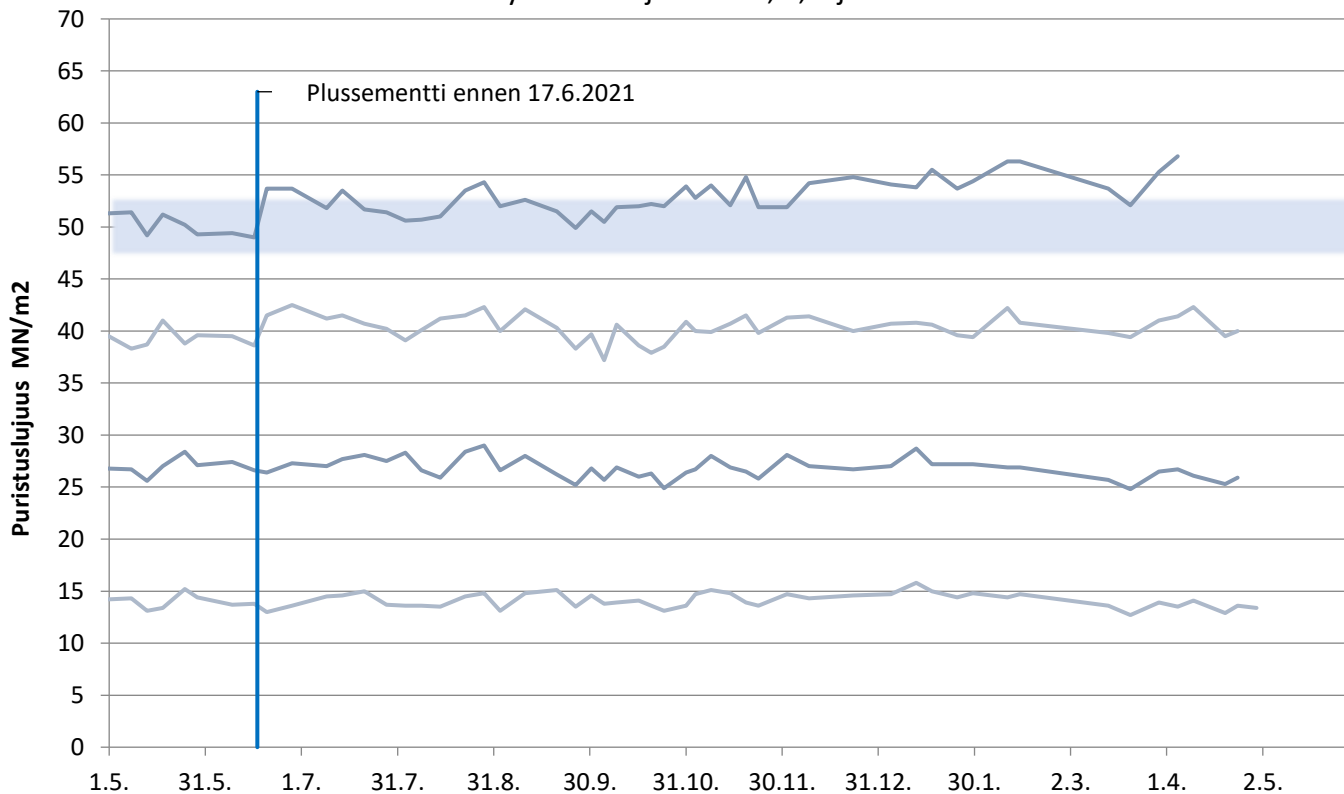


# Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

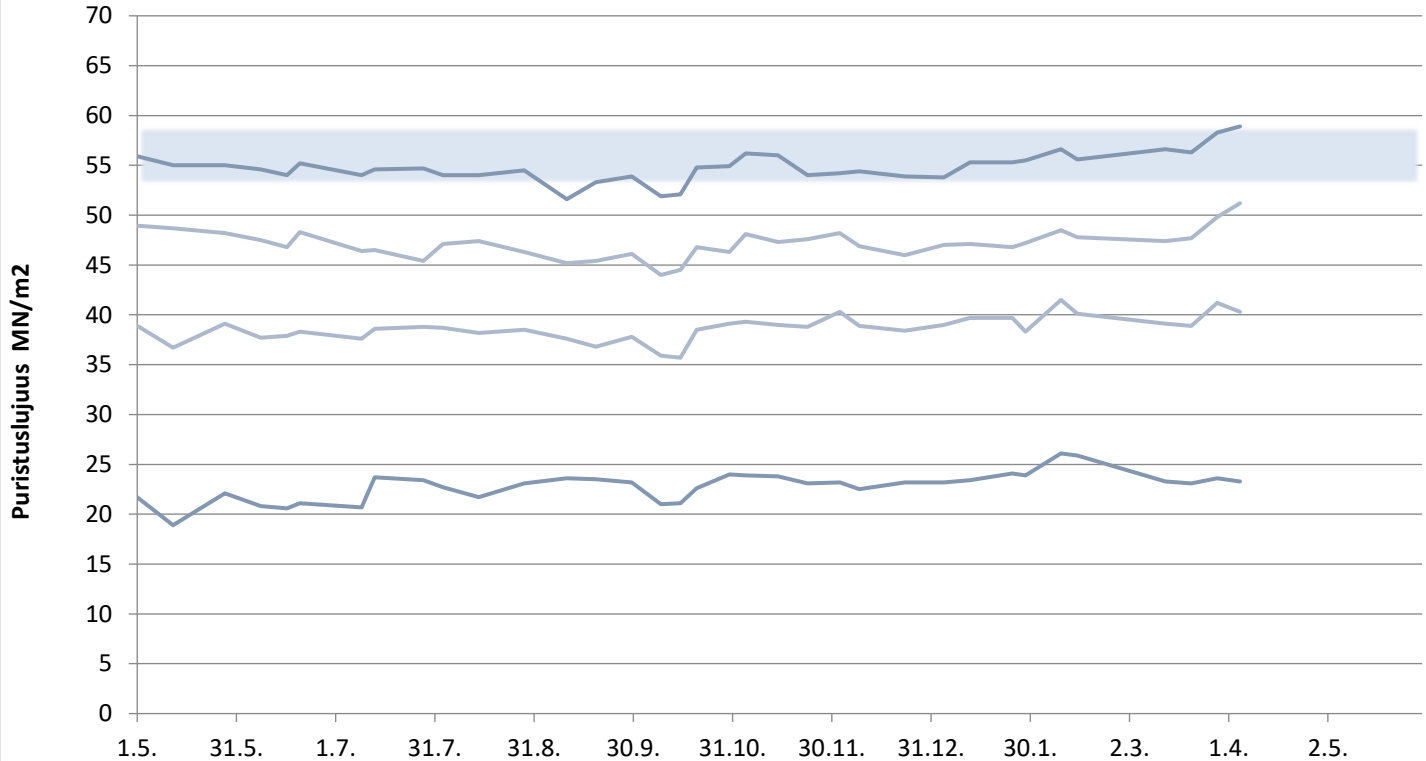


# Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

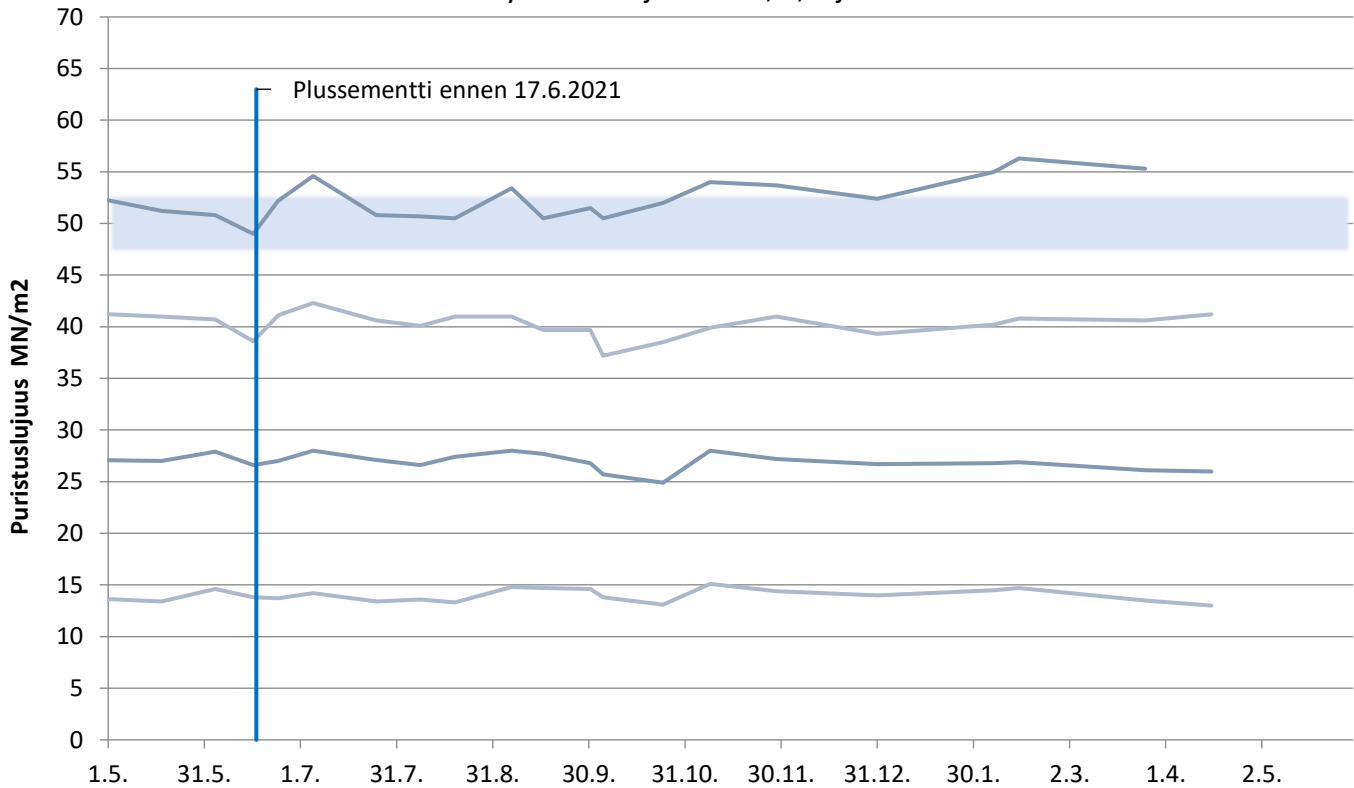


# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

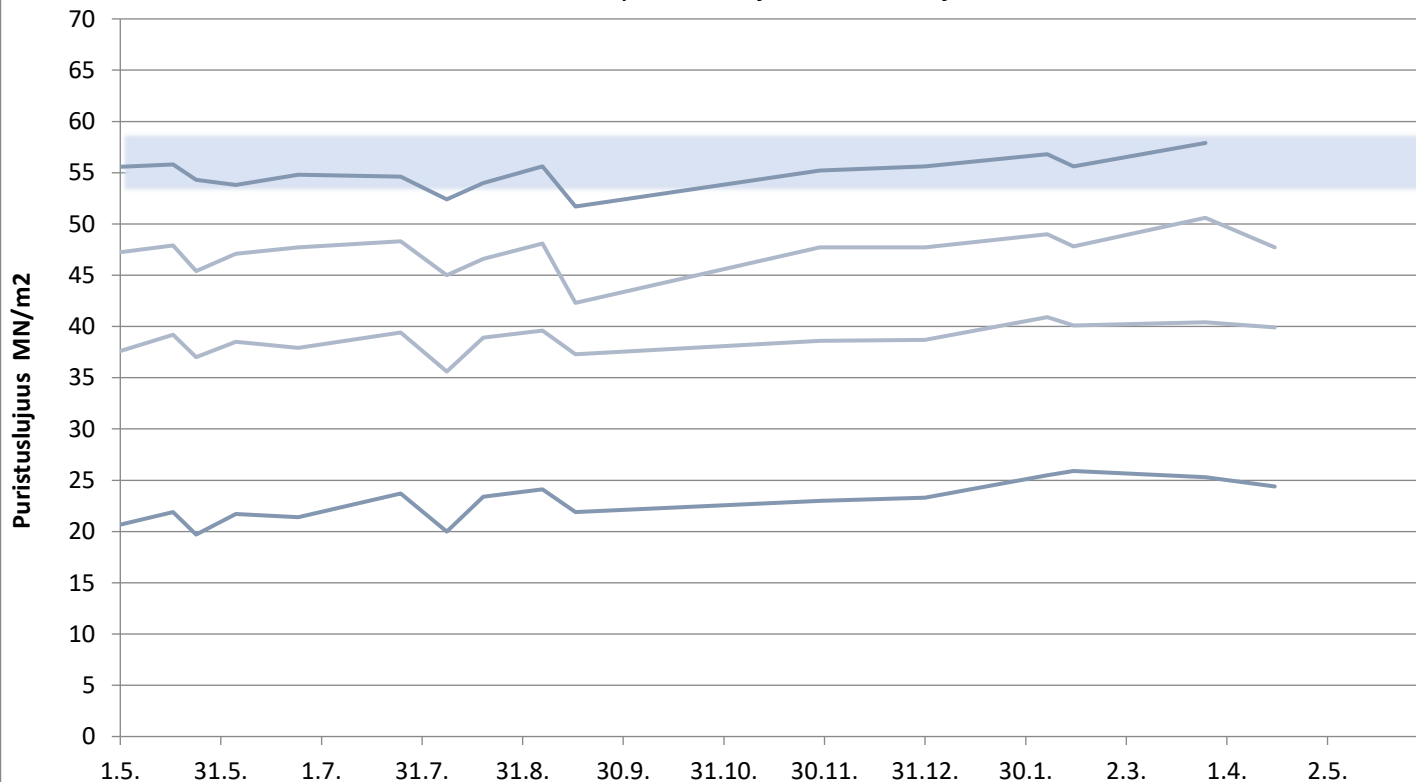

# Pikasementti Vaasa


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

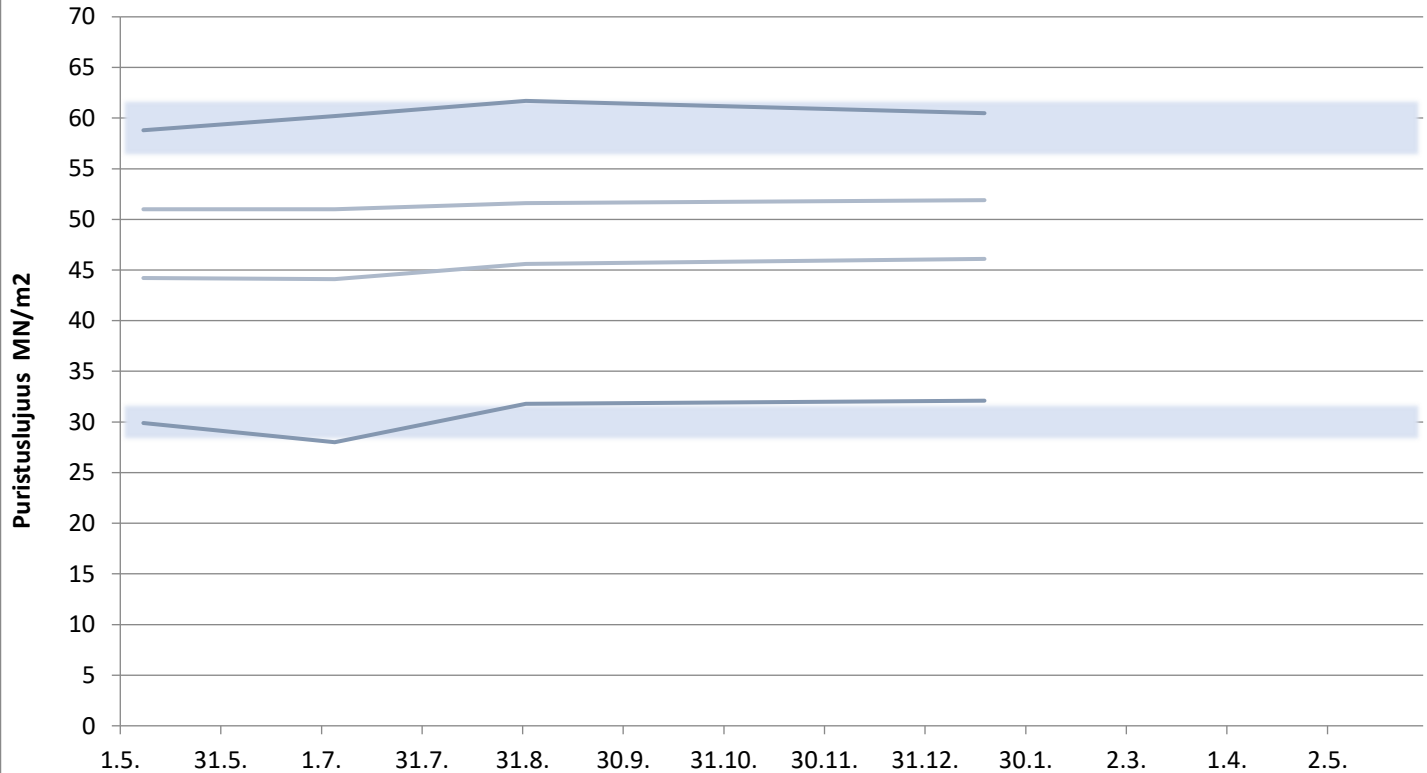



# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

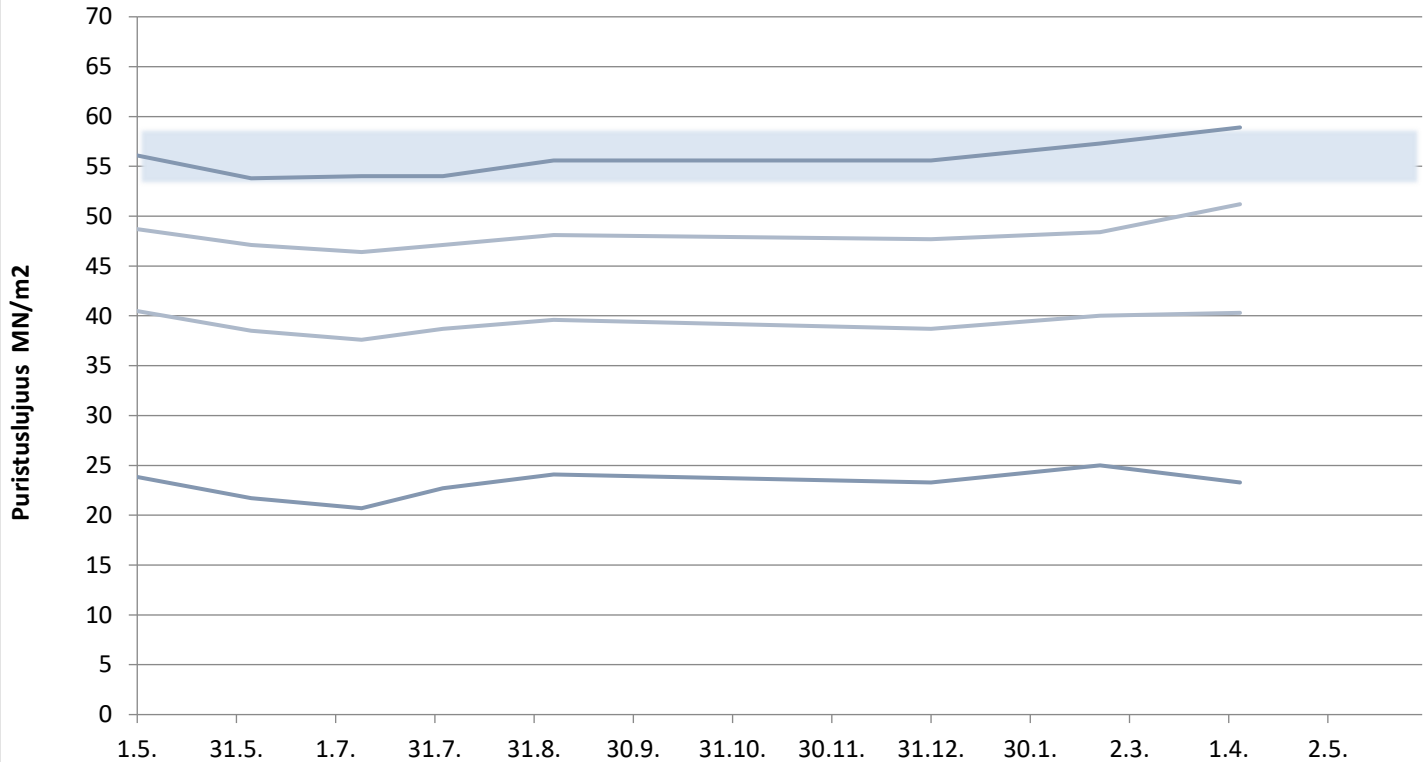

# KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

