

## Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatutiedot

Parainen	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	490	40	4	40
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	440	35	12	13
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	470	31	8	4
Pikaseimentti CEM I 52,5R	560	33	4	0
Ykköseimentti CEM I 42,5R	410	28	4	0

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso	0201 206 208
Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Jukka Tuohino	0201 206 205
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Sini Ruokonen	0201 206 209

vko 24  
pvm 16.6.2022


Lappeenranta	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	440	33	16	11
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	490	30	12	0
Pikaseimentti CEM I 52,5R	550	30	5	0
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	370	22	5	0
Koverhar	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti* CEM I 52,5R - SR5	420	82	0	0

\* viimeisimmän laivuserän tulokset

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY


# Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

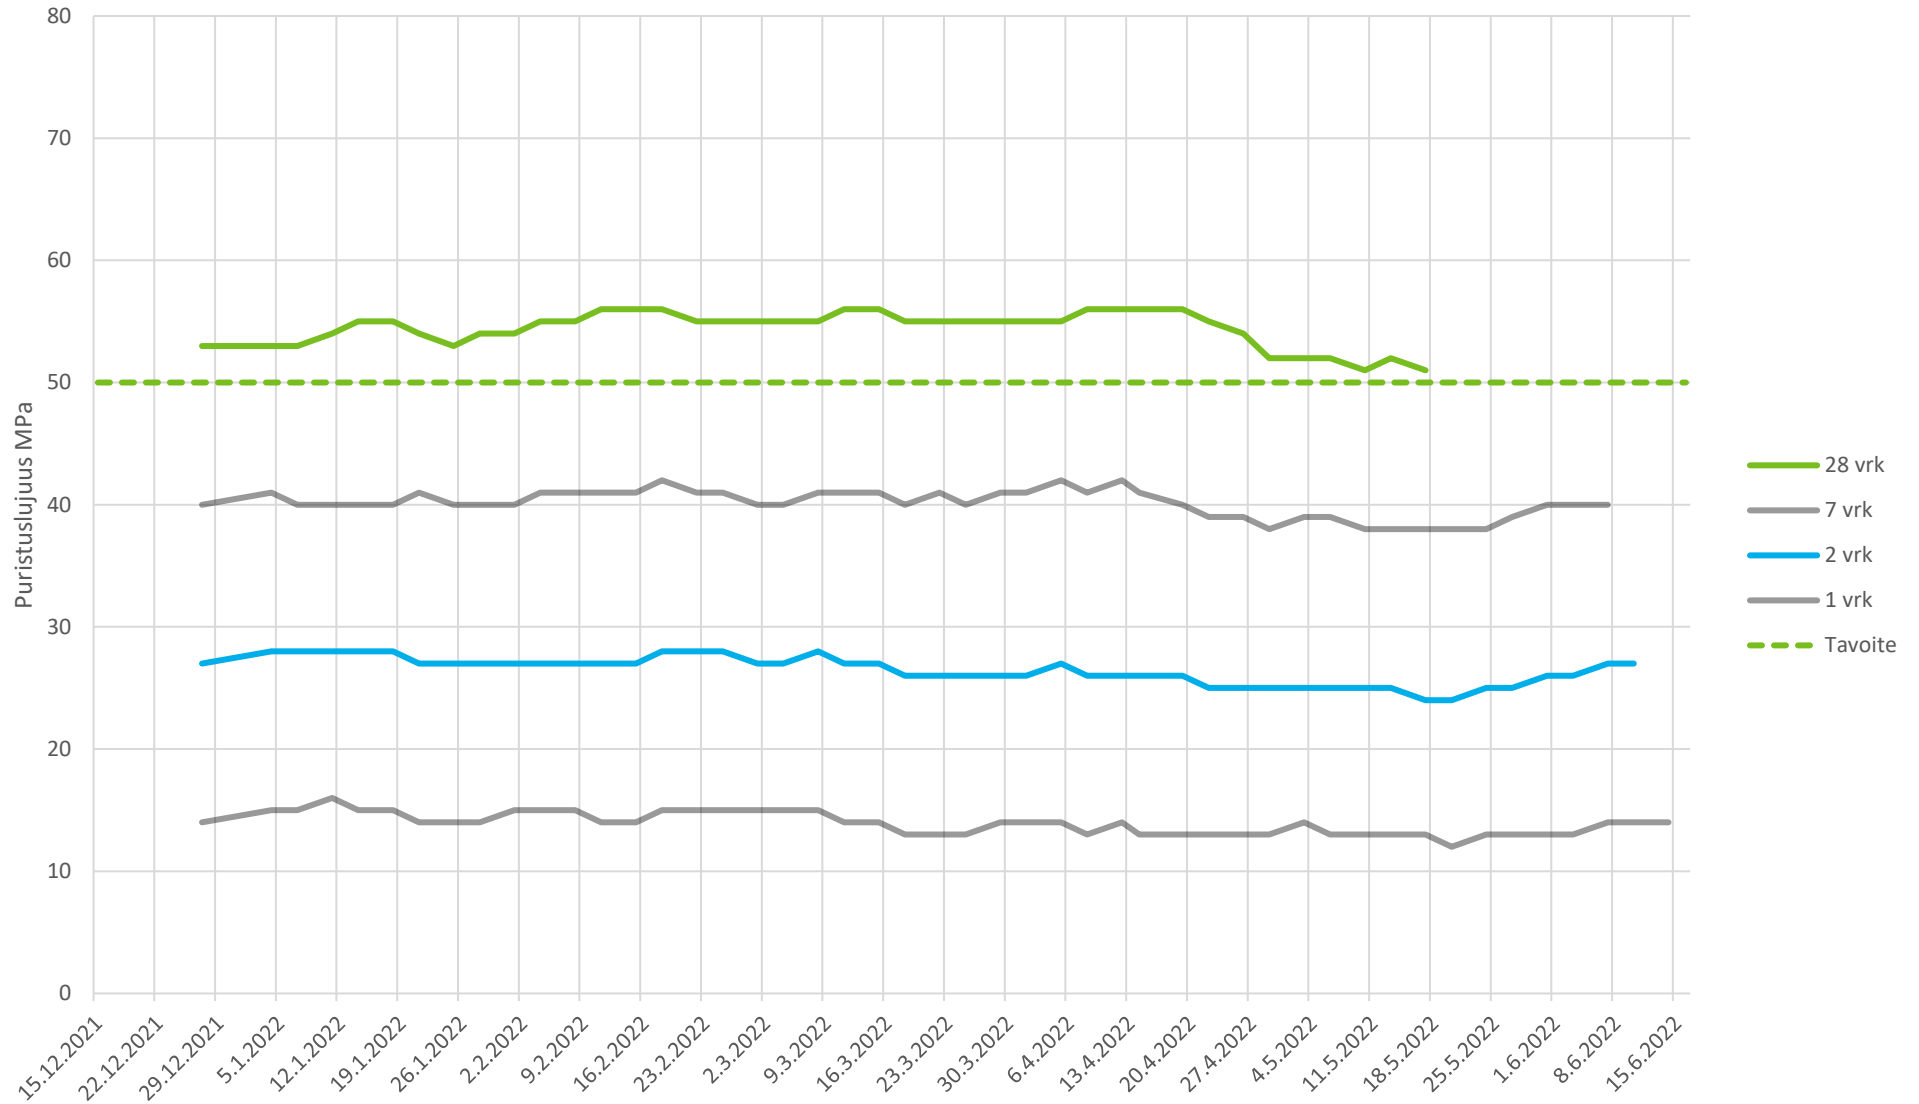


# Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

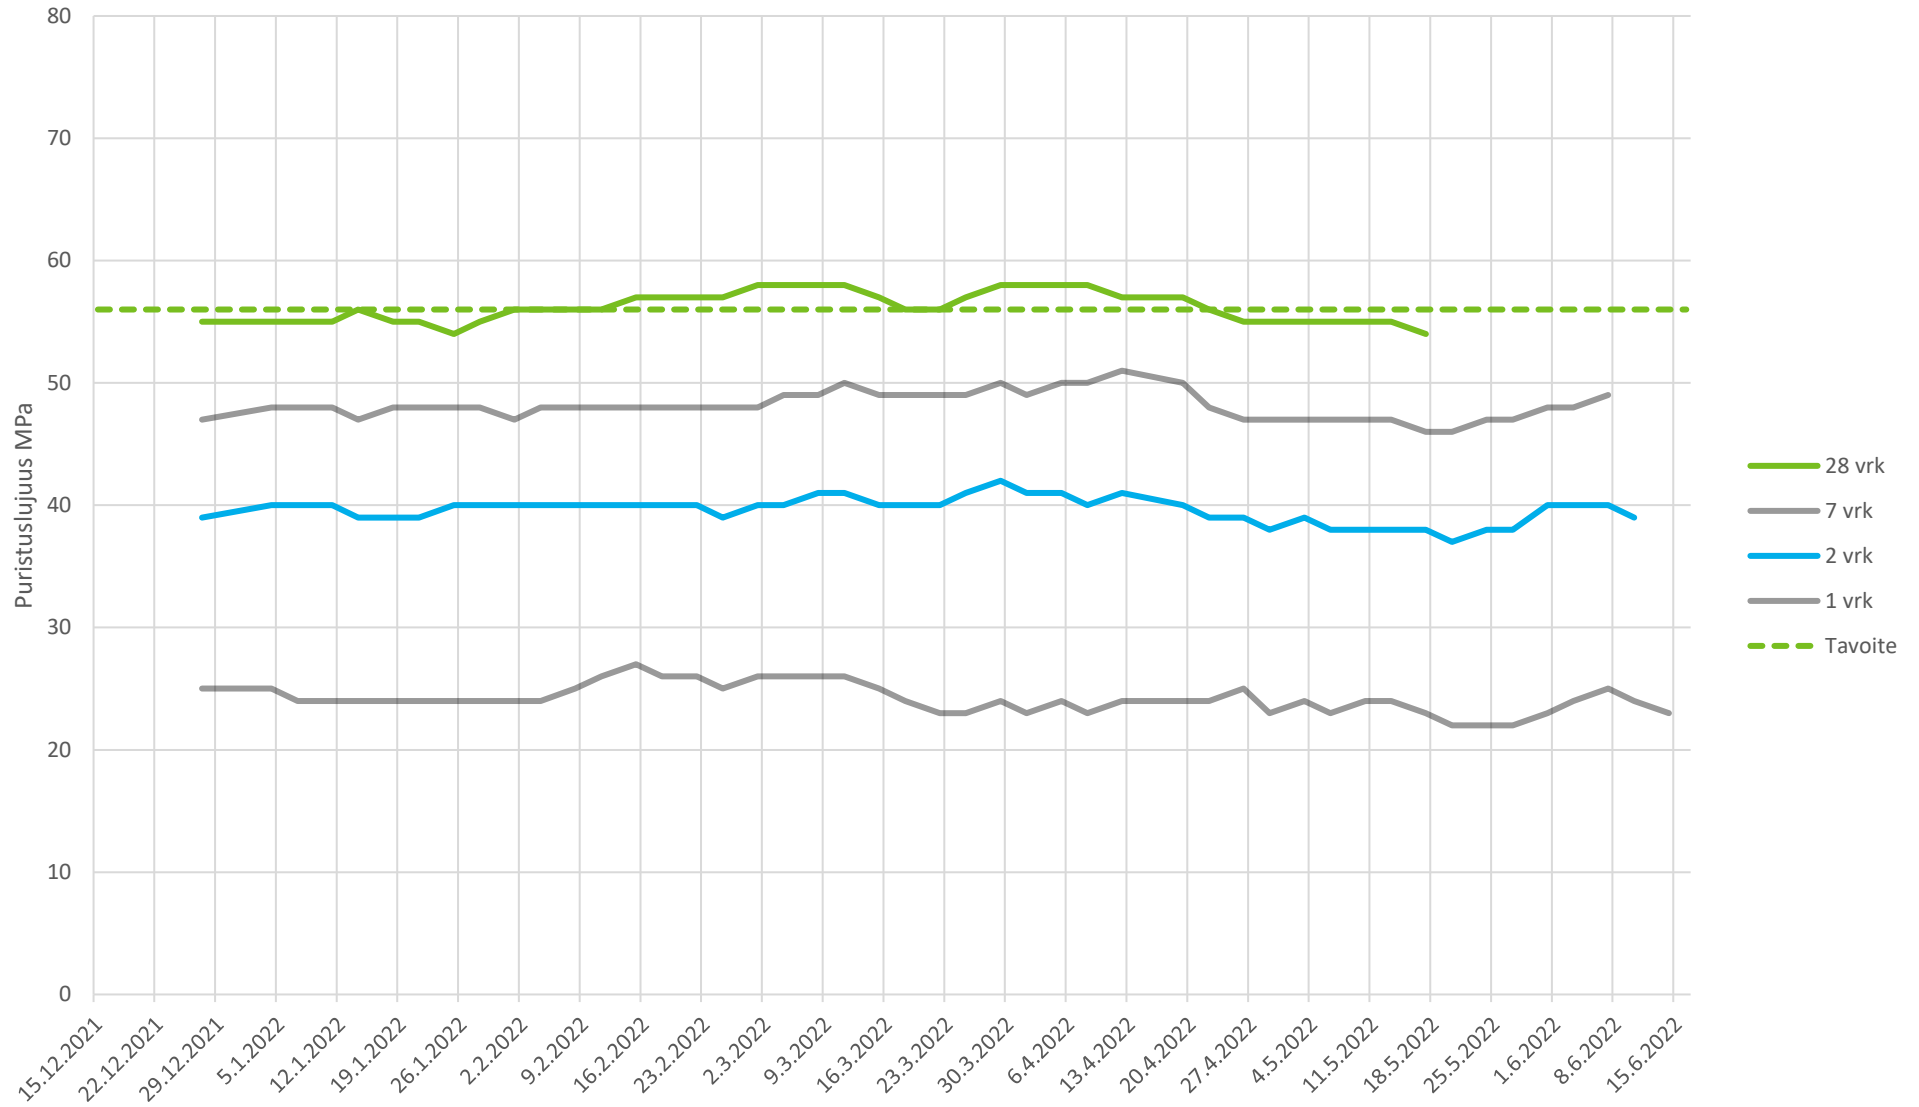


## Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

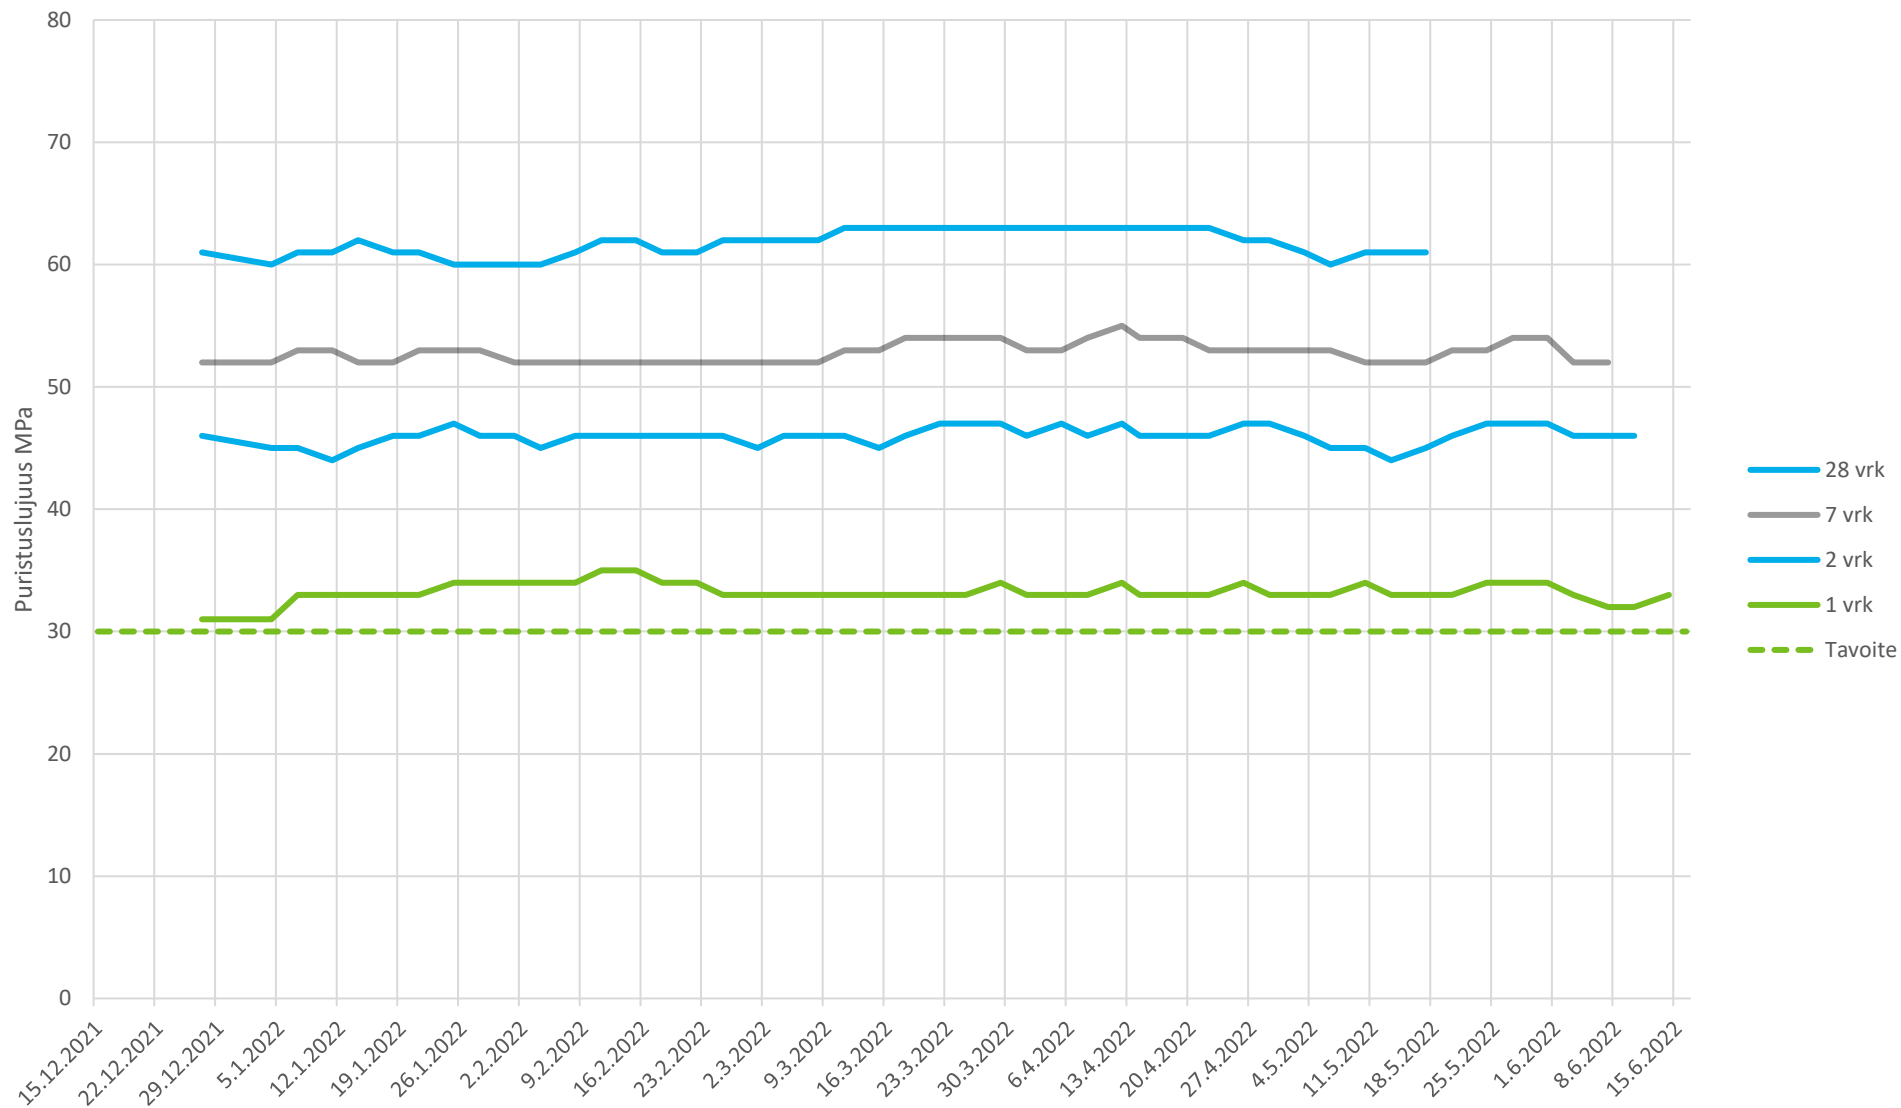


# Paraisten Ykkössementti CEM I 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

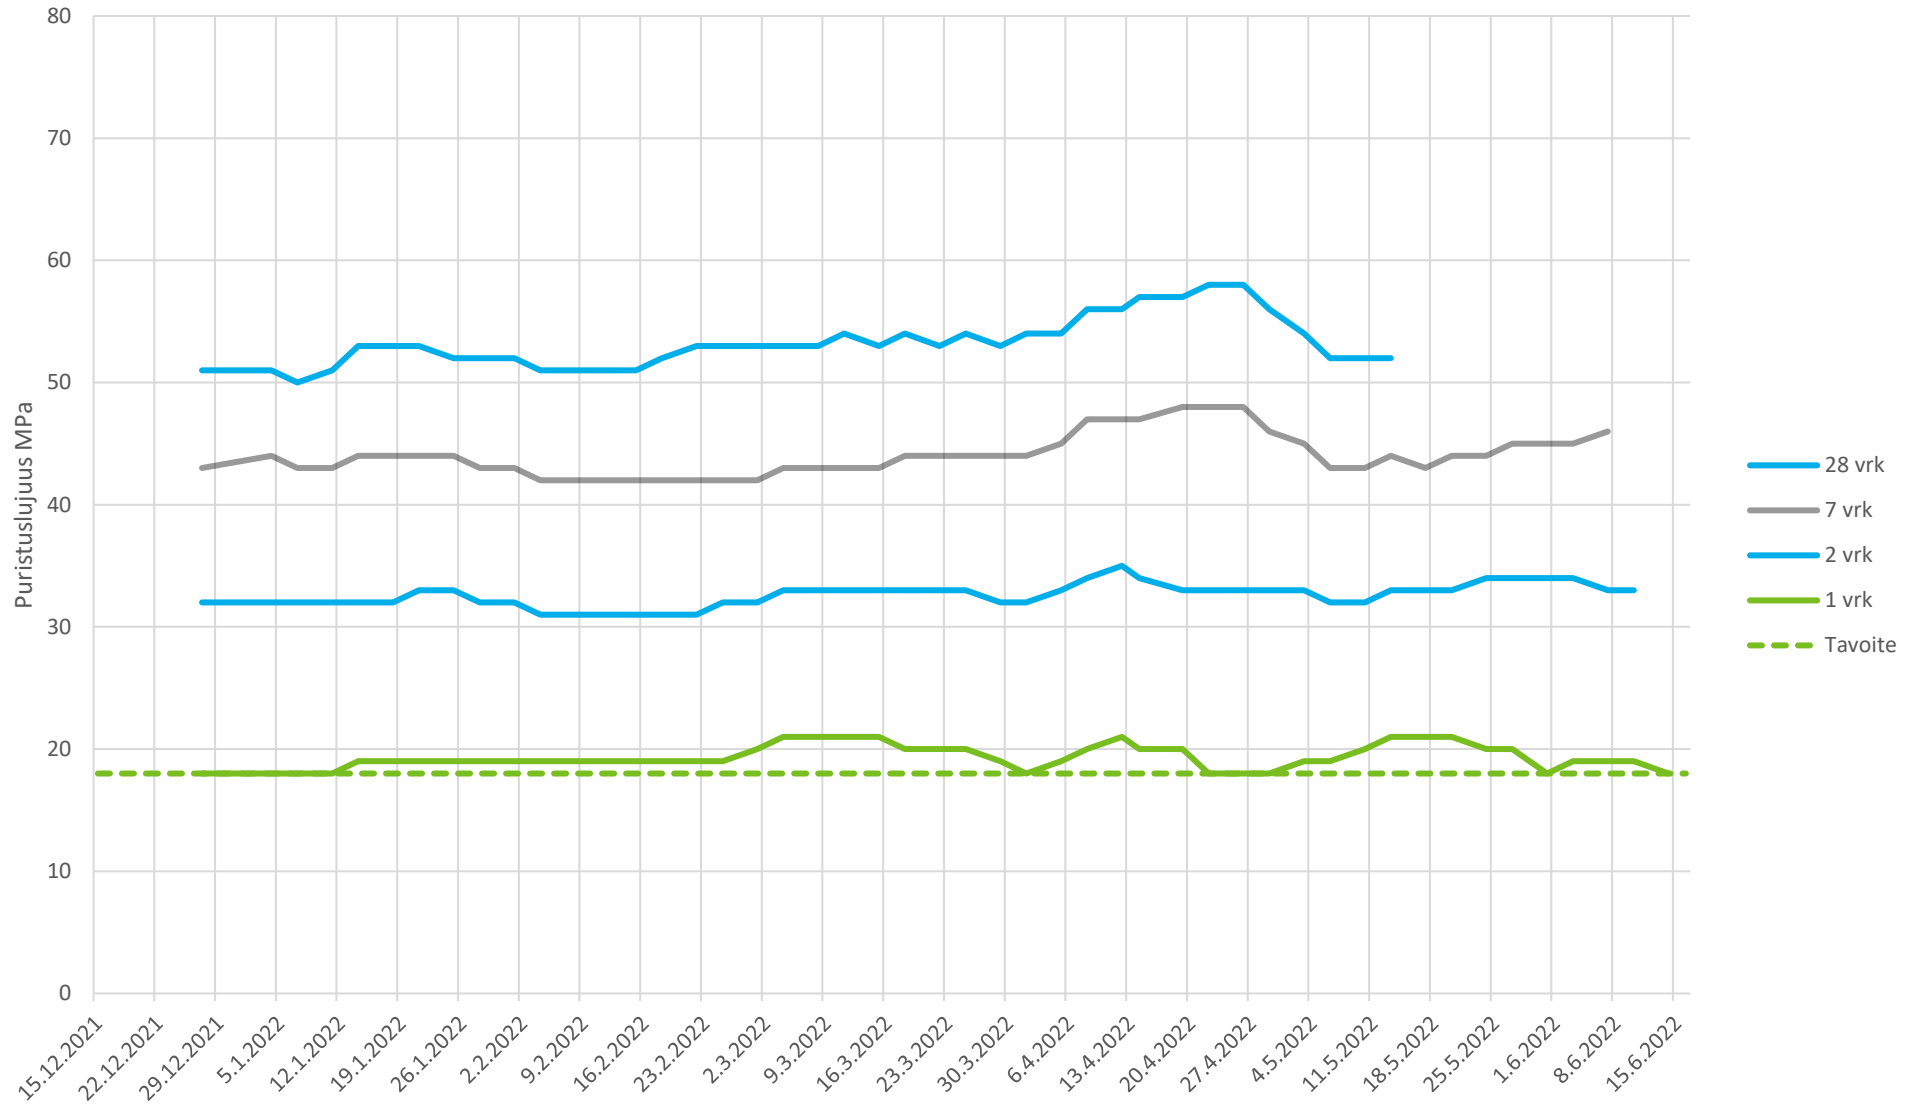

# Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

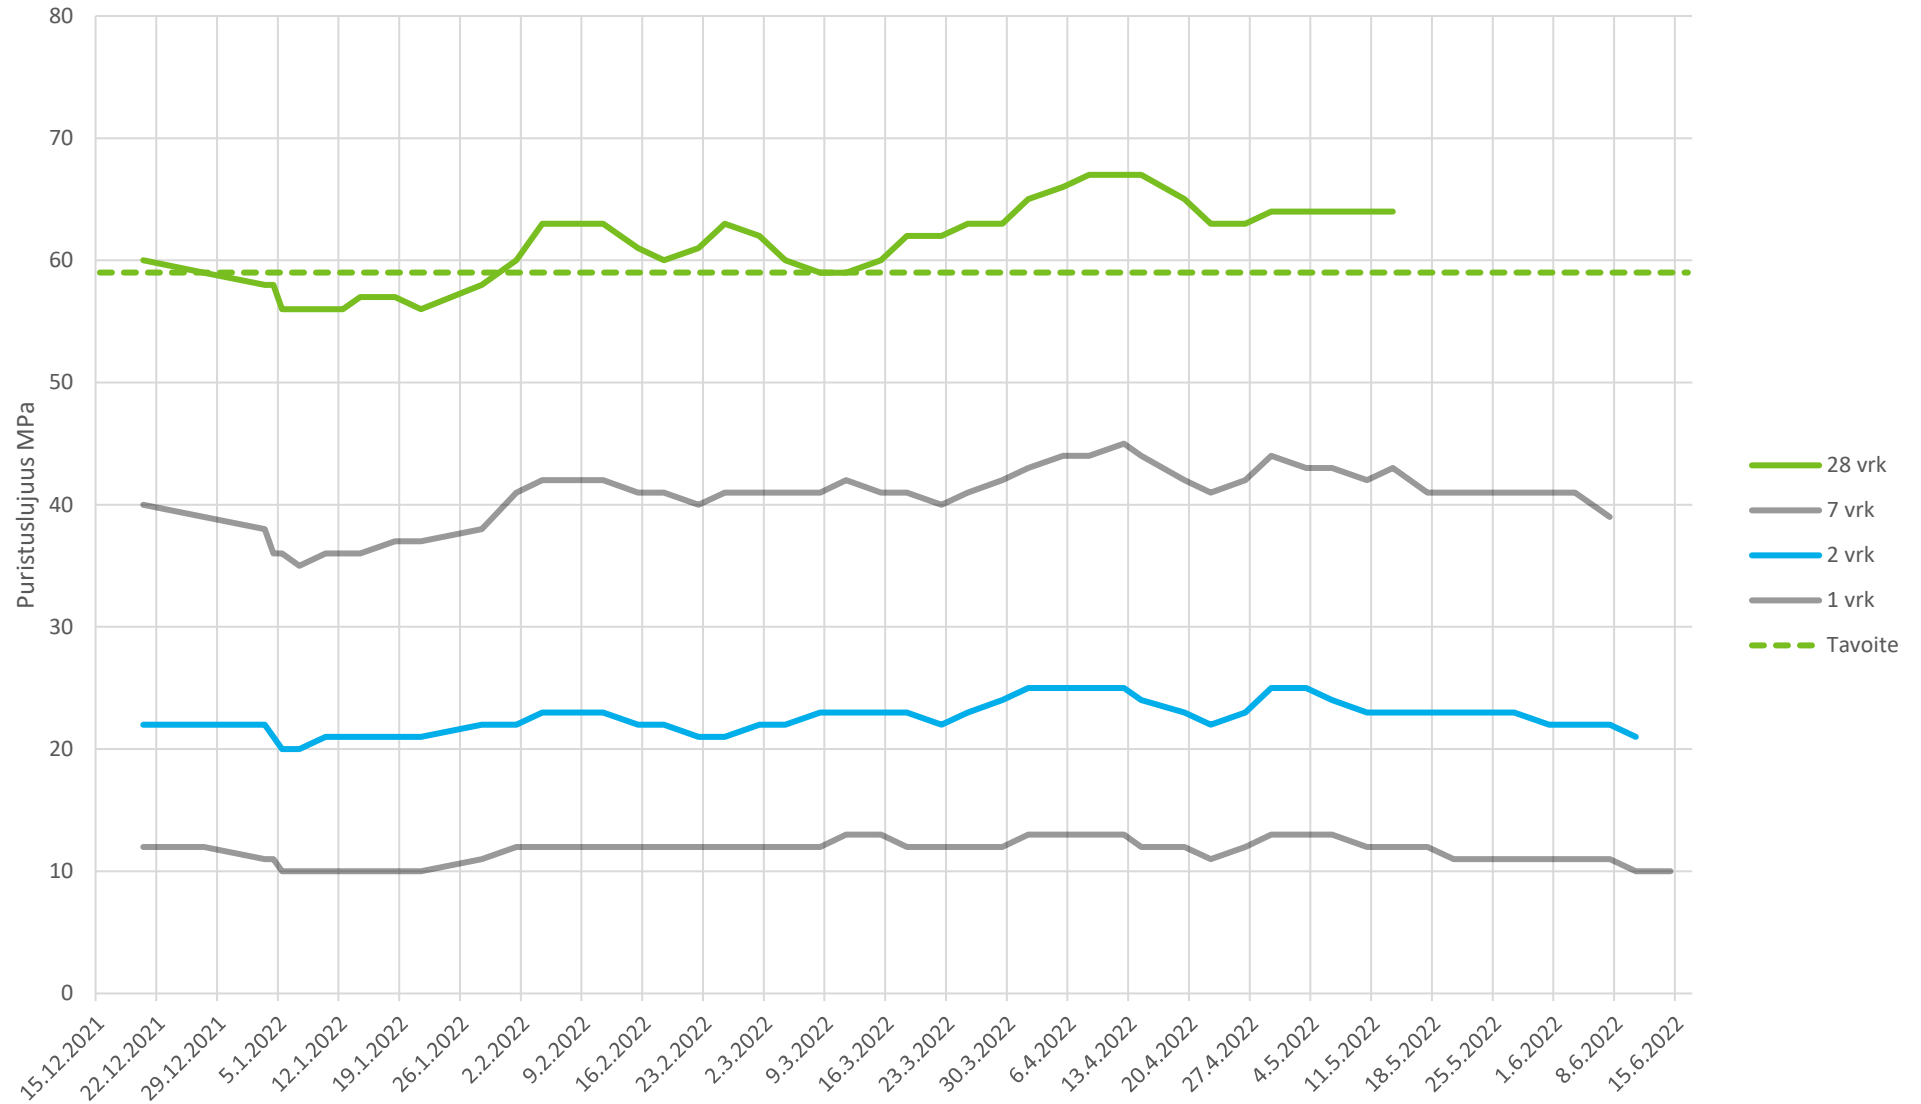


# Valkosementti Koverhar

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



# Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

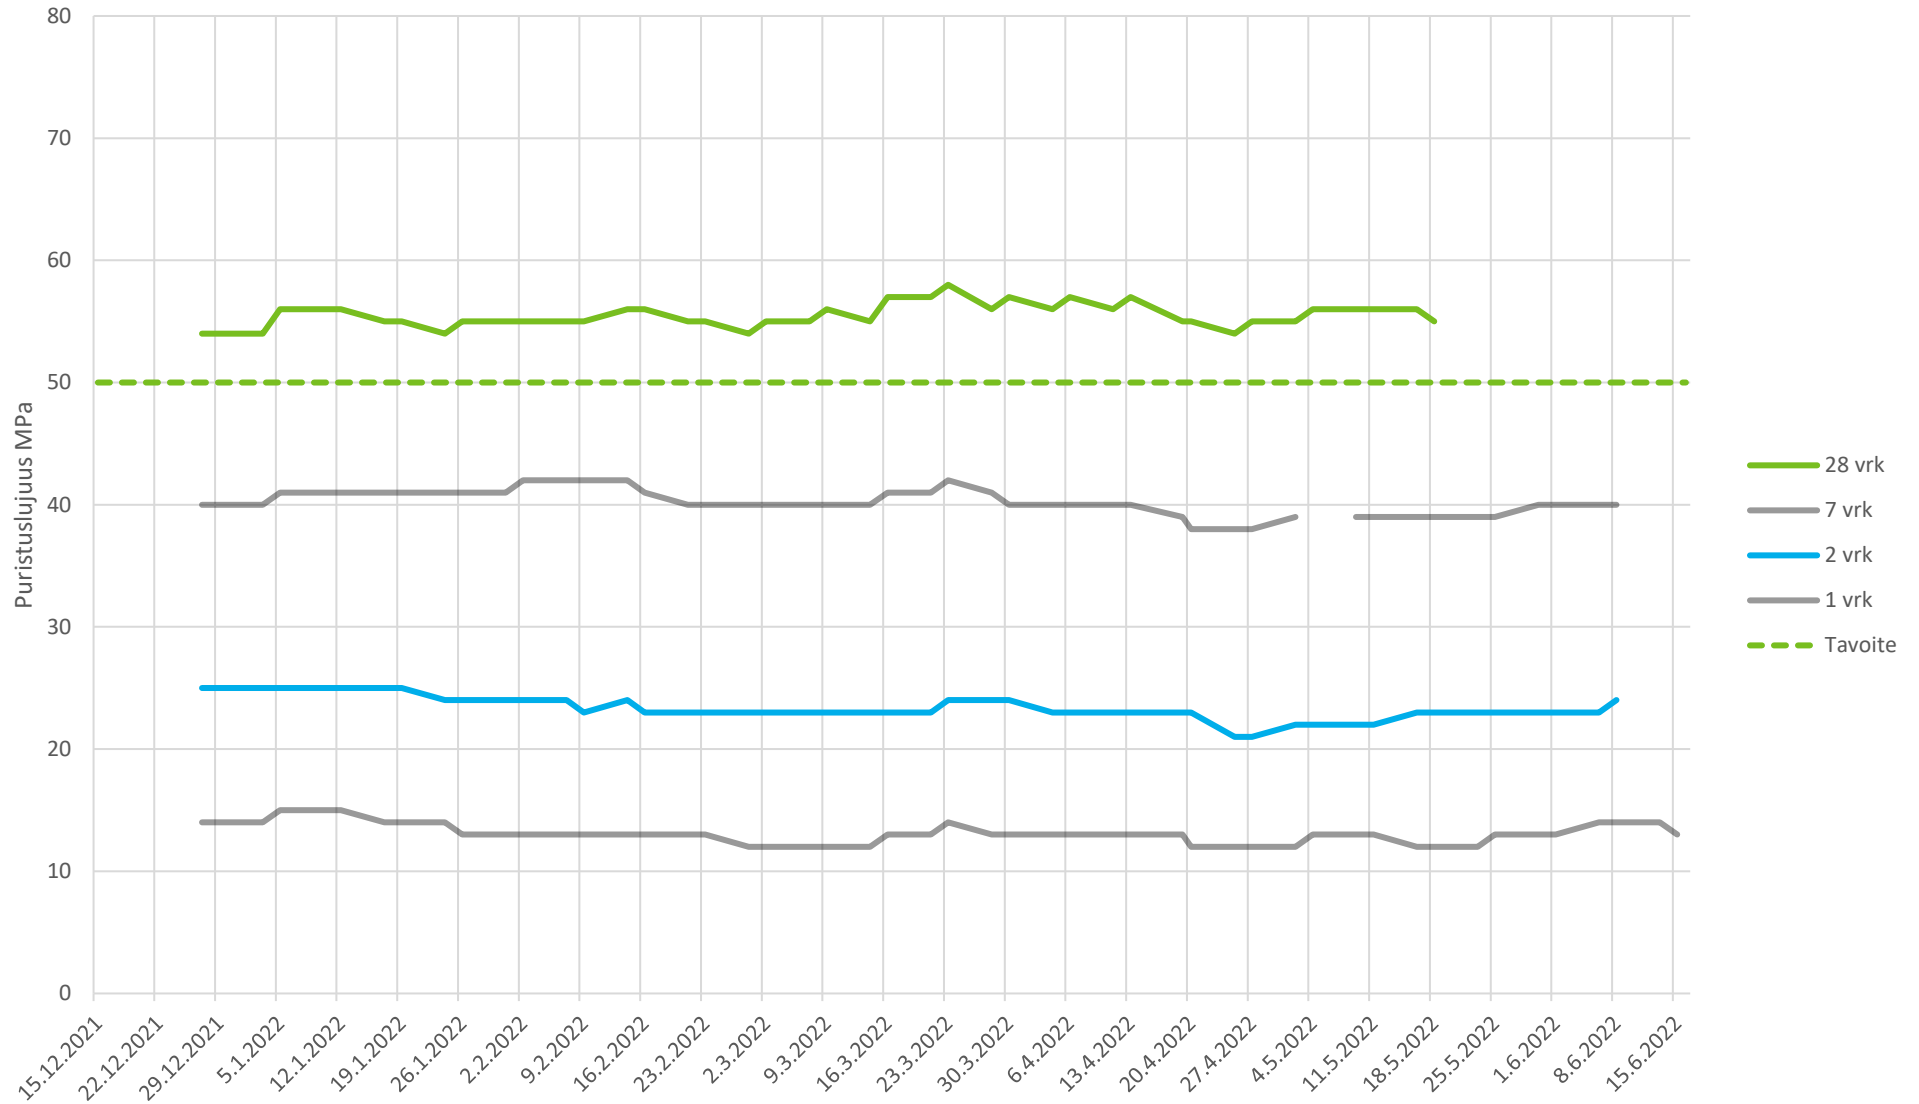




# Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

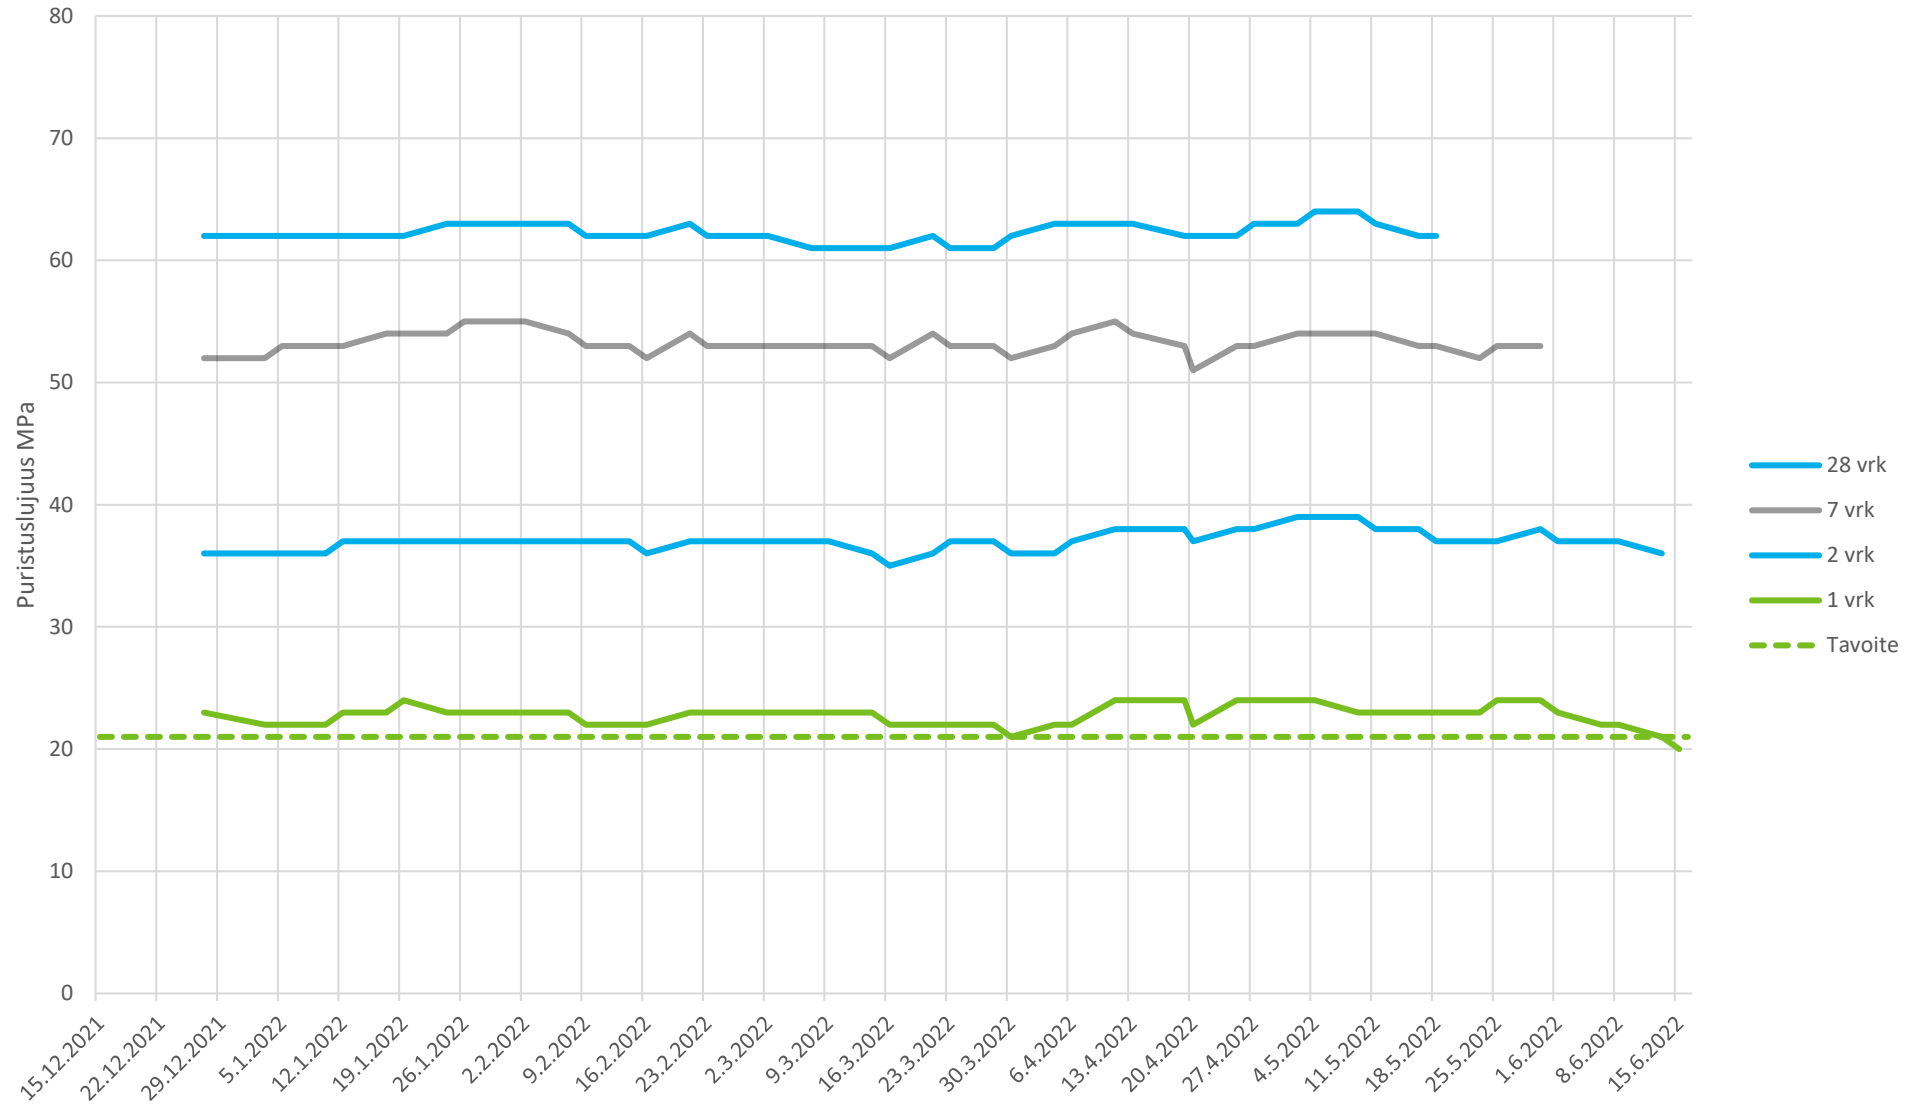


# Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

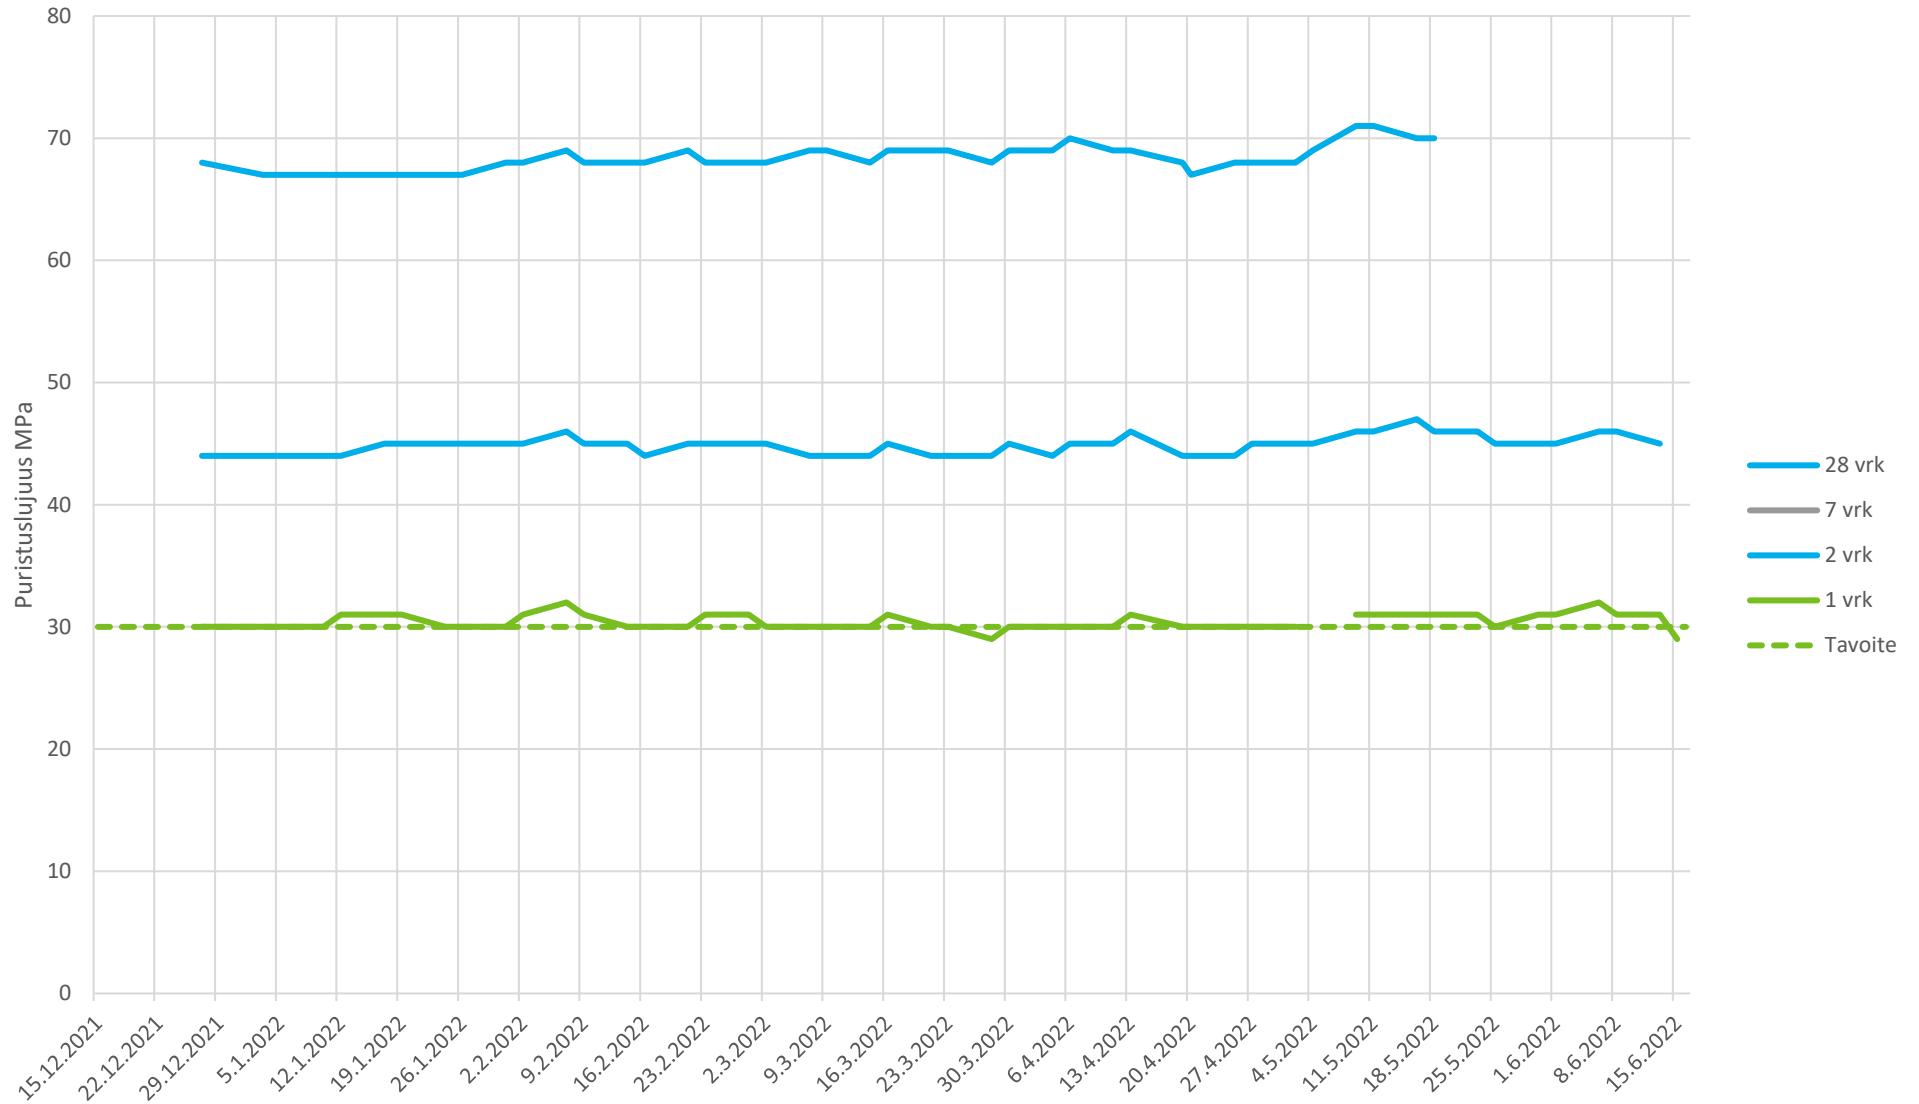


# Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk

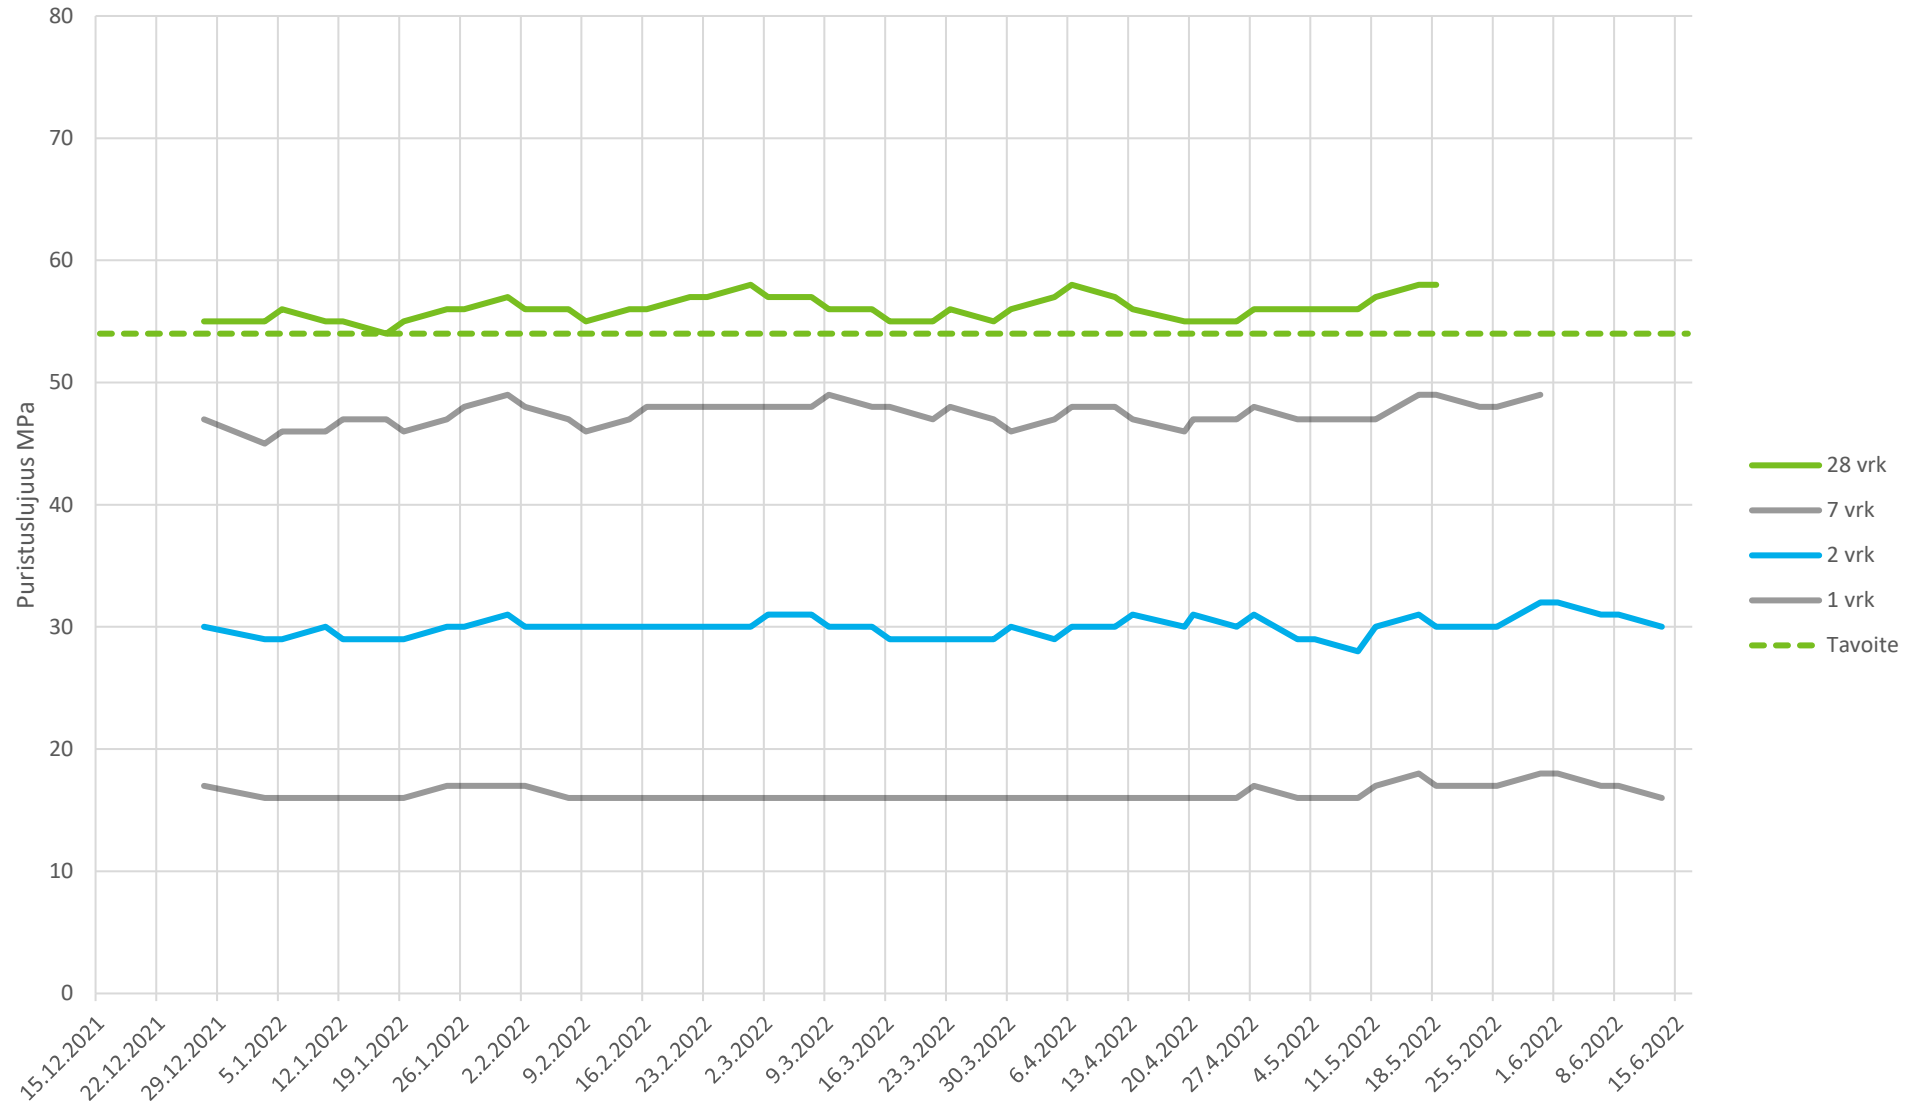


# Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

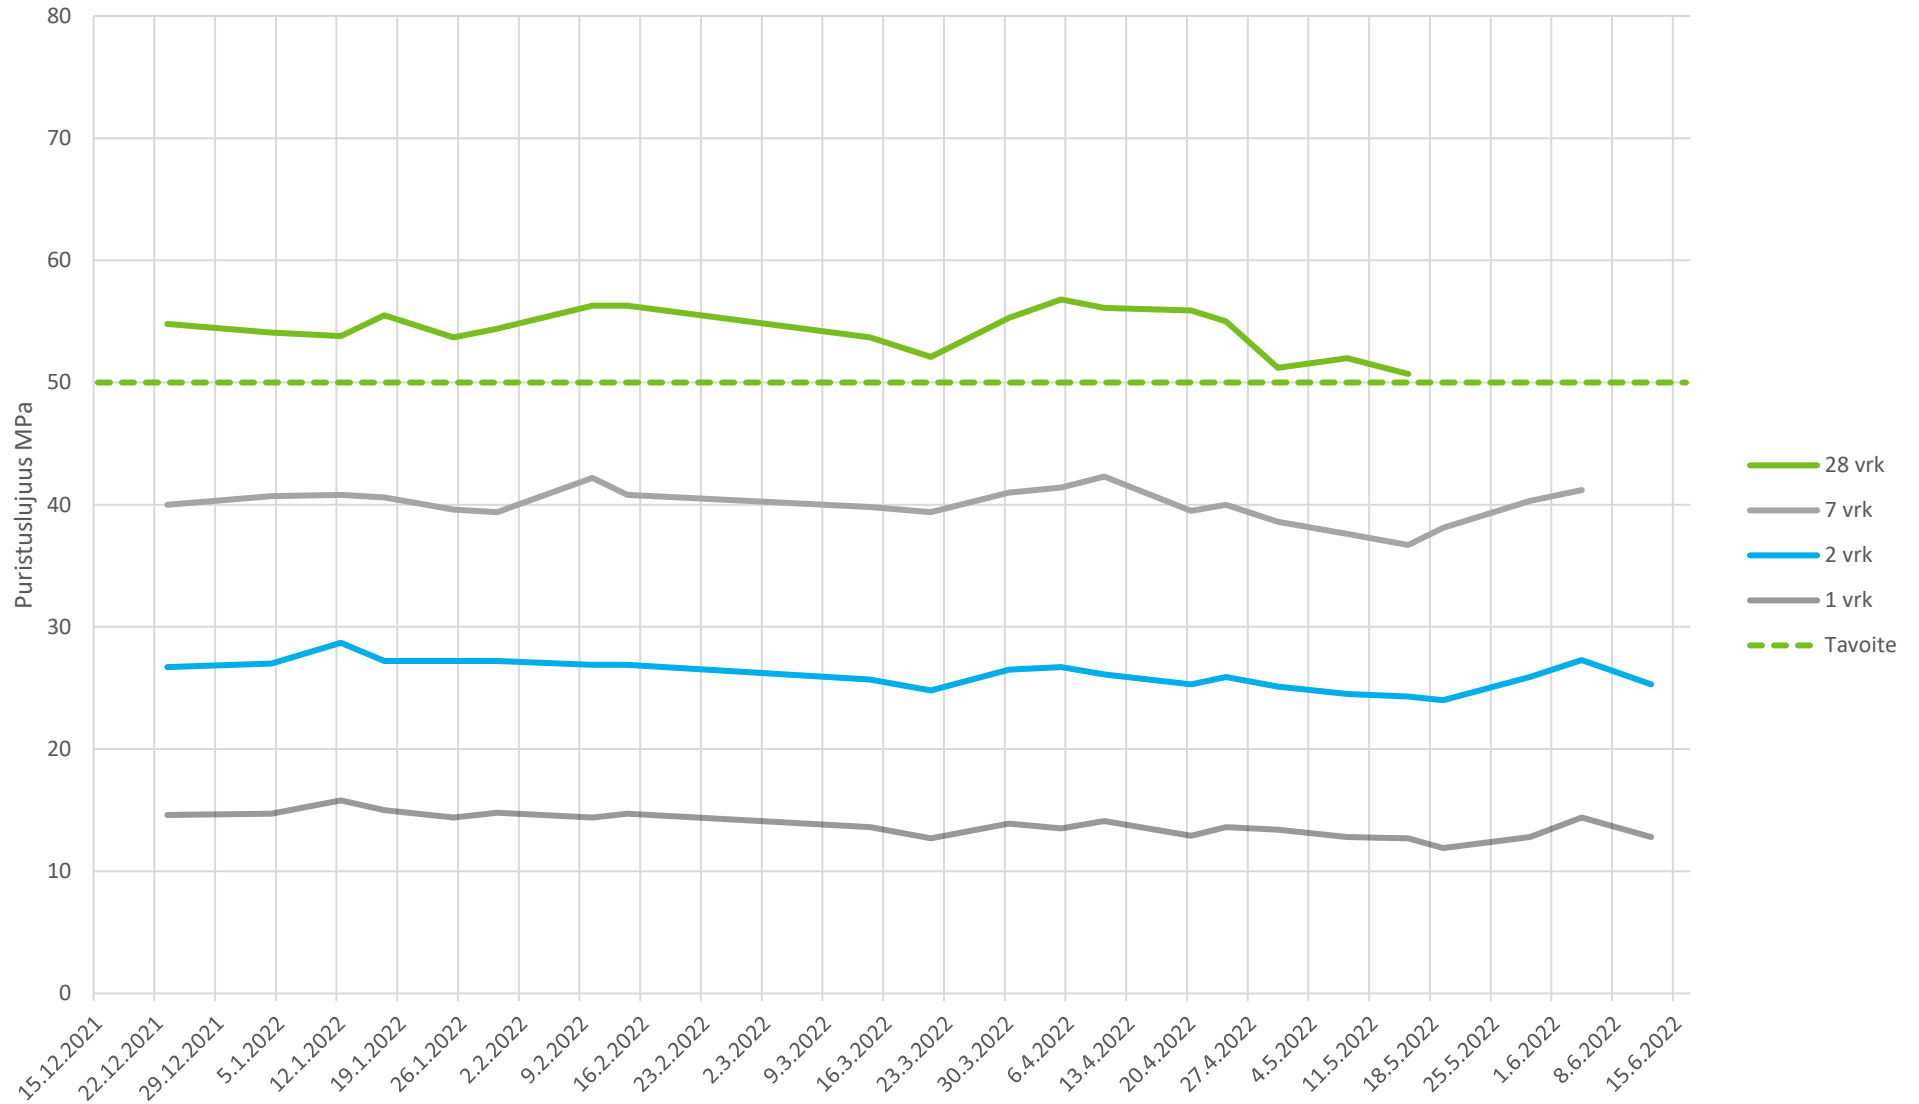


# Pikasementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

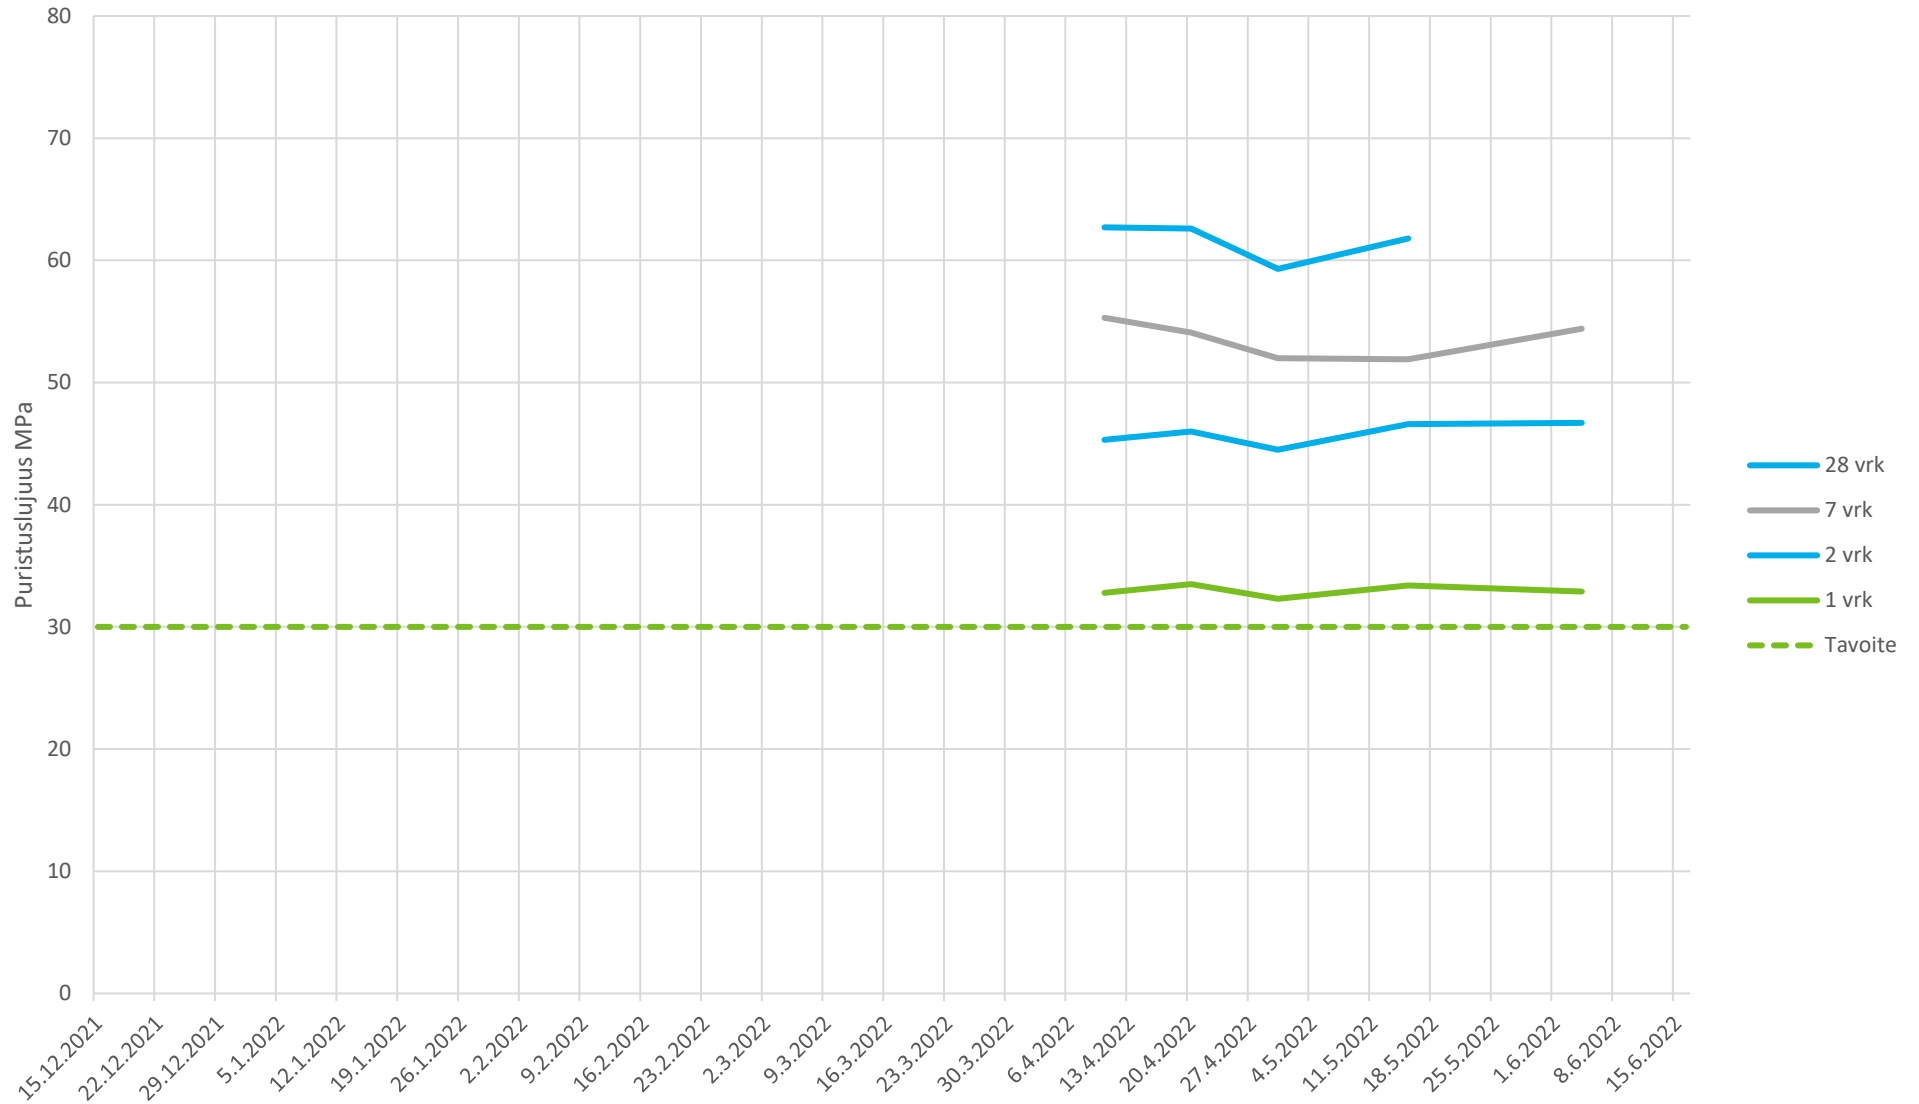


# Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

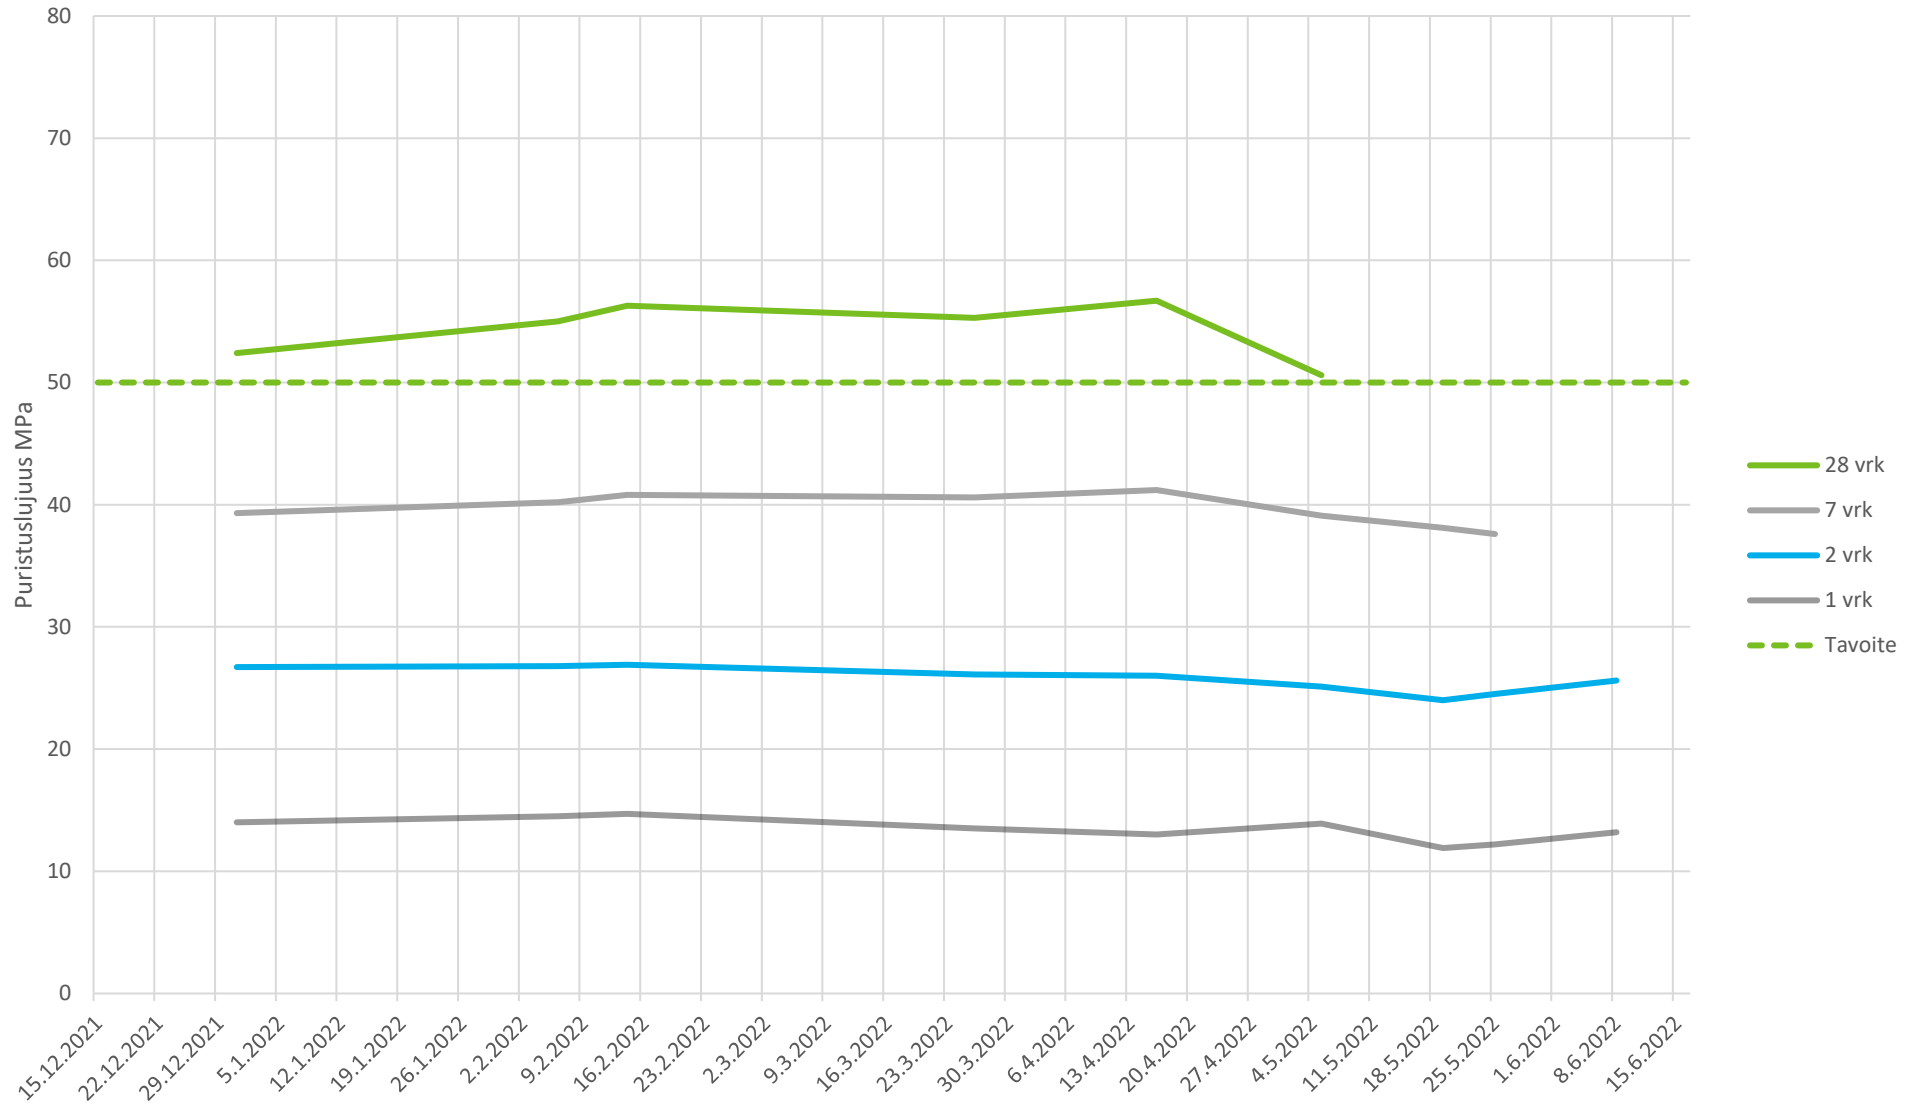


# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

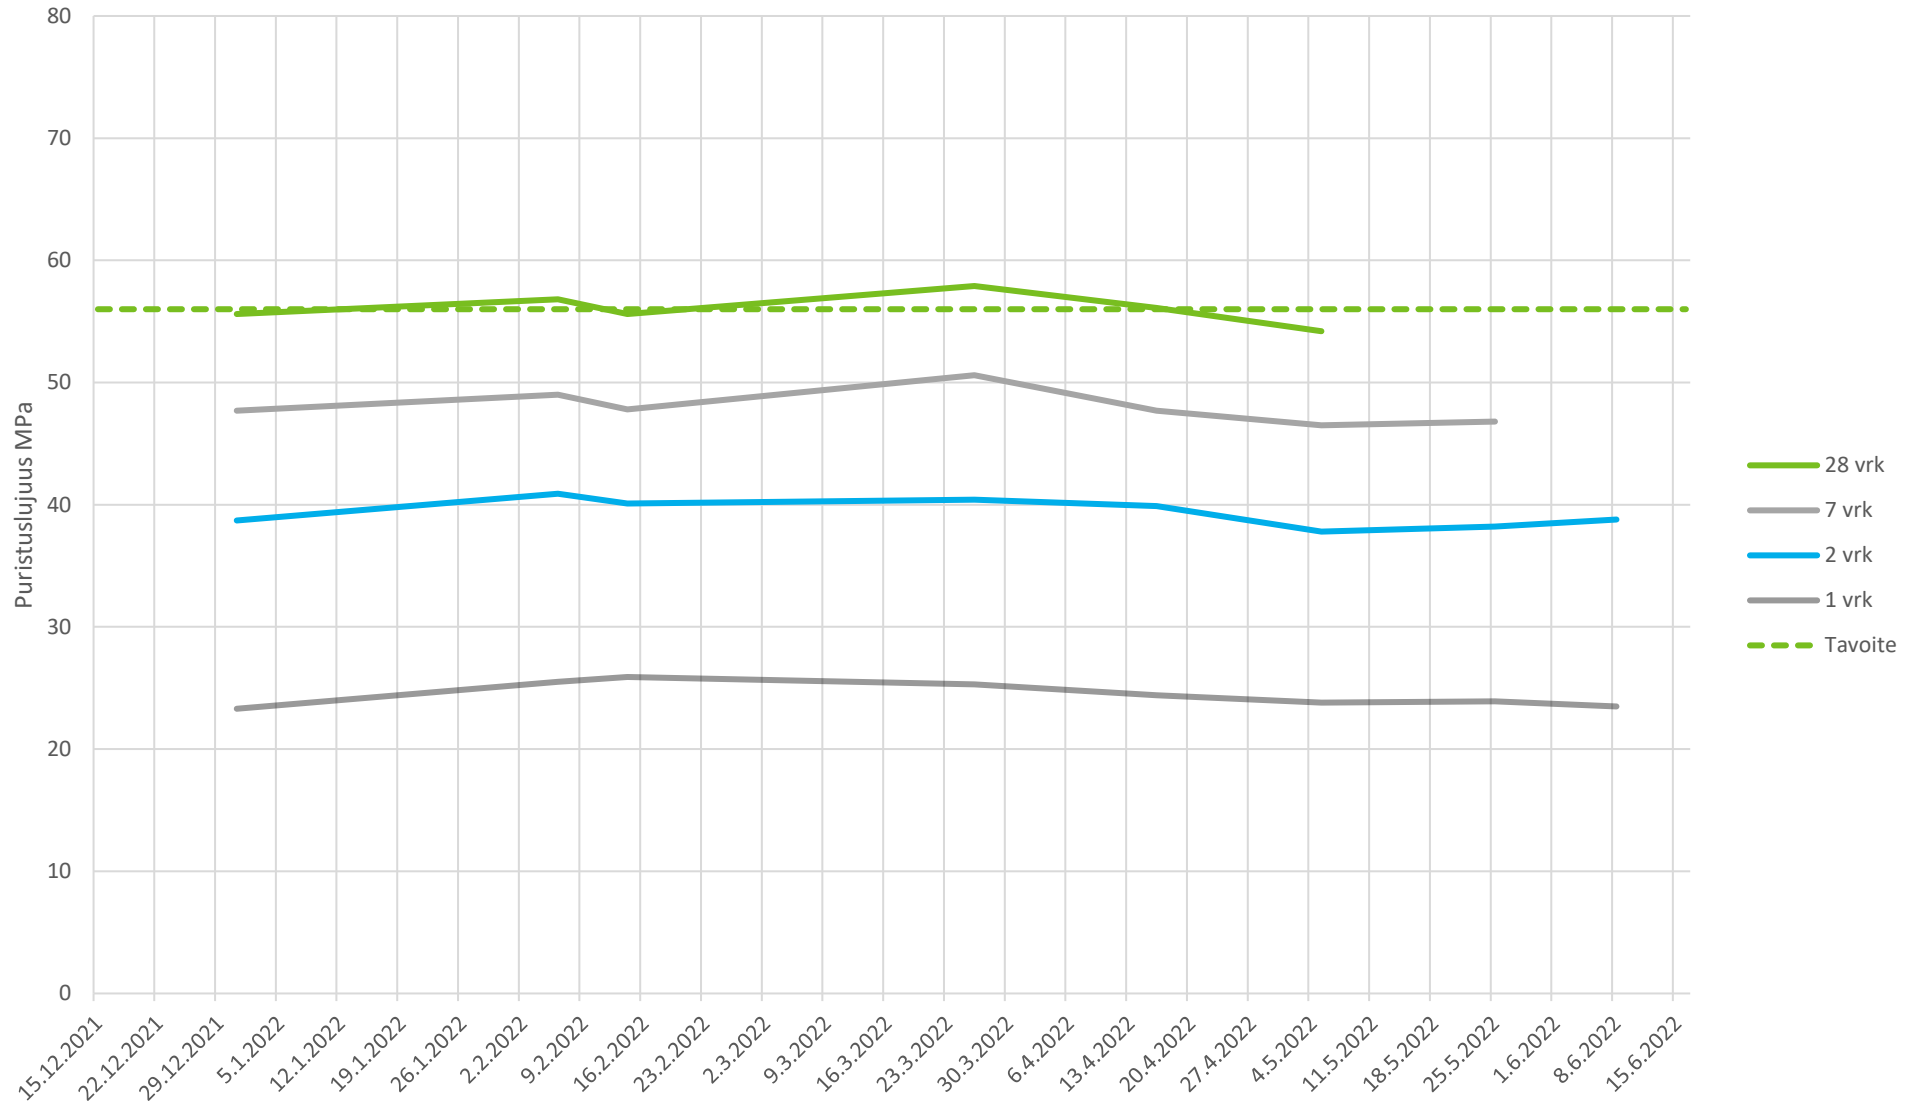

# Pikasementti Vaasa


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

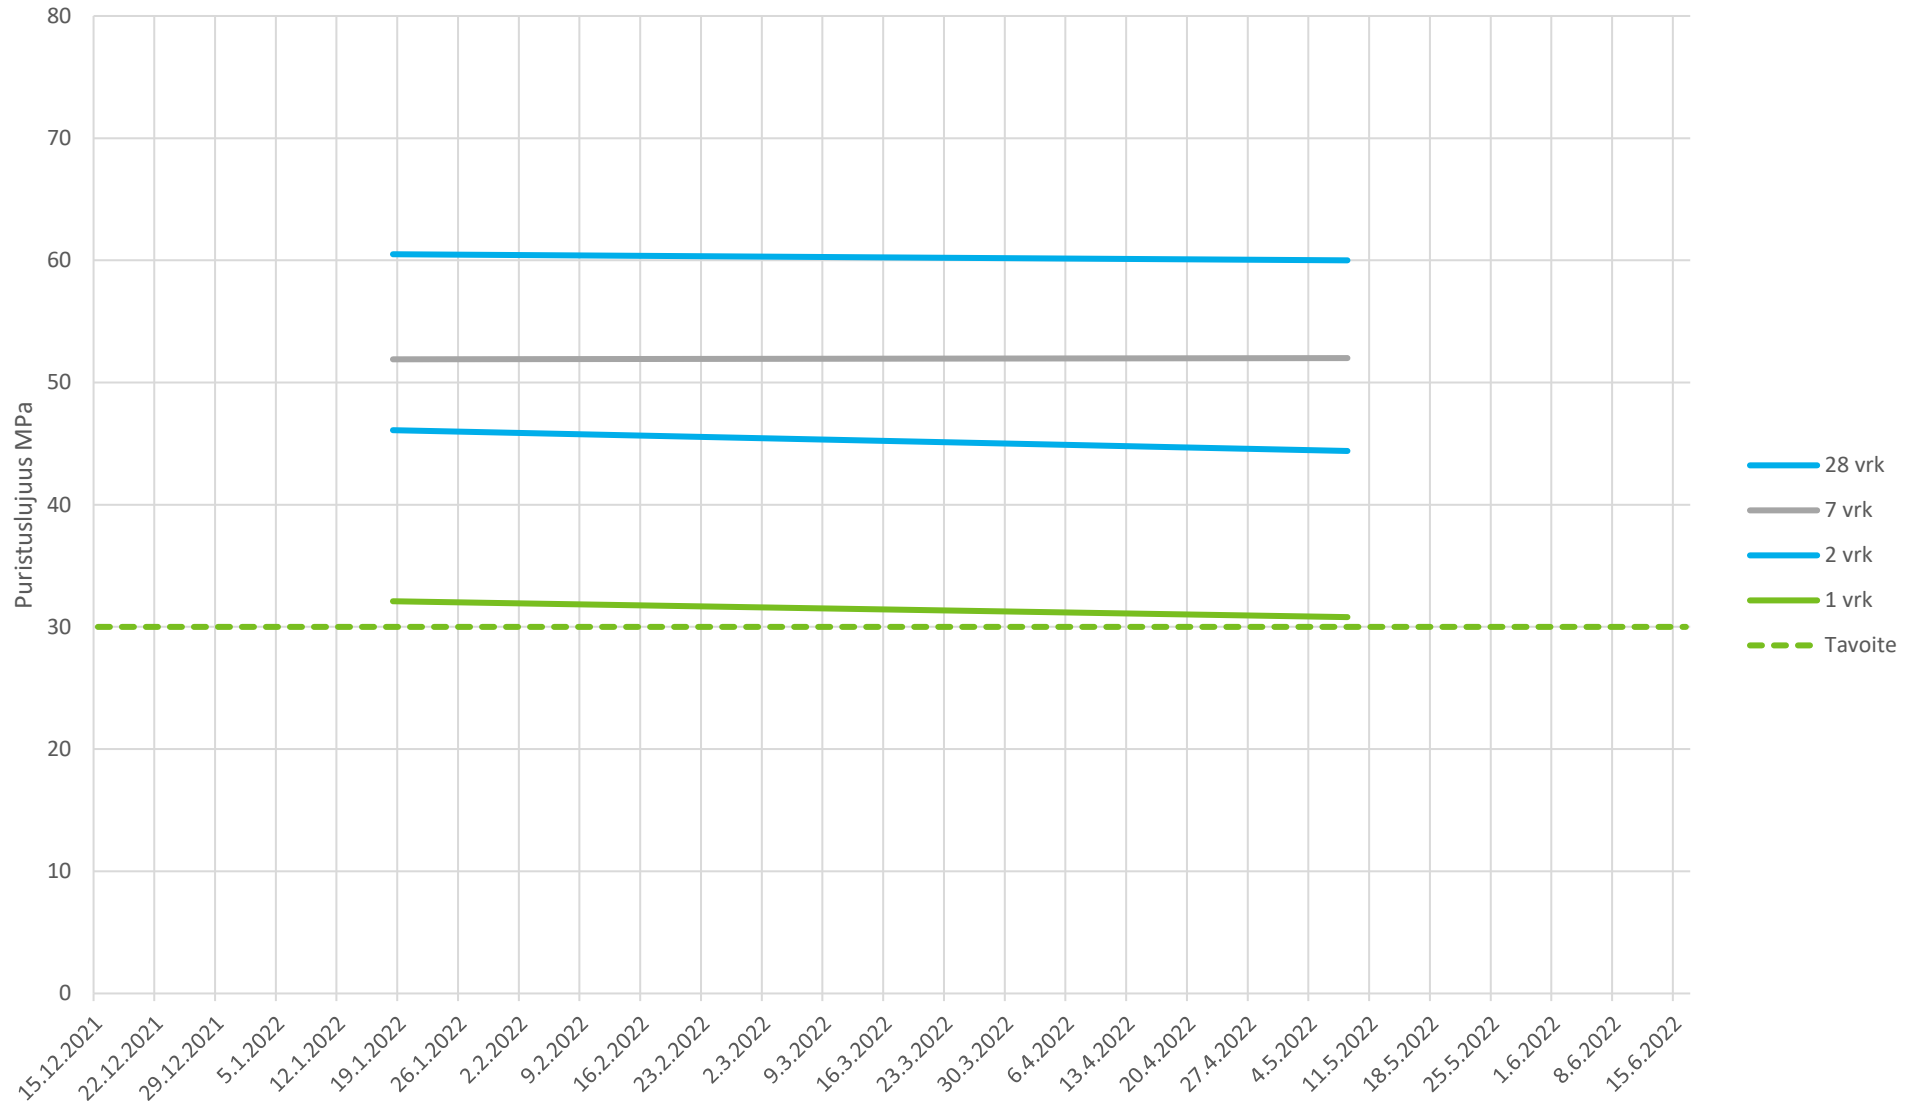



# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

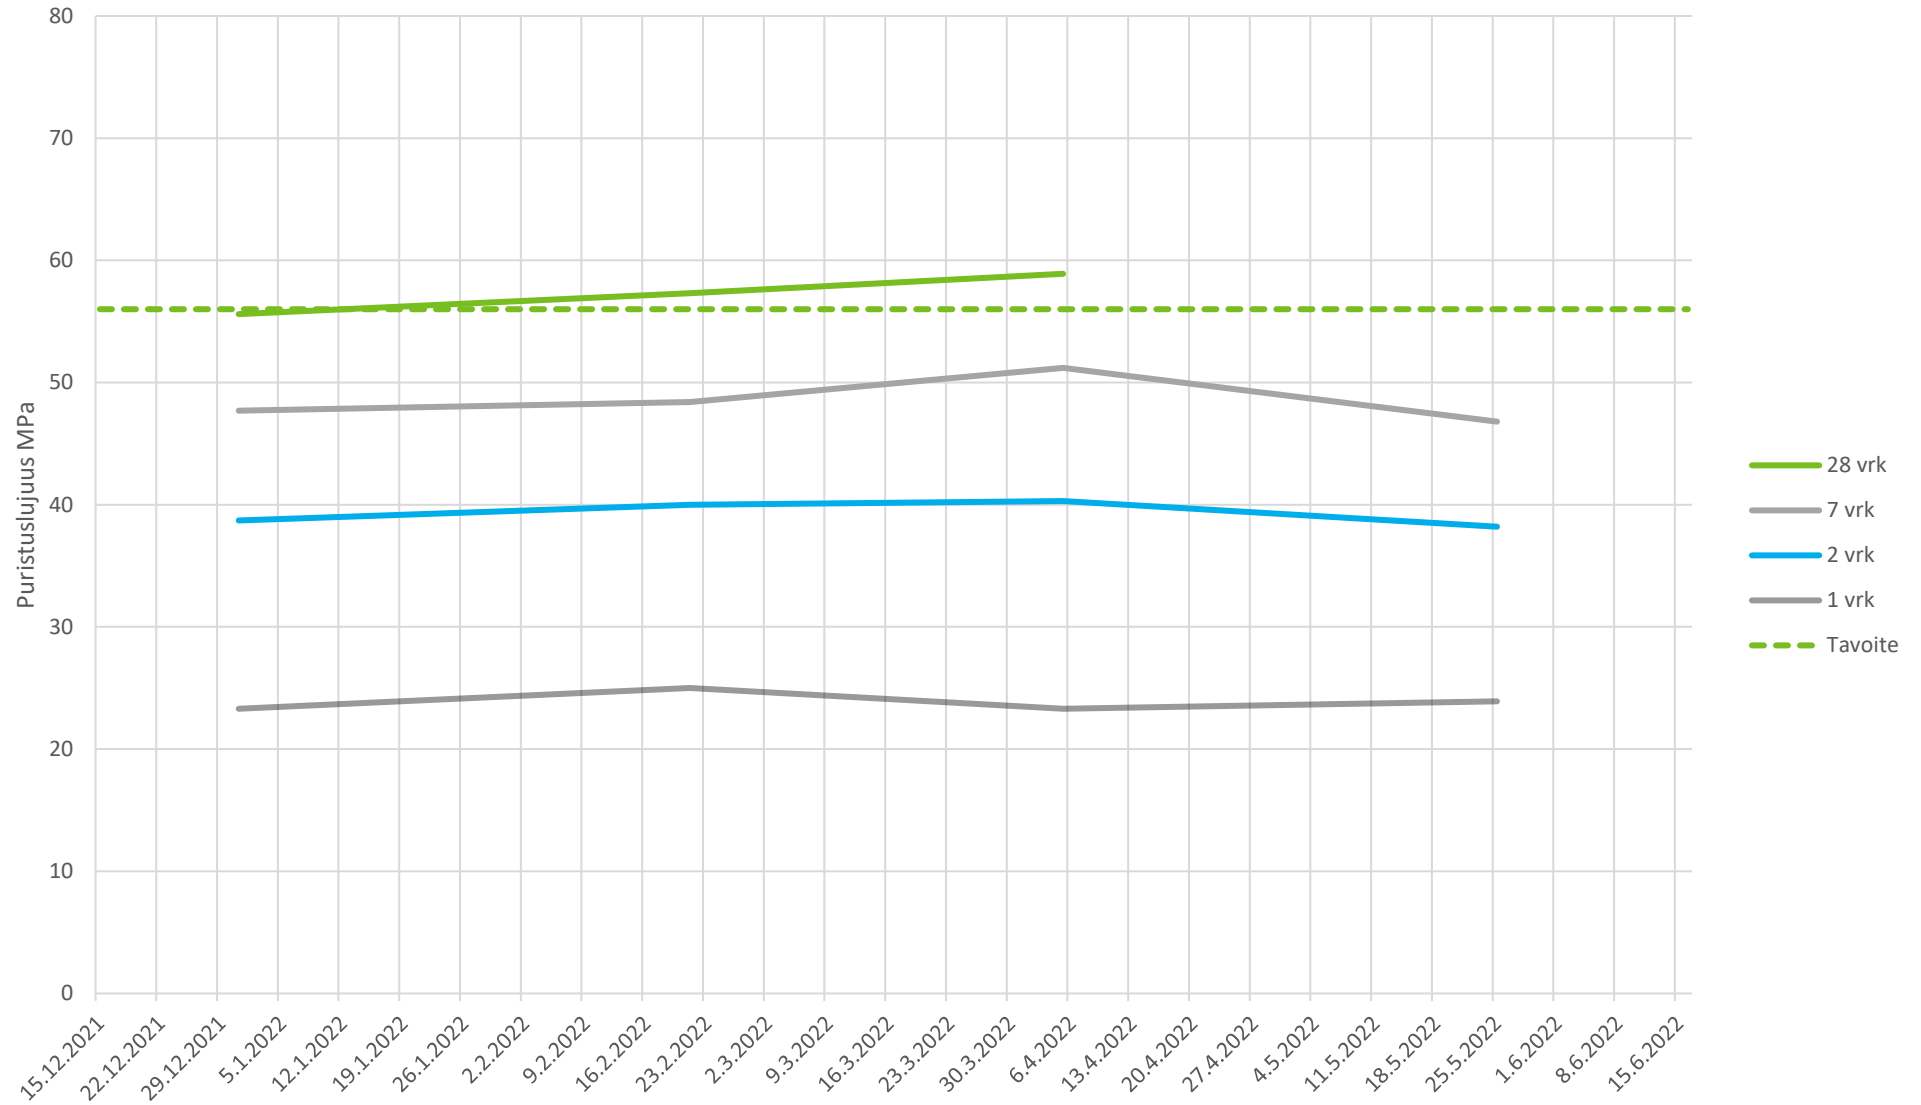

# KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

